


配管の口径と肉厚

	口径	肉厚
母管部	約 62cm	約 3.8cm
リングヘッダー部	約 41cm	約 2.6cm
ライザー管部	約 32cm	約 2.1cm

(110万kWプラントの例)

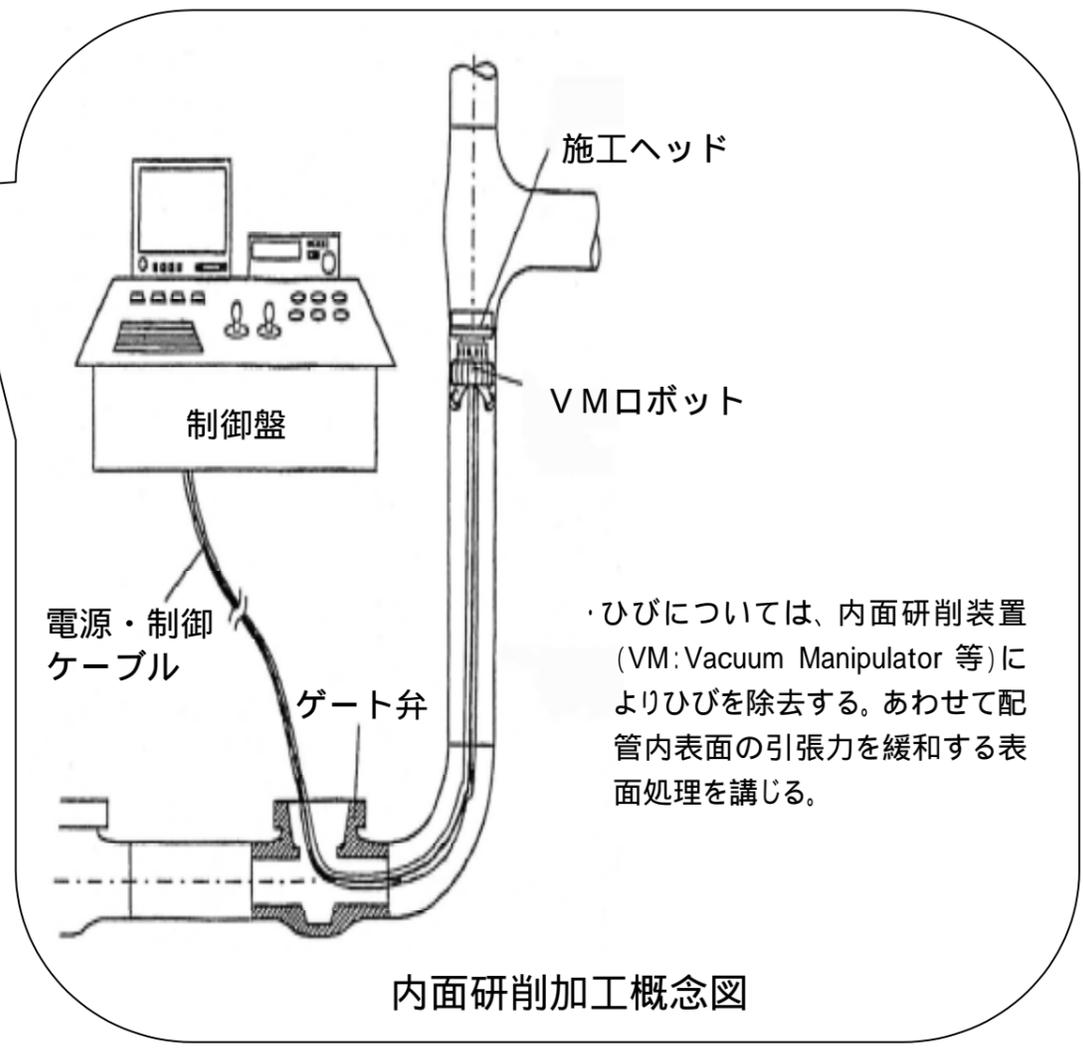

原子炉再循環系配管補修方法概略図