


柏崎刈羽原子力発電所7号機 新潟県中越沖地震後のプラント全体の機能試験に係る進捗状況

別紙

平成21年6月2日  
東京電力株式会社

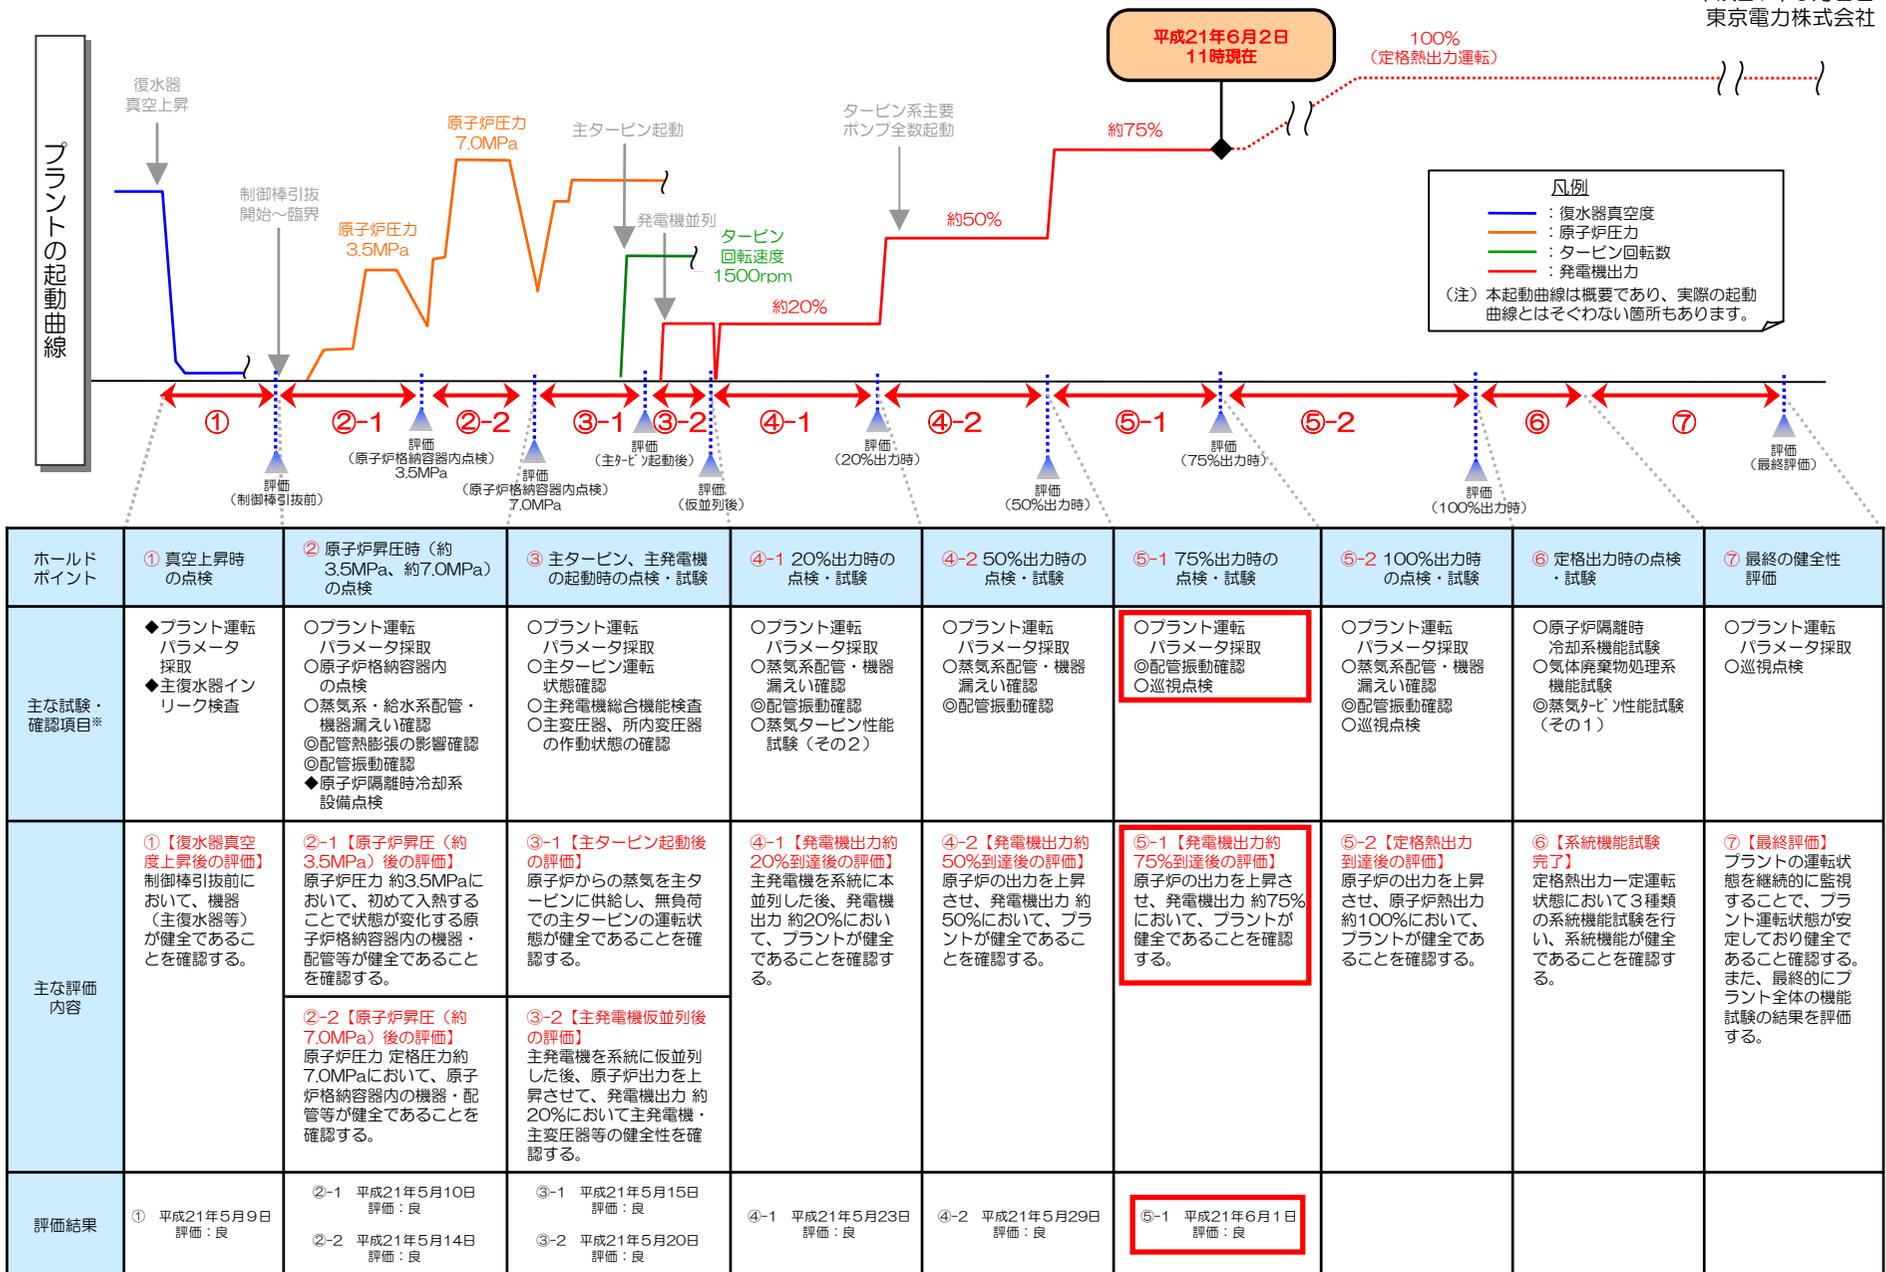

※ 凡例  
 ◎ : 地震後の健全性確認のため、特別に実施する項目  
 ○ : 地震後の健全性確認のため、内容・範囲等を追加した項目  
 ◆ : 通常のプラント起動時にも実施している項目

□ : 前回お知らせ(平成21年5月29日)からの進捗箇所

# 評価結果 ⑤-1 発電機出力約75%到達後の評価

平成21年6月1日 評価完了：良

## < 主な評価内容 >

原子炉の出力を上昇させ、発電機出力 約75%において、プラントが健全であることを確認する。

## < 主な試験・確認項目 >

プラント運転パラメータ採取、配管振動確認、巡視点検 等

## < 次工程 >

原子炉の出力を上昇させ、原子炉熱出力を約100%にし、3系統の系統機能試験を含む各試験・確認を実施する。

