


1号機使用済燃料プール循環冷却システム配置計画図



①既設FPC系熱交換器

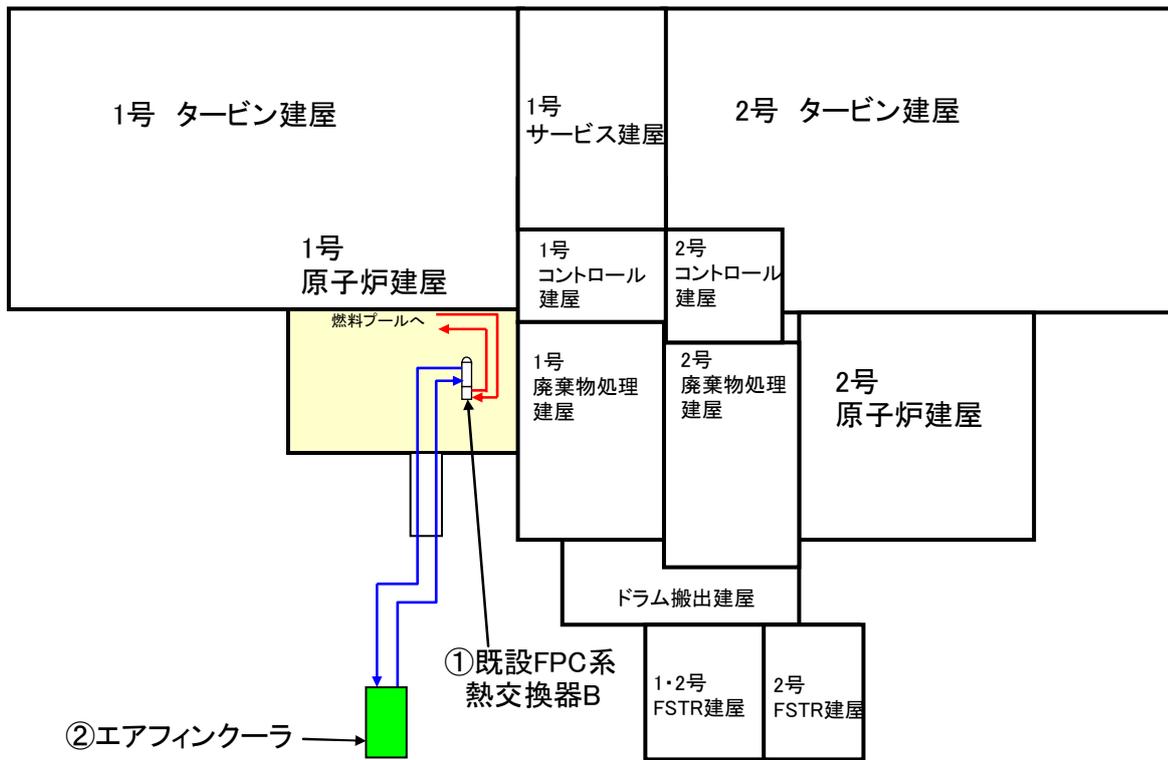

B系熱交換器  
(循環冷却システムで使用)

A系熱交換器  
(使用しない)

②エアフィンクーラ概略図

