
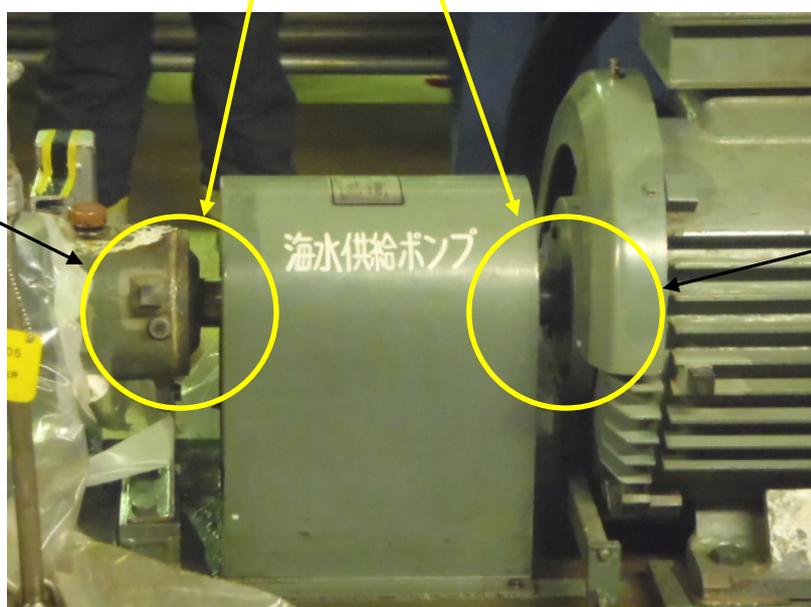


参考

### 5号機熱交換器建屋内（非管理区域）

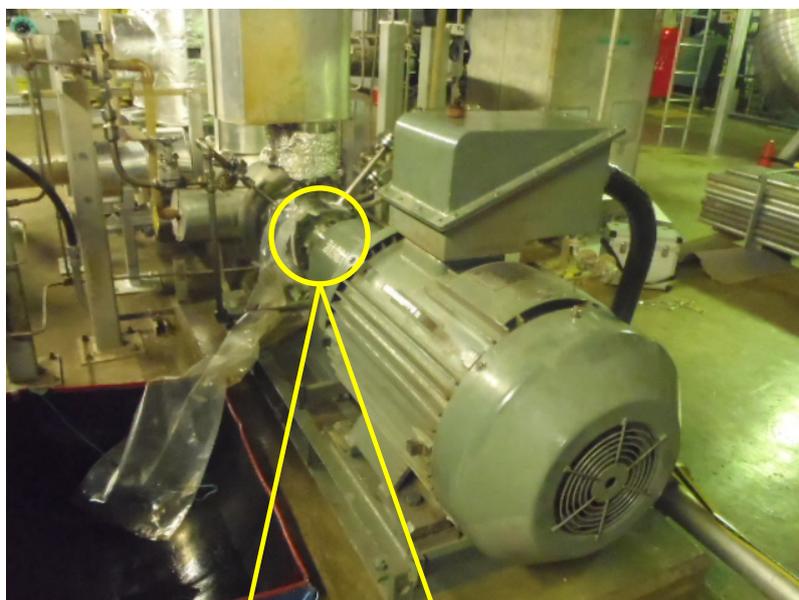

発煙箇所

発煙箇所

発煙が確認された鉄イオン注入ポンプ（海水供給ポンプ）