




原子炉主任技術者

確 認

日付 H28. 4. 13

放射線防護部 放射線管理G

承 認	審 査	作 成
		
日付 . .	日付 . .	日付 . .

雑固体焼却設備建屋 エリア放射線モニタ指示記録

【廃棄物充填エリア】

【焼却設備室（A）】

【焼却設備室（B）】

平成28年3月分における上記設備のエリアモニタ指示記録について報告します。

添付資料

エリアモニタ指示記録 ----- 1部

本記録は、福島第一原子力発電所構内における雑固体廃棄物焼却設備建屋のエリア放射線モニタについて、参考データとして採取したデータを報告するものです。

以 上

エリアモニタ指示記録(平成28年3月度)

(単位:mSv/h)


測定区分		エリアモニタ(Arm)			備考
測定場所		雑固体廃棄物焼却設備建屋			
年月日	時刻	D21_RE001	D21_RE002	D21_RE003	
		廃棄物充填エリア	焼却設備室(A)	焼却設備室(B)	
H28.3.1	9:00	2.1E-03	3.0E-04	3.0E-04	ホット試験に伴う廃棄物受入
H28.3.2	9:00	2.0E-04	5.0E-04	3.0E-04	
H28.3.3	9:00	2.0E-04	5.0E-04	2.0E-04	
H28.3.4	9:00	4.9E-03	5.0E-04	2.0E-04	ホット試験に伴う廃棄物受入
H28.3.5	9:00	2.0E-04	5.0E-04	3.0E-04	
H28.3.6	9:00	2.0E-04	6.0E-04	2.0E-04	
H28.3.7	9:00	2.0E-04	5.0E-04	2.0E-04	
H28.3.8	9:00	2.0E-04	6.0E-04	3.0E-04	
H28.3.9	9:00	2.0E-04	2.6E-03	3.0E-04	焼却設備室(A)バックフィルタ点検に伴い点検口開放
H28.3.10	9:00	2.0E-04	2.8E-03	2.0E-04	焼却設備室(A)バックフィルタ点検に伴い点検口開放
H28.3.11	9:00	2.0E-04	1.1E-03	3.0E-04	
H28.3.12	9:00	2.0E-04	3.0E-04	2.0E-04	
H28.3.13	9:00	2.0E-04	3.0E-04	3.0E-04	
H28.3.14	9:00	2.0E-04	3.0E-04	2.0E-04	
H28.3.15	9:00	2.0E-04	4.0E-04	2.0E-04	
H28.3.16	9:00	2.0E-04	4.0E-04	3.0E-04	
H28.3.17	9:00	2.0E-04	3.0E-04	2.0E-04	
H28.3.18	9:00	2.0E-04	3.0E-04	2.0E-04	
H28.3.19	9:00	2.0E-04	3.0E-04	2.0E-04	
H28.3.20	9:00	2.0E-04	3.0E-04	2.0E-04	
H28.3.21	9:00	2.0E-04	3.0E-04	2.0E-04	
H28.3.22	9:00	2.0E-04	3.0E-04	2.0E-04	
H28.3.23	9:00	2.0E-04	3.0E-04	2.0E-04	
H28.3.24	9:00	2.0E-04	3.0E-04	2.0E-04	
H28.3.25	9:00	2.0E-04	3.0E-04	2.0E-04	
H28.3.26	9:00	2.0E-04	3.0E-04	2.0E-04	
H28.3.27	9:00	2.0E-04	3.0E-04	2.0E-04	
H28.3.28	9:00	2.0E-04	3.0E-04	2.0E-04	
H28.3.29	9:00	2.0E-04	3.0E-04	2.0E-04	
H28.3.30	9:00	2.0E-04	3.0E-04	2.0E-04	
H28.3.31	9:00	3.0E-04	3.0E-04	2.0E-04	

9:00の指示値を記入

平均	4.2E-04	5.4E-04	2.3E-04
----	---------	---------	---------

エリアモニタ指示値トレンドグラフ 【雑固体廃棄物焼却設備建屋】

[mSv/h]

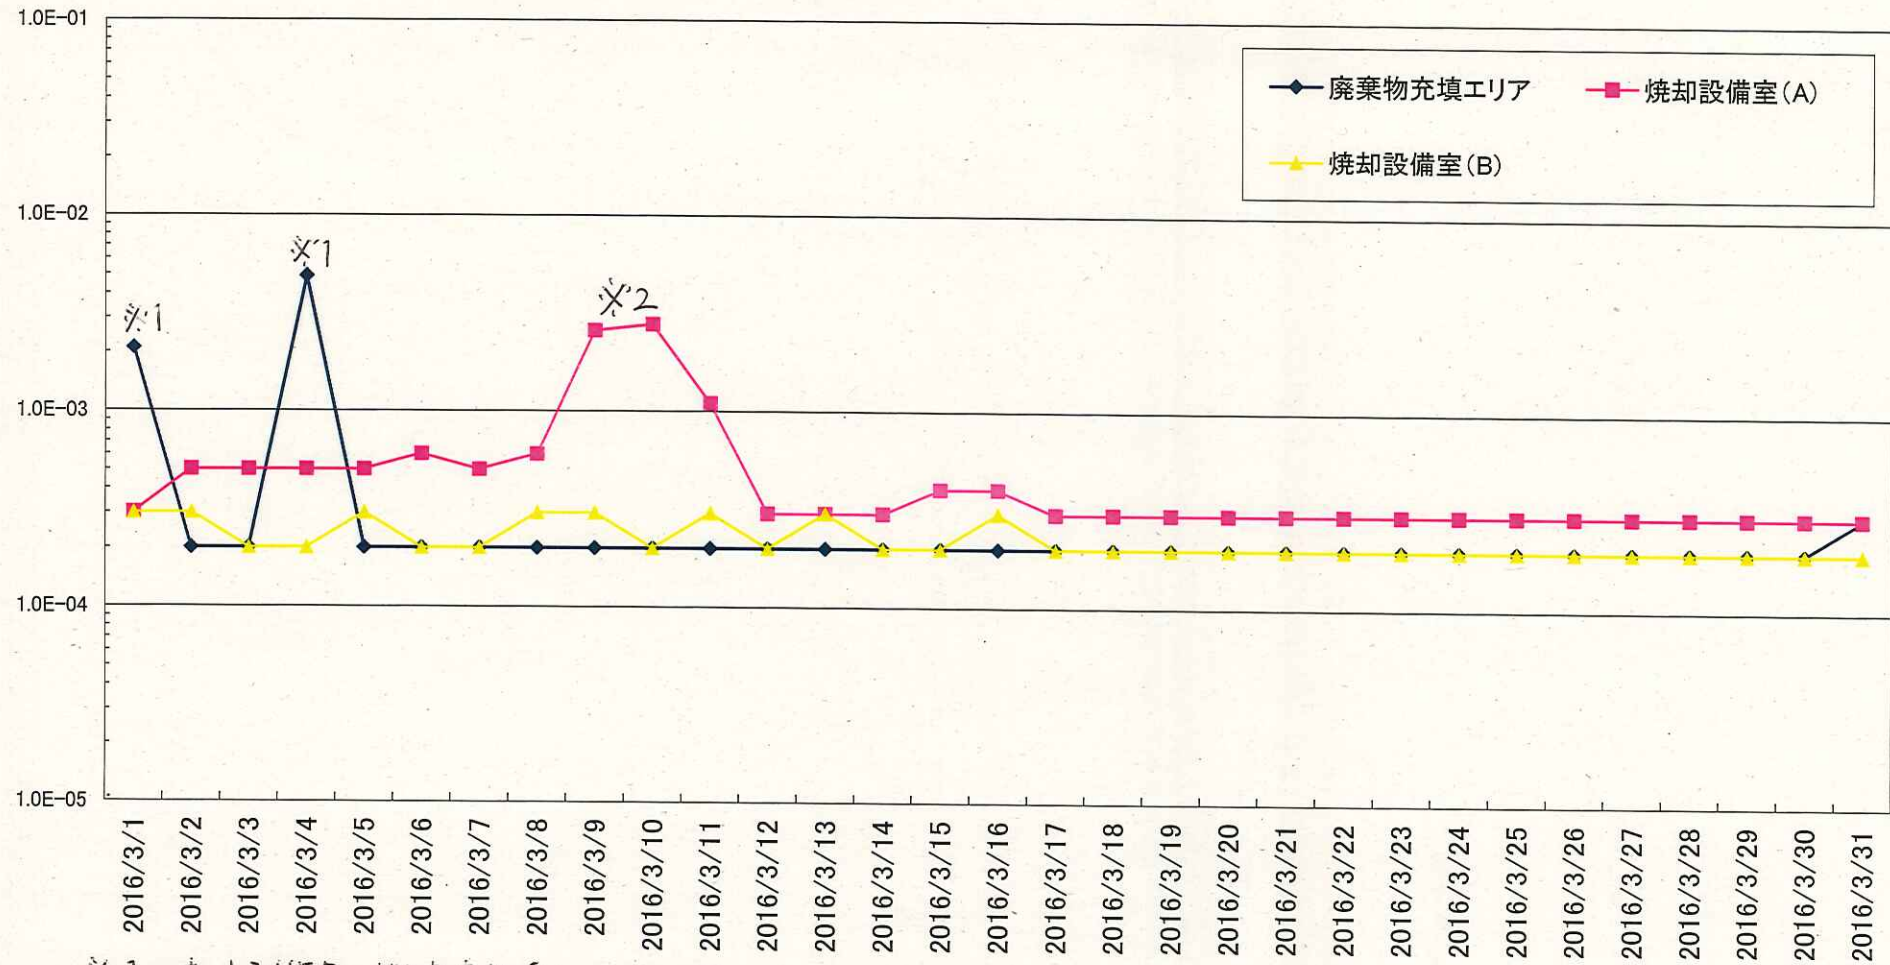

※1 ホット試馬矢に伴う廃棄物受入による上昇

※2 バグフィル点検に伴い点検口を開放したことによる上昇