

放射線サーベイ記録

A型輸送物 1・2・3・4


測定目的	所外運搬に伴う輸送物サーベイ	測定項目	線量当量率 表面汚染密度
測定場所	1F 車両除染・排水処理装置建屋	測定者	
測定日時	平成28年12月1日 13:10 ~ 14:05	測定器	[線量当量率] F1-SC-103 [表面汚染密度] F1- -003 (換算定数(): 1.59×10^{-2} Bq/(cm ² ・cpm)) 換算定数(): 1.46×10^{-2} Bq/(cm ² ・cpm))

線量当量率() BG: 0.30 μ Sv/h

表面汚染密度(、)

表面汚染計数率BG(): 0 cpm 検出限界値(): 0.14 Bq/cm²
(): 18 cpm (): 0.34 Bq/cm²

1. 輸送物

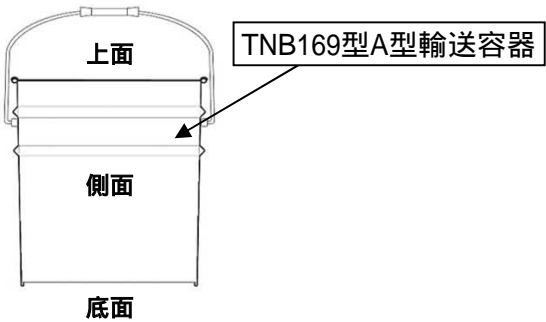

		線量当量率() [μSv/h]		表面汚染密度[Bq/cm ²] () 内GROSS値		
		表面	表面から1m	()	()	
1-1	輸送物1 (NDC) 液体試料 (処理水)	上面	0.30	0.35	LTD : (0 cpm)	LTD : (14 cpm)
1-2		側面	0.25	0.25	LTD : (0 cpm)	LTD : (25 cpm)
1-3		底面	0.25	0.25	LTD : (0 cpm)	LTD : (25 cpm)
2-1	輸送物2 (NDC) 液体試料 (処理水)	上面	0.25	0.35	LTD : (0 cpm)	LTD : (21 cpm)
2-2		側面	0.25	0.25	LTD : (0 cpm)	LTD : (13 cpm)
2-3		底面	0.30	0.28	LTD : (0 cpm)	LTD : (20 cpm)
3-1	輸送物3 (NDC) 液体試料 (処理水)	上面	0.25	0.35	LTD : (0 cpm)	LTD : (12 cpm)
3-2		側面	0.25	0.25	LTD : (0 cpm)	LTD : (13 cpm)
3-3		底面	0.25	0.25	LTD : (0 cpm)	LTD : (22 cpm)
4-1	輸送物4 (NDC) 液体試料 (処理水)	上面	0.25	0.35	LTD : (0 cpm)	LTD : (15 cpm)
4-2		側面	0.25	0.25	LTD : (0 cpm)	LTD : (23 cpm)
4-3		底面	0.26	0.25	LTD : (0 cpm)	LTD : (18 cpm)

(LTD: 検出限界値未満)

【基準】

線量当量率(): 輸送物表面において2mSv/h以下であること
: 輸送物表面から1mにおいて100 μ Sv/h以下であること
表面汚染密度(): 0.4Bq/cm²以下であること
(): 4Bq/cm²以下であること

放射線サーベイ記録

A型輸送物 5・6・7・8


測定目的	所外運搬に伴う輸送物サーベイ	測定項目	線量当量率 表面汚染密度
測定場所	1F 車両除染・排水処理装置建屋	測定者	
測定日時	平成28年12月1日 13:10 ~ 14:05	測定器	[線量当量率] F1-SC-103 [表面汚染密度] F1- -003 (換算定数(): 1.59×10^{-2} Bq/(cm ² ・cpm)) 換算定数(): 1.46×10^{-2} Bq/(cm ² ・cpm))

線量当量率() BG: 0.30 μ Sv/h

表面汚染密度(、)

表面汚染計数率BG(): 0 cpm 検出限界値(): 0.14 Bq/cm²
(): 18 cpm (): 0.34 Bq/cm²

1. 輸送物

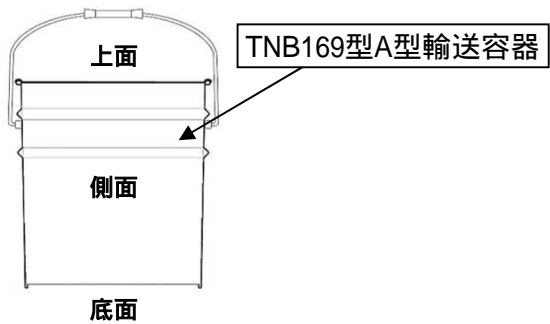

		線量当量率() [μSv/h]		表面汚染密度[Bq/cm ²] () 内GROSS値		
		表面	表面から1m	()	()	
5-1	輸送物5(サ) 液体試料(滞留水、 処理水)	上面	1.6	0.40	LTD : (0 cpm)	LTD : (16 cpm)
5-2		側面	3.0	0.30	LTD : (0 cpm)	LTD : (24 cpm)
5-3		底面	1.9	0.30	LTD : (0 cpm)	LTD : (18 cpm)
6-1	輸送物6(サ) 液体試料(処理水)	上面	2.4	0.45	LTD : (0 cpm)	LTD : (21 cpm)
6-2		側面	5.5	0.35	LTD : (0 cpm)	LTD : (24 cpm)
6-3		底面	2.2	0.35	LTD : (0 cpm)	LTD : (21 cpm)
7-1	輸送物7(サ) 液体試料(処理水)	上面	1.9	0.40	LTD : (0 cpm)	LTD : (22 cpm)
7-2		側面	3.8	0.30	LTD : (0 cpm)	LTD : (19 cpm)
7-3		底面	1.5	0.30	LTD : (0 cpm)	LTD : (21 cpm)
8-1	輸送物8(サ) 液体試料(滞留水)	上面	4.5	0.50	LTD : (0 cpm)	LTD : (26 cpm)
8-2		側面	9.0	0.45	LTD : (0 cpm)	LTD : (22 cpm)
8-3		底面	6.0	0.45	LTD : (0 cpm)	LTD : (17 cpm)

(LTD: 検出限界値未満)

【基準】

線量当量率(): 輸送物表面において2mSv/h以下であること
: 輸送物表面から1mにおいて100 μ Sv/h以下であること
表面汚染密度(): 0.4Bq/cm²以下であること
(): 4Bq/cm²以下であること

放射線サーベイ記録


運搬車両
(輸送物積み込み後)

測定目的	所外運搬に伴う運搬車両サーベイ (輸送物積み込み後、1F出発前)	測定項目	線量当量率 表面汚染密度
測定場所	1F 車両除染・排水処理装置建屋脇	測定者	
測定日時	平成28年12月2日 9:10 ~ 10:48	測定器	【線量当量率】 F1-SC-103 【表面汚染密度】 F1-GMAD-442 (直接法換算定数: 6.81×10^{-3} Bq/($\text{cm}^2 \cdot \text{cpm}$) スミア法換算定数: 1.34×10^{-2} Bq/($\text{cm}^2 \cdot \text{cpm}$)) F1-GMAD-239 (直接法換算定数: 7.13×10^{-3} Bq/($\text{cm}^2 \cdot \text{cpm}$) スミア法換算定数: 1.40×10^{-2} Bq/($\text{cm}^2 \cdot \text{cpm}$))

線量当量率() BG: 0.60 $\mu\text{Sv/h}$
表面汚染密度
表面汚染計数率BG(): 400 cpm
直接法検出限界値(): 0.96 Bq/ cm^2 スミア法検出限界値(): 1.9 Bq/ cm^2

1. 運搬車両

車両No.:

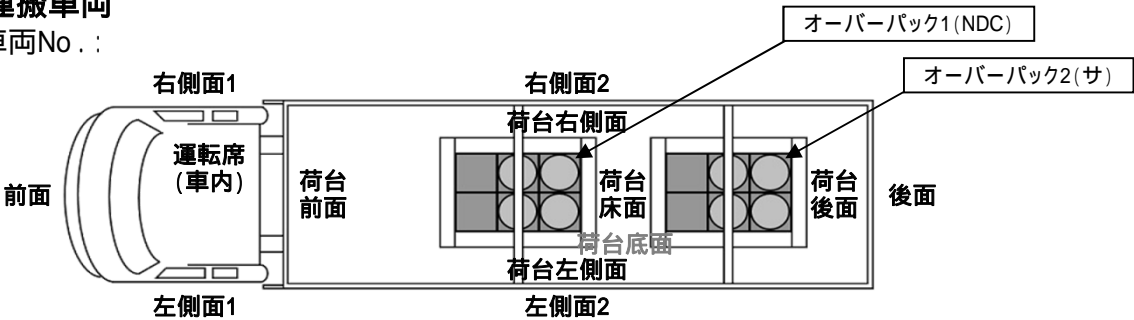

	線量当量率() [$\mu\text{Sv/h}$]		表面汚染密度[Bq/ cm^2] ()内GROSS値	
	表面	表面から1m	測定方法	()
オーバーバック1(NDC) 内面			直接法 スミア法	LTD (400 cpm)
オーバーバック2(サ) 内面			直接法 スミア法	LTD (250 cpm)
オーバーバック1(NDC)	0.50	0.50	直接法 スミア法	LTD (400 cpm)
オーバーバック2(サ)	2.5	0.90	直接法 スミア法	LTD (350 cpm)
前面	0.60	0.50	直接法 スミア法	LTD (300 cpm)
右側面1			直接法 スミア法	LTD (300 cpm)
右側面2	0.70	0.50	直接法 スミア法	LTD (350 cpm)
後面	0.60	0.60	直接法 スミア法	LTD (350 cpm)
左側面1			直接法 スミア法	LTD (350 cpm)
左側面2	0.75	0.60	直接法 スミア法	LTD (450 cpm)
荷台底面	1.2		直接法 スミア法	LTD (250 cpm)
運転席(車内)	0.40		直接法 スミア法	LTD (350 cpm)
荷台前面			直接法 スミア法	LTD (250 cpm)
荷台右側面			直接法 スミア法	LTD (400 cpm)
荷台後面			直接法 スミア法	LTD (400 cpm)
荷台左側面			直接法 スミア法	LTD (400 cpm)
荷台床面			直接法 スミア法	LTD (450 cpm)

(注) オーバーバック内面は
輸送物積み込み前に測定を実施

【基準】
線量当量率()
: オーバーバック・運搬車両表面において
2mSv/h以下であること
: オーバーバック・運搬車両表面から1mに
おいて100 $\mu\text{Sv/h}$ 以下であること
: 運転席において20 $\mu\text{Sv/h}$ 以下であること
表面汚染密度()
: オーバーバック・運搬車両表面において
4Bq/ cm^2 以下であること

(LTD: 検出限界値未満)

2. 車両運転手の身体汚染検査

	表面汚染密度() [Bq/ cm^2]	()内GROSS値
全身	LTD	(200 cpm)
足裏(靴底)	LTD	(200 cpm)

(測定方法: 直接法)
【基準】
表面汚染密度(): 4Bq/ cm^2 以下であること

(LTD: 検出限界値未満)