


放射線サーベイ記録(1/1)

測定目的	1・2号 スタック周辺確認サーベイ	測定項目	<input checked="" type="checkbox"/> γ <input type="checkbox"/> $\gamma + \beta$ <input type="checkbox"/> ダスト <input type="checkbox"/> 核種分析
測定場所	1号 スタック周辺状況確認サーベイ	測定者	
測定日時	2015/9/29 9:50 ~ 10:20	測定器 (換算定数)	F1-HS-043
測定条件	天候：晴れ	区域区分	-

×：雰囲気線量当量率 (mSv/h)

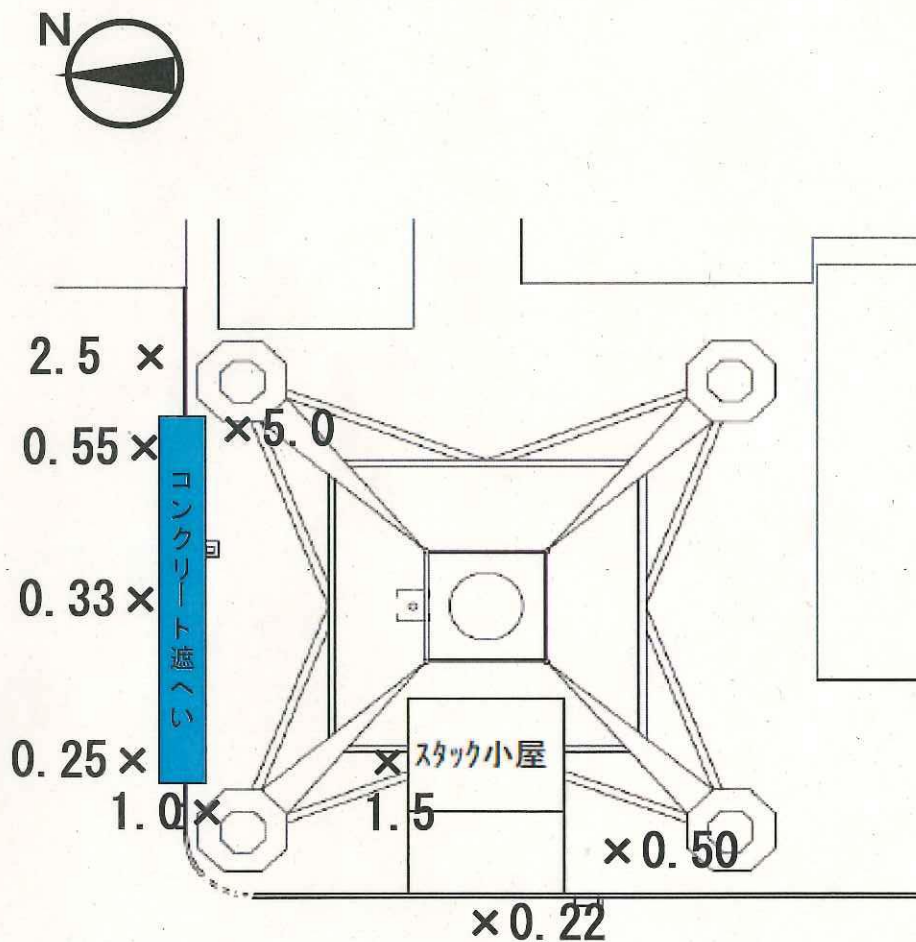

承認	審査	作成
H27.10.5	H27.10.2	H27.10.1