


放射線サーベイ記録

測定目的	一時的な区分変更運用箇所 解除確認サーベイ	測定項目	<div>■ γ</div> <div>■ スミア</div> <div>■ ダスト</div> <div>□ GM直接</div>
測定場所	5・6号機 S/B 2階 旧中操外執務室	測定者	
測定日時	2015/9/7	8:30 ~ 10:00	測定器 (機器効率) F1-SC-160 F1-CDS-034 (38.5 L/分) F1-GMAD-455 (31.7%)

×:空間線量率(μ Sv/h) :表面線量率(μ Sv/h) ○数字:スミア採取箇所 △:ダスト採取箇所

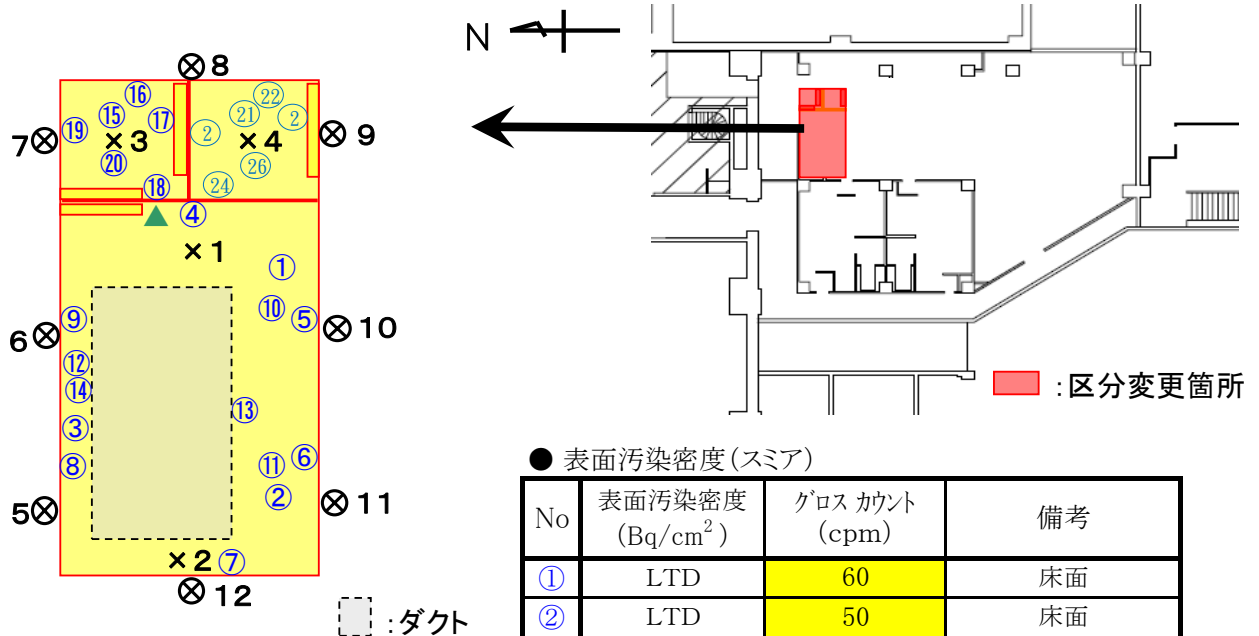

● 線量率

No	γ 線量率 (μ Sv/h)	備考
1	0.33	空間
2	0.34	空間
3	0.37	空間
4	0.37	空間
5	0.30	壁面
6	0.35	壁面
7	0.35	壁面
8	0.35	壁面
9	0.38	壁面
10	0.35	壁面
11	0.35	壁面
12	0.33	壁面

● 空气中放射性物質濃度(CDS)

空气中放射性物質濃度 (Bq/cm^3)	グロスカウント (cpm)
▲ LTD	50
採取時間: 8時38分 ~ 9時08分 採取流量: 31.7 L/分 BG: 50 cpm 換算定数: $1.15 \times 10^{-7} \text{ Bq}/\text{cm}^3 \cdot \text{cpm}$ 検出限界値: $6.7 \times 10^{-6} \text{ Bq}/\text{cm}^3$	

● 表面汚染密度(スミア)

No	表面汚染密度 (Bq/cm^2)	グロス カウント (cpm)	備考
①	LTD	60	床面
②	LTD	50	床面
③	LTD	60	床面
④	LTD	50	壁面
⑤	LTD	50	壁面
⑥	LTD	50	壁面
⑦	LTD	50	壁面
⑧	LTD	50	壁面
⑨	LTD	50	壁面
⑩	LTD	60	天井
⑪	LTD	60	天井
⑫	LTD	60	天井
⑬	LTD	50	ダクト表面
⑭	LTD	50	ダクト表面
⑮	LTD	50	床面
⑯	LTD	50	壁面
⑰	LTD	50	壁面
⑱	LTD	50	壁面
⑲	LTD	50	壁面
⑳	LTD	60	天井
㉑	LTD	50	床面
㉒	LTD	50	壁面
㉓	LTD	50	壁面
㉔	LTD	50	壁面
㉕	LTD	60	壁面
㉖	LTD	50	天井

BG: 50 cpm

換算定数: $1.31 \times 10^{-2} \text{ Bq}/\text{cm}^2 \cdot \text{cpm}$

検出限界値: $7.6 \times 10^{-1} \text{ Bq}/\text{cm}^2$

※GMAD測定 時定数: BG30秒、試料10秒

【解除日時】平成27年9月7日 10時02分