


東京電力株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー
福島第一原子力発電所
放射線・環境部 廃棄物管理G 殿

承認	審査	作成
H27.9.11	H27.9.11 H27.9.11	H27.9.11

空間線量率サーベイ記録

ドラム缶等仮設保管設備サーベイポイント図

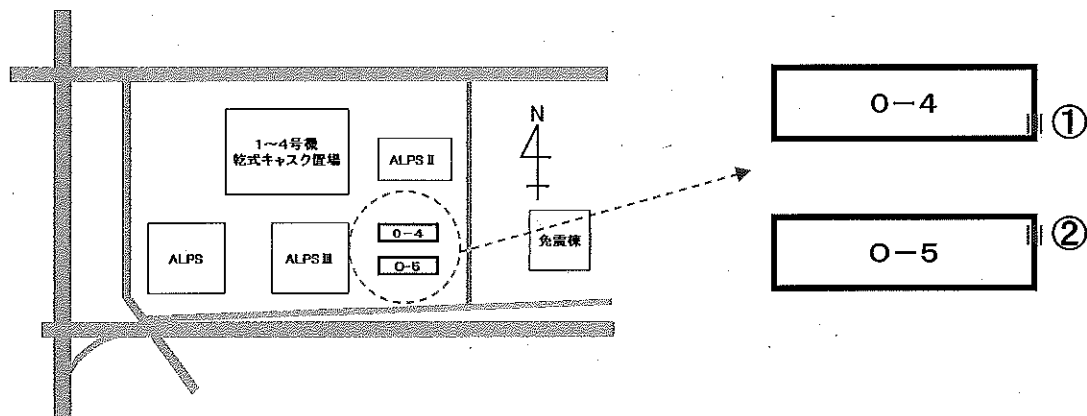

測定年月日(測定時間)		平成 27年 9月 8日 (9:50 ~ 10:00)		
測定者				
計測器番号		F1-ICW-170		
測定No.	測定場所	仮置き物	空間線量率(mSv/h)	備考
①	0-4	ドラム缶等 (大型廃棄物)	0.014	
②	0-5		0.0040	
* 測定は、仮置き中の棟を対象とする。				