


放射線サーベイ記録

測定目的	一時的な区域区分変更確認サーベイ (汚染のおそれのない管理対象区域外の区域への変更)		測定項目	<input checked="" type="checkbox"/> γ <input type="checkbox"/> スミア <input type="checkbox"/> ダスト <input type="checkbox"/> GM直接
測定場所	免震重要棟 1階 通路		測定者	
測定日時	2016/11/10	13:30 ~ 13:45	測定器 (機器効率)	F1-SC-173

×: 空間線量率 ($\mu\text{Sv/h}$) ⊗: 表面線量率 ($\mu\text{Sv/h}$) ○ 数字: スミア採取箇所 △: ダスト採取箇所

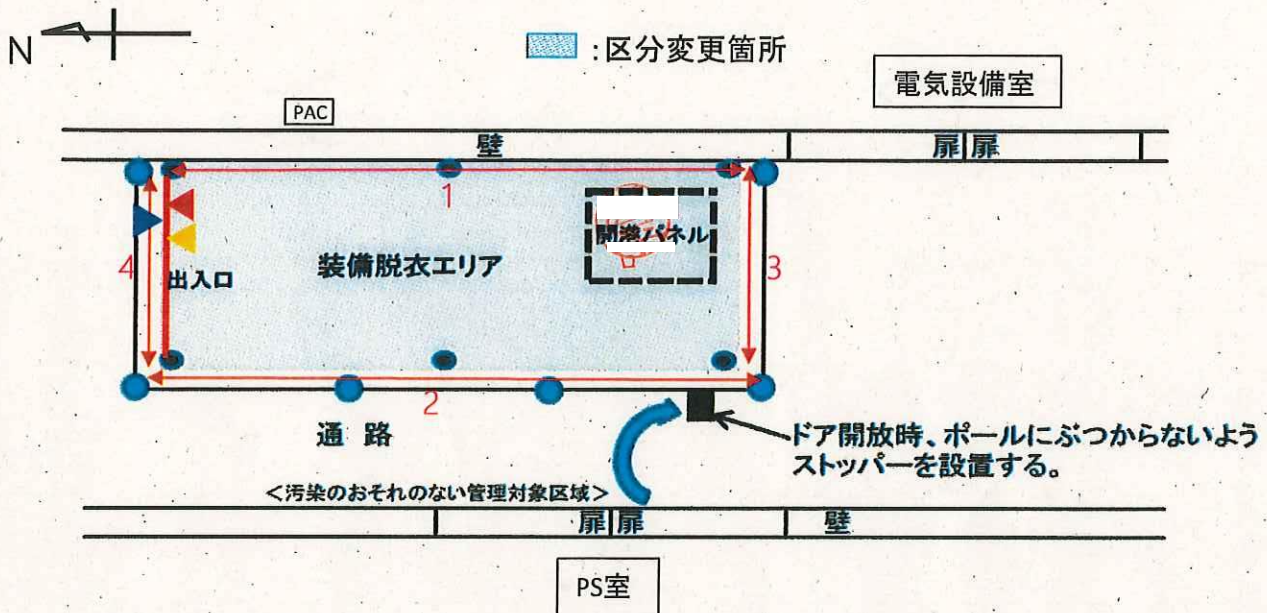

● 線量率

No	γ 線量率 ($\mu\text{Sv/h}$)	備考
1	1.81	
2	1.50	
3	1.45	
4	1.58	

▲: 管理対象区域に係る注意事項

▲: 汚染のおそれのない管理対象区域に係る注意事項

▲: この先汚染のおそれのない管理対象区域

※胸の位置で測定し最大値を記載

承認	審査	作成
	H28.11.16	

【宣言日時】 平成28年11月10日 13時49分