


放射線サーベイ記録

測定目的	一時的な管理対象区域設定に伴う 状況確認サーベイ		測定項目	<input checked="" type="checkbox"/> γ <input type="checkbox"/> スミア <input type="checkbox"/> ダスト <input type="checkbox"/> 核種分析
測定場所	入退域管理棟	1階 汚染検査室	測定者	
測定日時	2017/1/31 10:33 ~ 10:45		測定器 (換算定数)	F1-SC-209
測定条件			区域区分	—

×:空間線量率($\mu\text{Sv/h}$)
 ⊗:表面線量率($\mu\text{Sv/h}$)
 ○:スミア(Bq/cm^2)
 △:ダスト(Bq/cm^3)

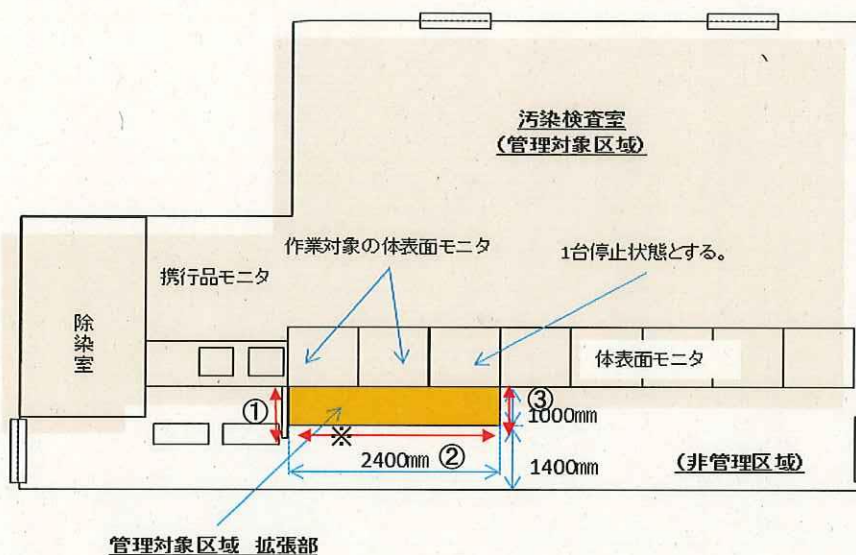

● 表面線量率

No	γ 線量率 ($\mu\text{Sv/h}$)
1	0.06
2	0.06
3	0.06

承認	審査	作成
	H29.2.2	H29.2.2

- ①・管理対象区域を示す掲示物
 ・「管理対象区域」に係る注意事項
 ②・管理対象区域ではないことを示す掲示物
 ※ECD設置個所(F1-ECD-248)
 【設定宣言日時】平成29年1月31日 10 時 59 分

注: 変動原因等の調査を行った場合は, その原因等についても記載する