


承認	審査	作成

放射線サーベイ記録

測定目的	一時的な区域区分変更確認サーベイ (汚染のおそれのない管理対象区域外の区域への変更)		測定項目	<div><div><input checked="" type="checkbox"/>γ</div><div><input type="checkbox"/>スミア</div></div> <div><input type="checkbox"/>ダスト</div> <div><input type="checkbox"/>GM直接</div>
測定場所	免震重要棟 1階 通路		測定者	
測定日時	2017/2/28	13:00 ~ 13:05	測定器 (機器効率)	F1-SC-189

× : 空間線量率 (μ Sv/h) ⊗ : 表面線量率 (μ Sv/h) ○ 数字 : スミア採取箇所 △ : ダスト採取箇所

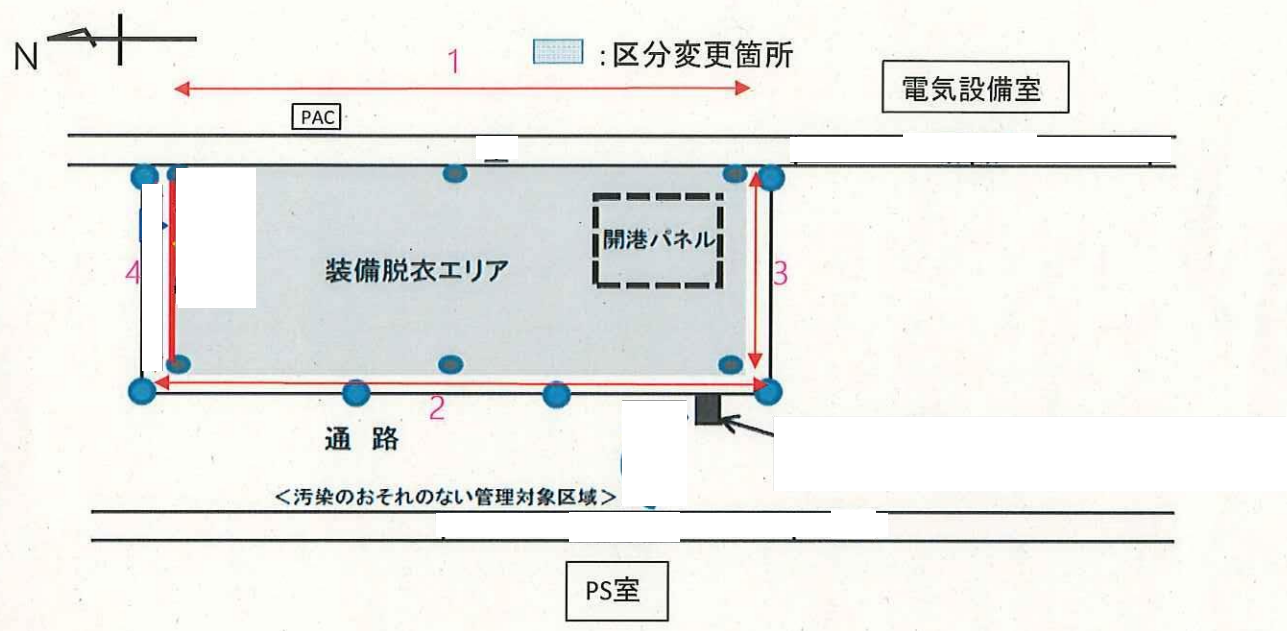

● 線量率

No	γ 線量率 (μ Sv/h)	備考
1	2.60	
2	1.80	
3	1.60	
4	1.80	

- ▲ : 管理対象区域に係る注意事項
- ▲ : 汚染のおそれのない管理対象区域に係る注意事項
- ▲ : この先汚染のおそれのない管理対象区域

※胸の位置で測定し最大値を記載