

平成 31 年 2 月分

2 ～ 4 号機 T / B

1 階・地下 1 階

連続ダスト濃度監視

放射線サーベイ記録


測定目的	2号機T/B 1階，T/B地下1階 空气中放射性物質濃度測定	測定項目	■ γ □ スミア □ ダスト □ 核種分析
測定場所	2号機 T/B 1階，T/B地下1階	測定者	
測定日時	2019/2/5 11:26 ~ 11:50	測定器	F1-ICW-291

×：線量率

△：ダスト測定箇所



△：採取箇所⑦ 2号T/B地下一階

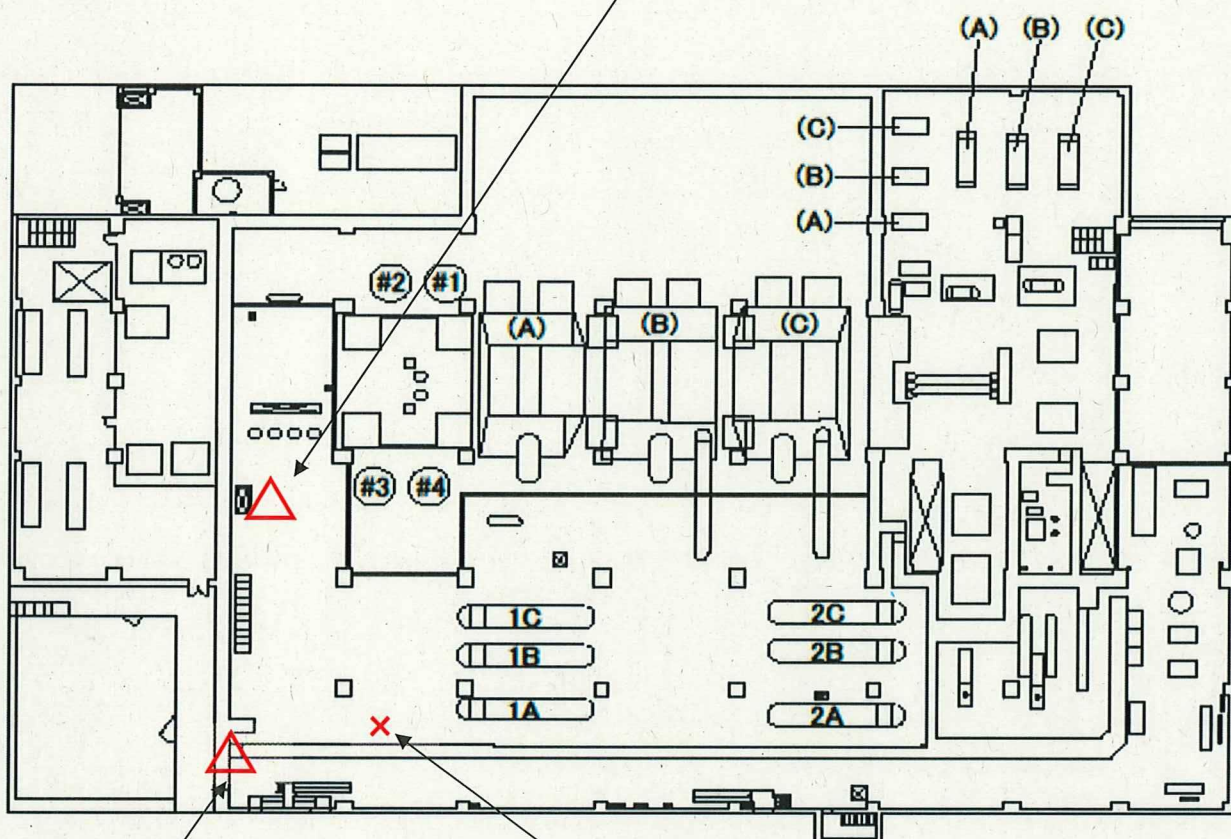

△：採取箇所⑥ 2号T/B一階

×：ダストモニタ⑥⑦ 設置箇所

空間線量当量率 0.066 mSv/h

⑥2号機 T/B北側一階


● 合計 / α [Bq/cm³] ● 合計 / β [Bq/cm³]



0:13	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28																													
11:38	22:58	10:18	21:43	9:03	20:28	7:49	19:09	6:34	18:22	5:39	17:05	4:25	15:50	3:10	14:30	1:55	13:15	0:40	23:20	10:45	22:05	9:30	20:50	8:15	19:35	6:55	18:20	5:41	17:06	4:26	15:51	3:11	14:31	1:56	13:16	0:41	12:01	23:21	10:46	22:06	9:31	20:51	8:16	19:36	6:56	18:21	5:41	17:07	4:27	15:52	3:12	14:32	1:57	13:17	0:42	12:02	23:22

⑦2号機 T/B北側地下一階

● 合計 / α [Bq/cm³] ● 合計 / β [Bq/cm³]

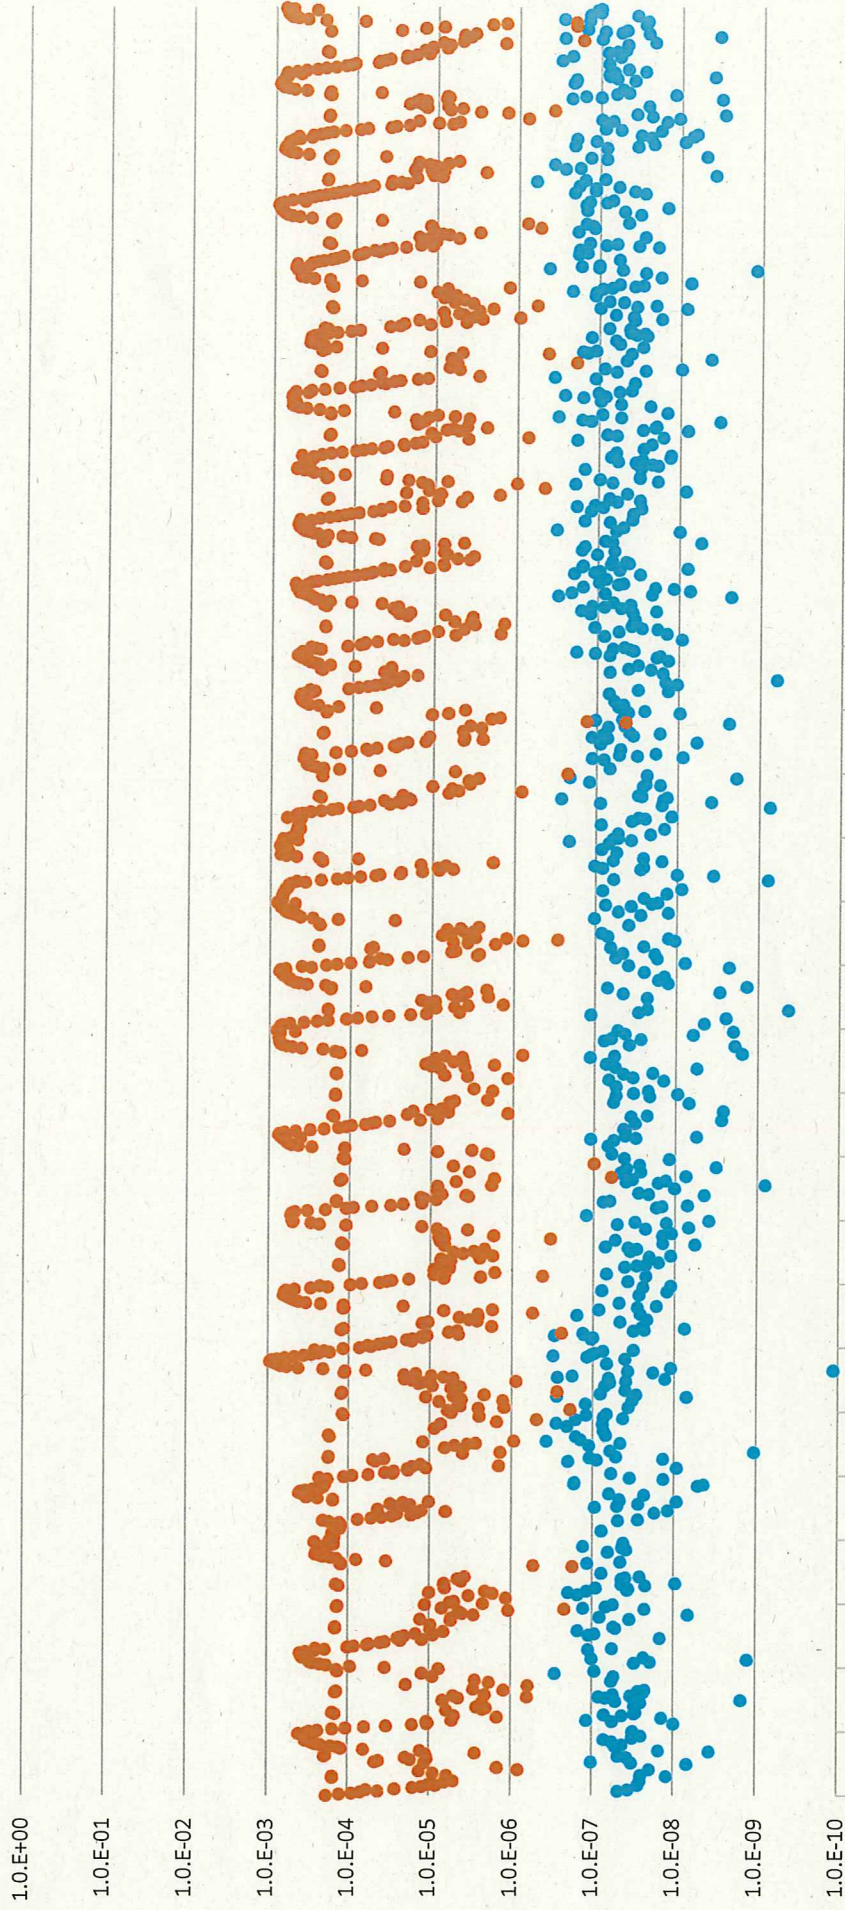


1.0-E-10	0:21	11:41	23:06	10:26	21:46	9:11	20:31	7:57	19:17	6:37	17:58	5:13	16:38	3:58	15:23	2:43	14:03	1:29	12:49	0:14	11:34	22:59	10:19	21:39	9:04	20:24	7:49	19:09	6:29	17:55	5:15	16:40	4:00	15:25	2:45	14:05	1:30	12:50	0:15	11:35	23:00	10:20	21:40	9:06	20:26	7:51	19:11	6:31	17:56	5:16	16:41	4:01	15:26	2:46	14:06	1:31	12:51	0:17	11:37	23:02
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28																																

放射線サーベイ記録

測定目的	3号機T/B1階，T/B地下1階 空气中放射性物質濃度測定	測定項目	<input checked="" type="checkbox"/> γ <input type="checkbox"/> スミア <input type="checkbox"/> ダスト <input type="checkbox"/> 核種分析
測定場所	3号機 T/B1階，T/B地下1階	測定者	
測定日時	2019/2/6 10:52 ~ 11:00	測定器	F1-ICW-291

×：線量率

△：ダスト測定箇所

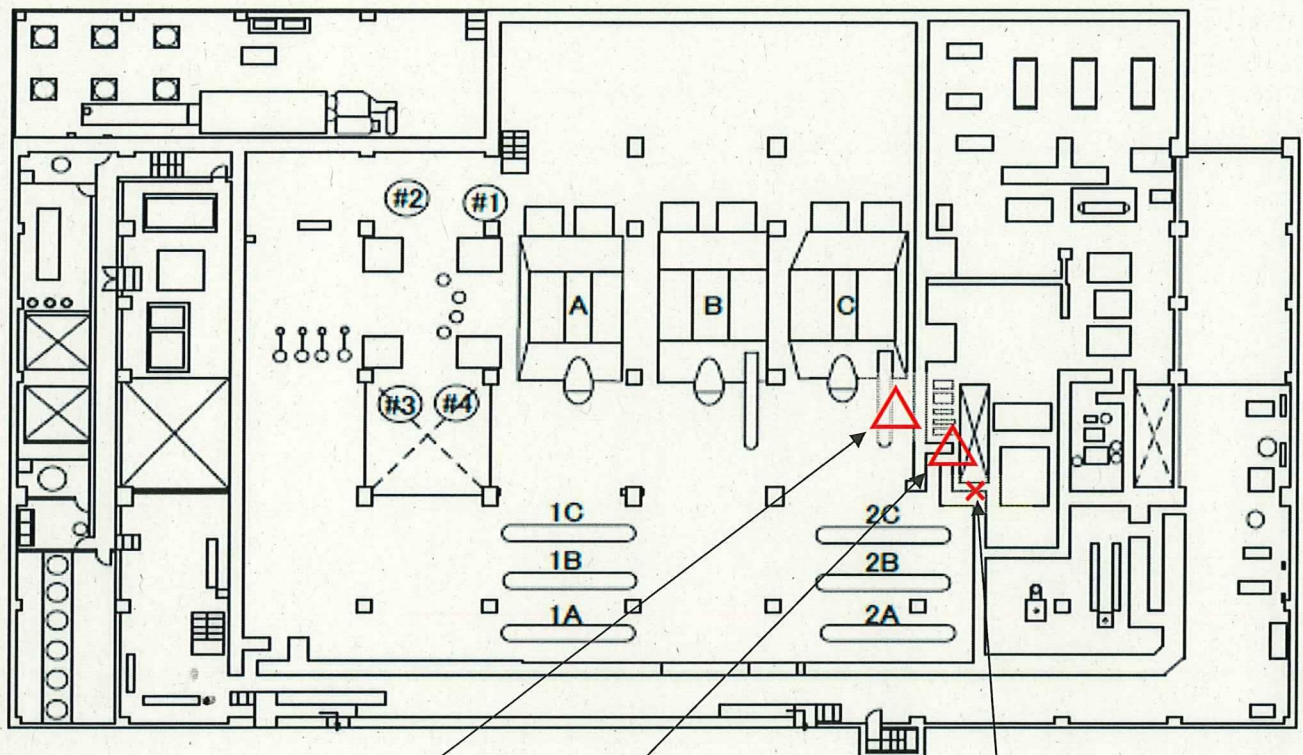

△：採取箇所③ 3号T/B地下一階

△：採取箇所③ 3号T/B一階

×：ダストモニタ③③ 設置箇所

空間線量当量率	0.012	mSv/h
---------	-------	-------

⑧3号機 T/B南側一階


● 合計 / α [Bq/cm³] ● 合計 / β [Bq/cm³]



0:16	11:41	23:01	10:21	21:46	9:06	20:31	7:51	19:16	6:36	18:09	5:41	17:01	4:26	15:46	3:11	14:31	1:51	13:16	0:36	12:01	23:21	10:41	22:06	9:26	20:51	8:11	19:36	6:56	18:16	5:41	4:27	15:47	3:12	14:32	1:52	13:17	0:37	12:02	23:22	10:42	22:07	9:27	20:52	8:12	19:37	6:57	18:17	5:42	17:02	4:27	15:47	3:12	14:32	1:52	13:17	1:25	12:45
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28																														

⑨3号機 T/B南側地下一階

- 합계 / α [Bq/cm³]
- 합계 / β [Bq/cm³]

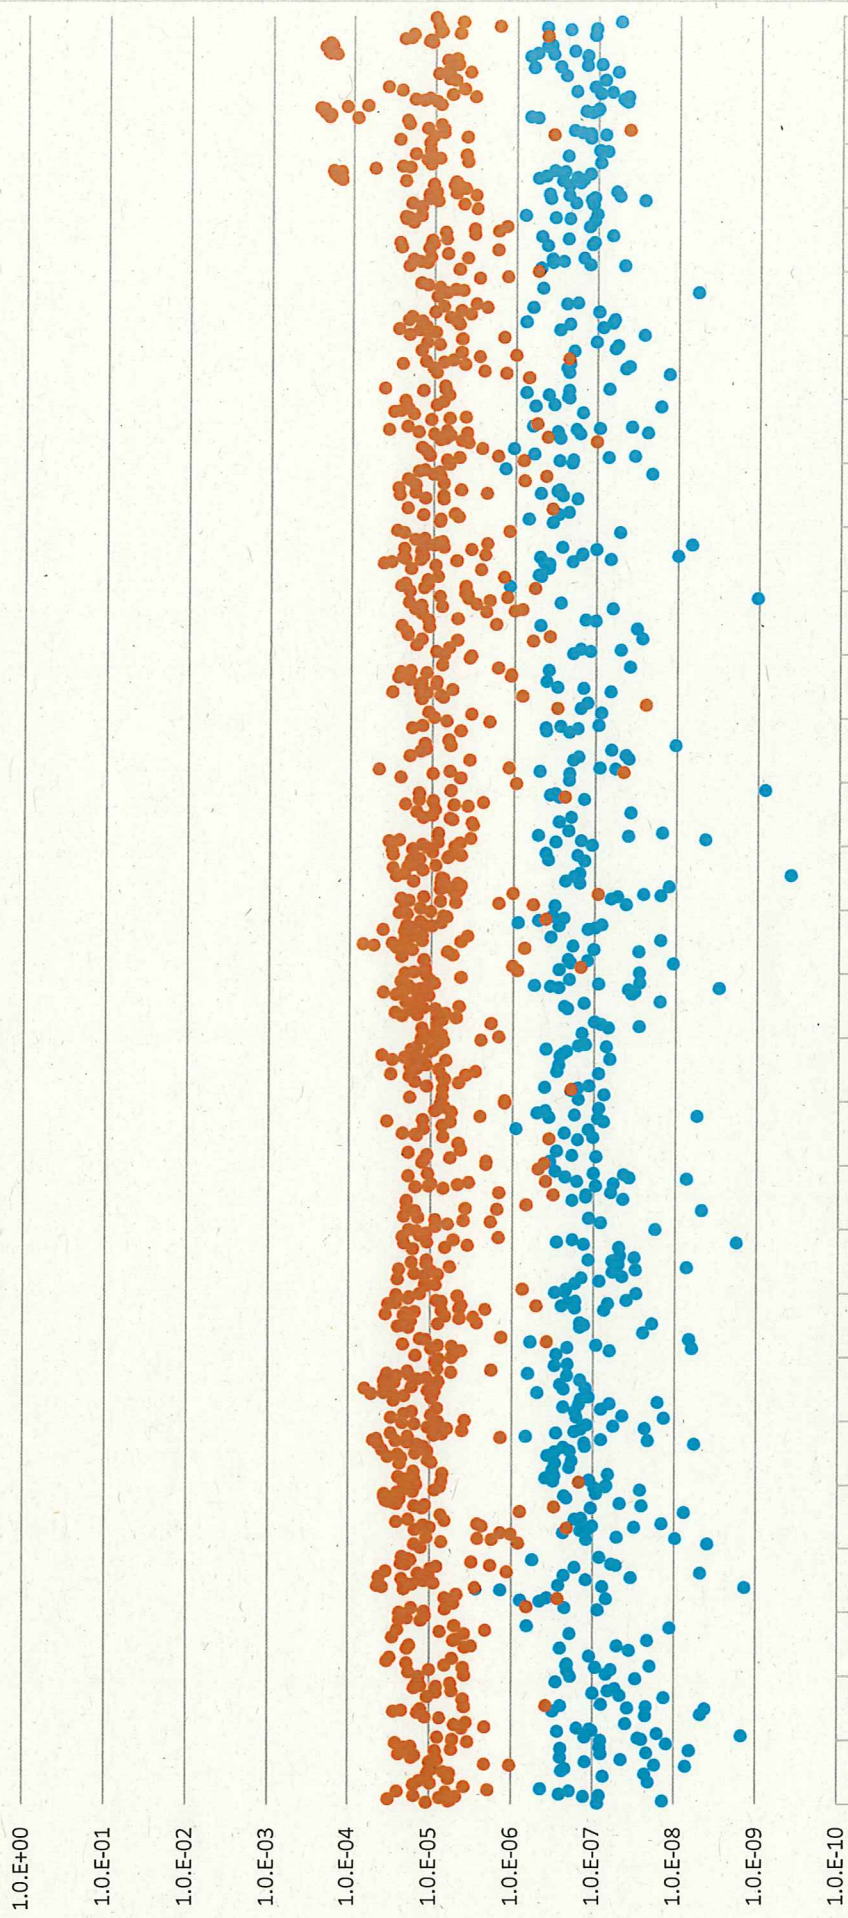

0:12	11:32	22:57	10:17	21:37	9:02	20:22	7:47	19:07	6:32	18:10	5:32	16:57	4:17	15:42	3:02	14:27	1:47	13:07	0:32	11:52	23:17	10:37	21:57	9:22	20:42	8:07	19:27	6:52	18:12	5:32	16:57	4:18	15:43	3:03	14:28	1:48	13:08	0:33	11:53	23:18	10:38	21:58	9:23	20:43	8:08	19:28	6:53	18:13	5:33	16:58	4:18	15:43	3:03	14:28	1:48	13:09	0:34	11:54	23:19
------	-------	-------	-------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	-------	-------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	-------	-------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	-------

放射線サーベイ記録


測定目的	4号機T/B1階，T/B地下1階 空气中放射性物質濃度測定	測定項目	<input checked="" type="checkbox"/> γ <input type="checkbox"/> スミア <input type="checkbox"/> ダスト <input type="checkbox"/> 核種分析
測定場所	4号機 T/B1階，T/B地下1階	測定者	
測定日時	2019/2/6 10:29 ~ 10:50	測定器	F1-ICW-291

×：線量率

△：ダスト測定箇所



△：採取箇所⑪ 4号T/B地下一階

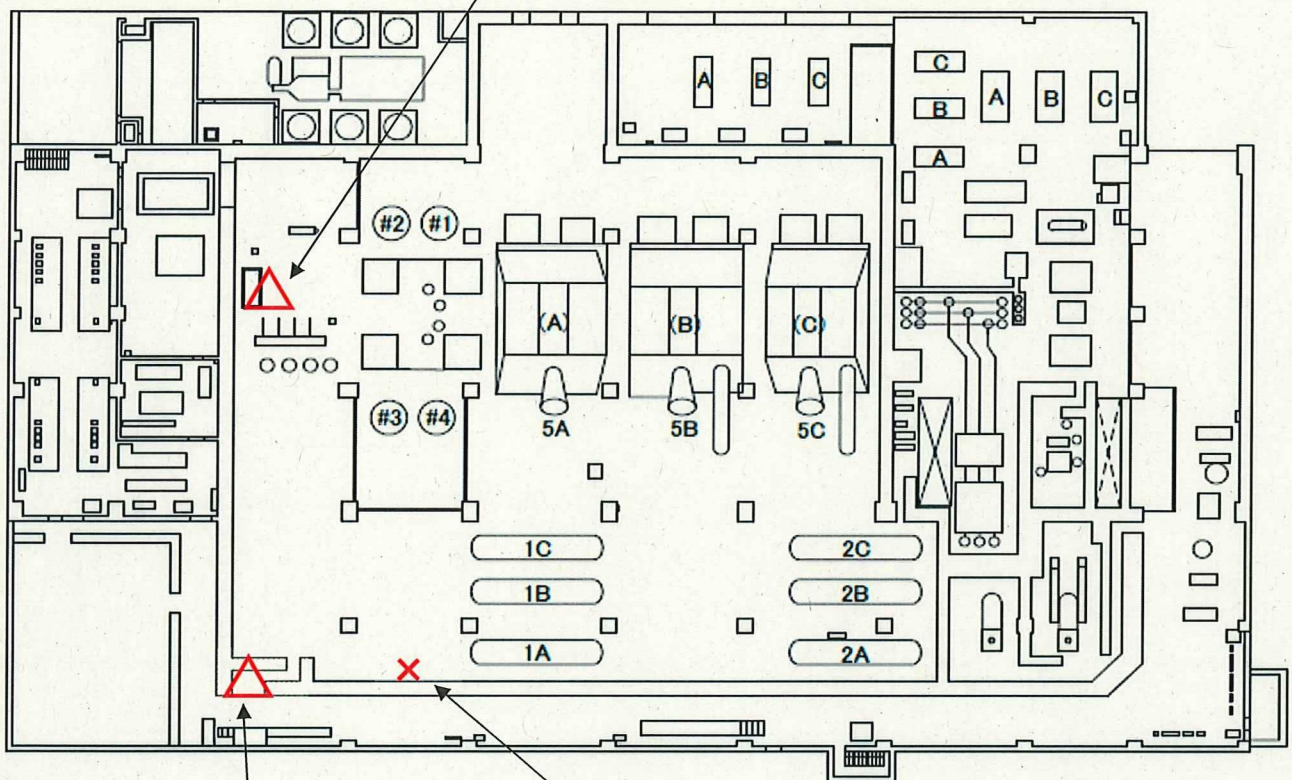


△：採取箇所⑩ 4号T/B一階

×：ダストモニタ⑩⑪ 設置箇所

空間線量当量率 0.25 mSv/h

⑩4号機 T/B北側一階

● 合計 / α [Bq/cm³] ● 合計 / β [Bq/cm³]

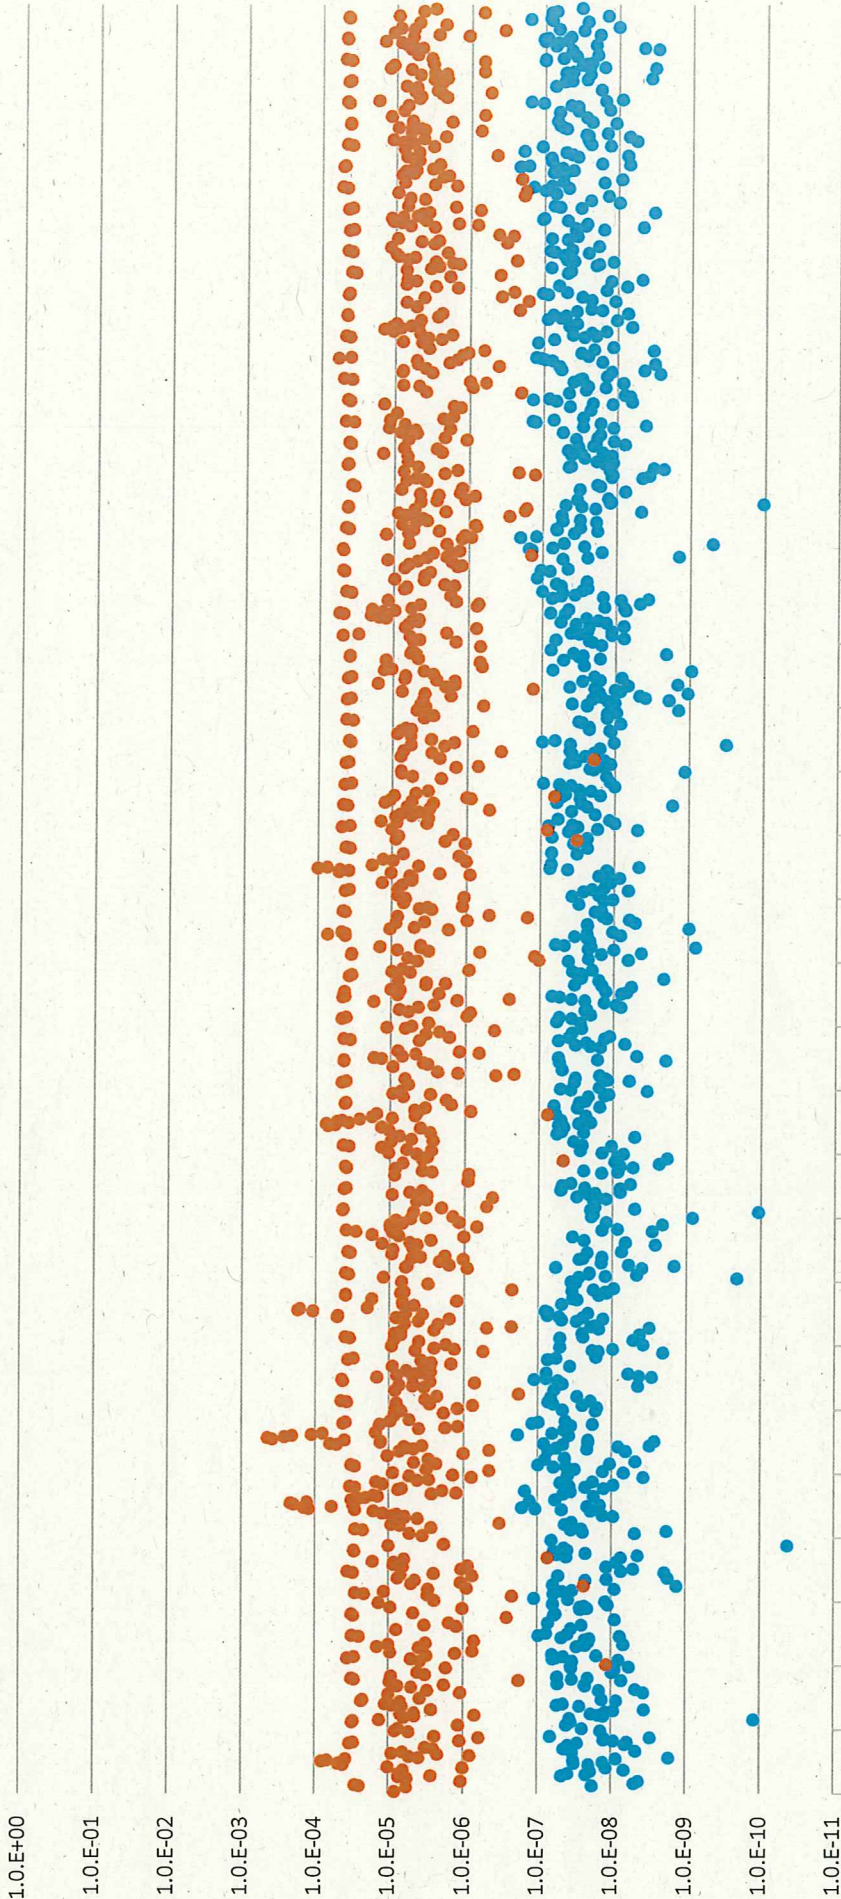

0:01	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28								
22:46	11:26	22:46	10:06	21:31	19:01	6:21	17:41	5:06	16:26	3:51	15:11	2:31	13:56	1:17	12:42	0:02	11:27	22:47	10:07	21:32	8:52	20:17	7:37	19:02	6:22	17:42	5:07	3:52	15:12	2:32	13:57	1:17	12:42	0:02	11:27	22:47

⑪4号機 T/B北側地下一階

● 合計 / α [Bq/cm³] ● 合計 / β [Bq/cm³]



0:04	11:30	22:50	10:10	21:35	8:55	20:20	7:40	19:00	6:25	17:45	5:10	16:30	3:55	15:15	2:35	14:00	1:20	12:45	0:05	11:31	22:51	10:11	21:36	8:56	20:21	7:41	19:01	6:26	17:46	5:11	16:31	3:56	15:16	2:36	14:01	1:21	12:46	0:06	11:31	22:51	10:12	21:37	8:57	20:22	7:42	19:02	6:27	17:47	5:12	16:32	3:57	15:17	2:37	14:02	1:22	12:47	0:07	11:32	22:52
------	-------	-------	-------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	-------	-------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	-------	-------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	-------