
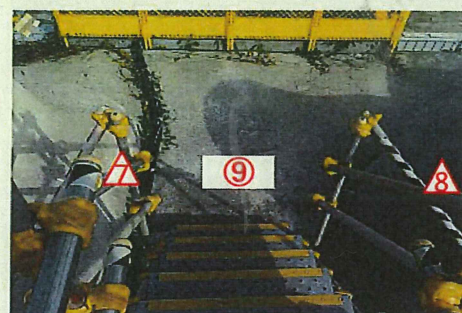
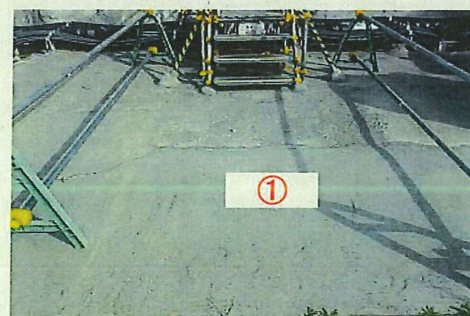
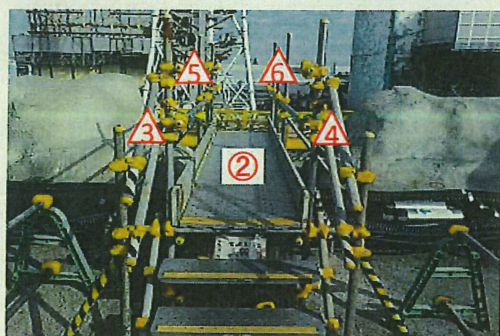
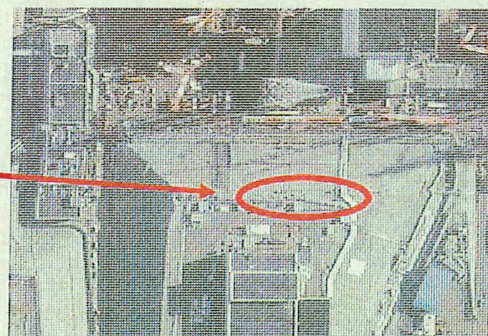


承認	審査	作成
2019.4.24	2019.4.24	2019.4.24

# 放射線サーベイ記録

測定目的	視察者の防護装備軽減に伴う確認サーベイ		測定項目	<input type="checkbox"/> γ <input type="checkbox"/> ダスト	<input checked="" type="checkbox"/> 3布 <input type="checkbox"/> 直接
測定場所	ヤード	1 / 2号開閉所東側一部	測定者		
測定日時	2019.4.23	14:00 ~ 14:30	測定器 (換算定数)	F1-GMAD-462 BG : 80cpm (機器効率 : 30.7%)	

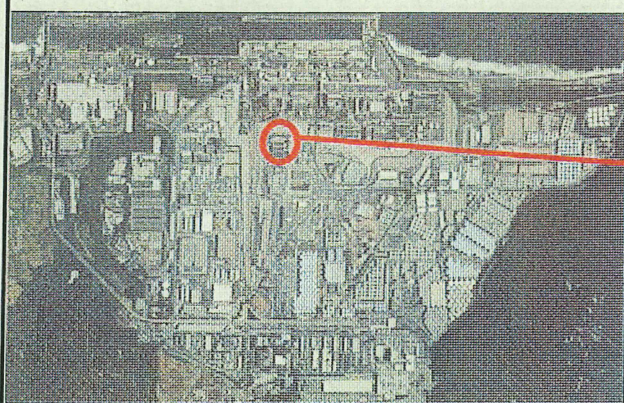

○ : 地面  
△ : 手すり

No	cpm	No	cpm
1:地面	100	7:手すり(斜面)	150
2:足場	120	8:手すり(斜面)	120
3:手すり(斜面)	100	9:地面	100
4:手すり(斜面)	110	10:地面	110
5:手すり	150	11:フェンス	130
6:手すり	150	12:フェンス	120

※ : アクションレベル : 1300cpm未満