



# 放射線サーベイ記録 (1/1)

測定目的	2号機タービン建屋2階線量測定	測定項目	<input checked="" type="checkbox"/> $\gamma$ <input type="checkbox"/> スミア <input type="checkbox"/> ダスト <input type="checkbox"/> 核種分析
測定場所	2号機 T/B2階西側	測定者	
測定日時	2019/8/2      10:20      ~      11:10	測定器	F1-HS-078 F1-ICW-276

×：線量率測定箇所 (mSv/h)

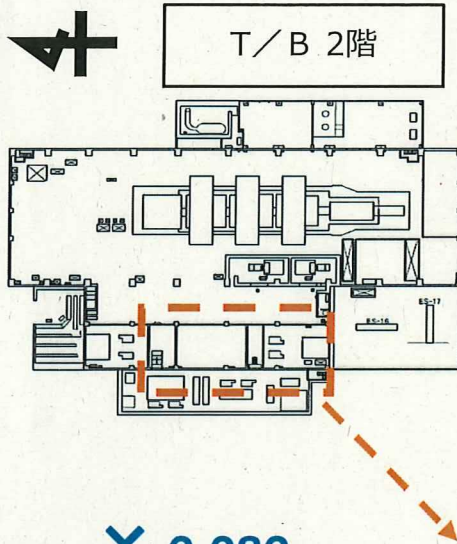

測定種別	単位	最大値
線量率 ( $\gamma$ )	mSv/h	60

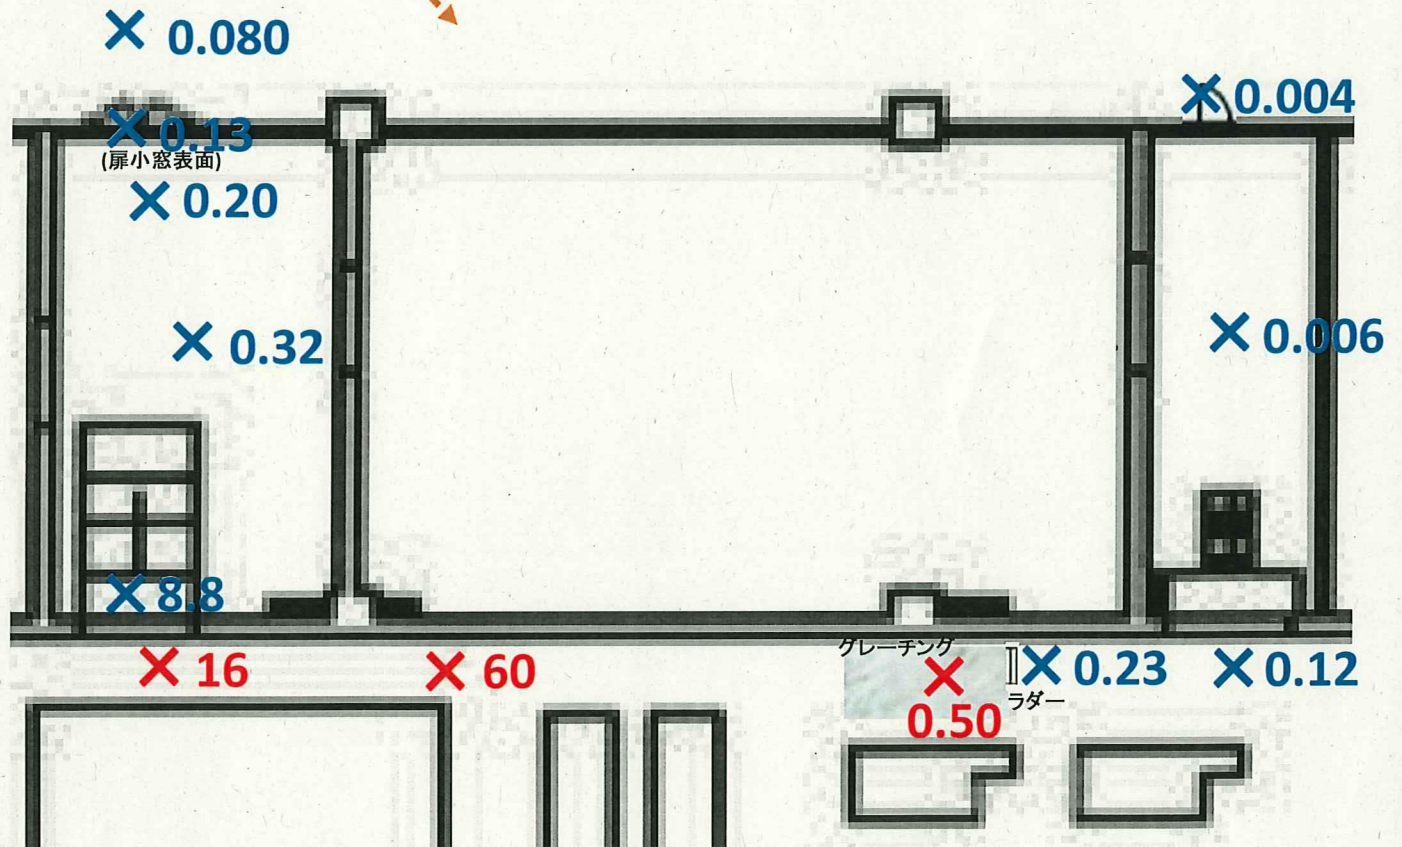

赤字: HSにて測定

青字: ICWにて測定

承認	審査	作成