


点線赤枠内範囲の16箇所線の線量測定を実施した。最大値は「⑮」の、北西消火栓付近のゼオライト土嚢表面の、4,000mSv/hであった。

※①～⑬は線量測定箇所

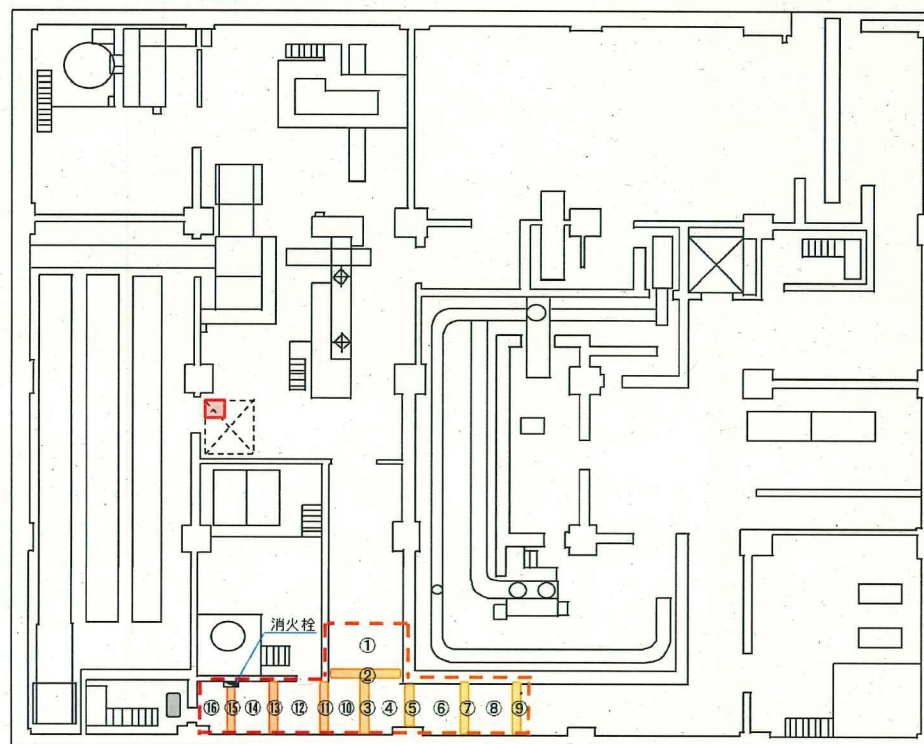

(mSv/h)

[illegible]