


承認	審査	作成

放射線サーベイ記録

作業件名	【2022年度】（放防）1F構内外全域にわたる放射線管理業務【その他】	測定項目	<input type="checkbox"/> γ <input checked="" type="checkbox"/> スミア
測定場所	2号機構台本設階段(地上～下段フロア)		<input type="checkbox"/> ダスト <input type="checkbox"/> 核種分析
測定目的	常設Yzone(Y→G)解除サーベイ	測定者	
測定計画名称	管理区域及び管理対象区域の区域区分管理に係る測定記録	測定器	F1-GMAD-177
測定日時	2022/5/17 15:00 ~ 16:00		

●測定場所

No: スミア採取ポイント

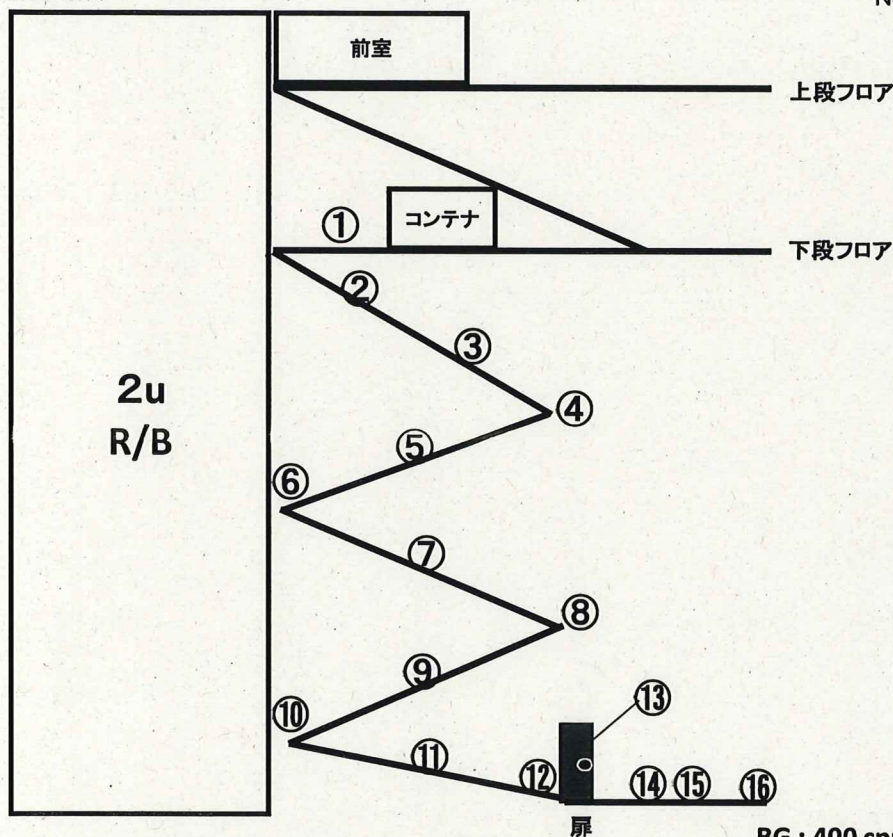

BG : 400 cpm

No	採取箇所	Gross (cpm)	Net (cpm)
1	階段部	400	0
2	階段部	400	0
3	階段部	400	0
4	階段部	400	0
5	階段部	400	0
6	階段部	400	0
7	階段部	400	0
8	階段部	400	0
9	階段部	400	0
10	階段部	400	0
11	階段部	400	0
12	階段部	400	0
13	防護扉	400	0
14	階段部	700	300
15	階段部	450	50
16	階段部	400	0
幾何平均		417	