

放射線管理記録

384-01

放 責	メンバー

(1/2)

作業件名	1F-5. 6号機R/W設備ハッチ復旧工事			測定項目	<input type="checkbox"/> γ <input checked="" type="checkbox"/> スミア <input type="checkbox"/> ダスト <input type="checkbox"/> 直接 <input type="checkbox"/> $\beta + \gamma$ <input type="checkbox"/>		
測定場所 コード	5_TB_2F_	5 T/B チャコール建屋2FL ✓			測定者		
作業内容	Yエリア除染 ✓			測定器	F1-GMAD-044 ✓		
測定目的	Yエリア解除サーベイ ✓			APD設定	0.20 mSv		
測定日時	2022 年 6 月 2 日 ✓ 11 時 00 分			装 備	<input checked="" type="checkbox"/> - 全面マスク <input checked="" type="checkbox"/> - タイベック <input checked="" type="checkbox"/> - 黄靴 <input type="checkbox"/> - アノラック上 <input type="checkbox"/> - アノラック下		
RWA番号	220431	区域区分	Y zone				


× : 空間線量当量率(mSv/h) ⊗ : 表面線量当量率(mSv/h)

○ : スミア(Bq/cm²) ▲ : ダスト(Bq/cm³)



測定種別	単位	最大値
線量率(γ)	mSv/h	

5号機チャコール建屋屋上

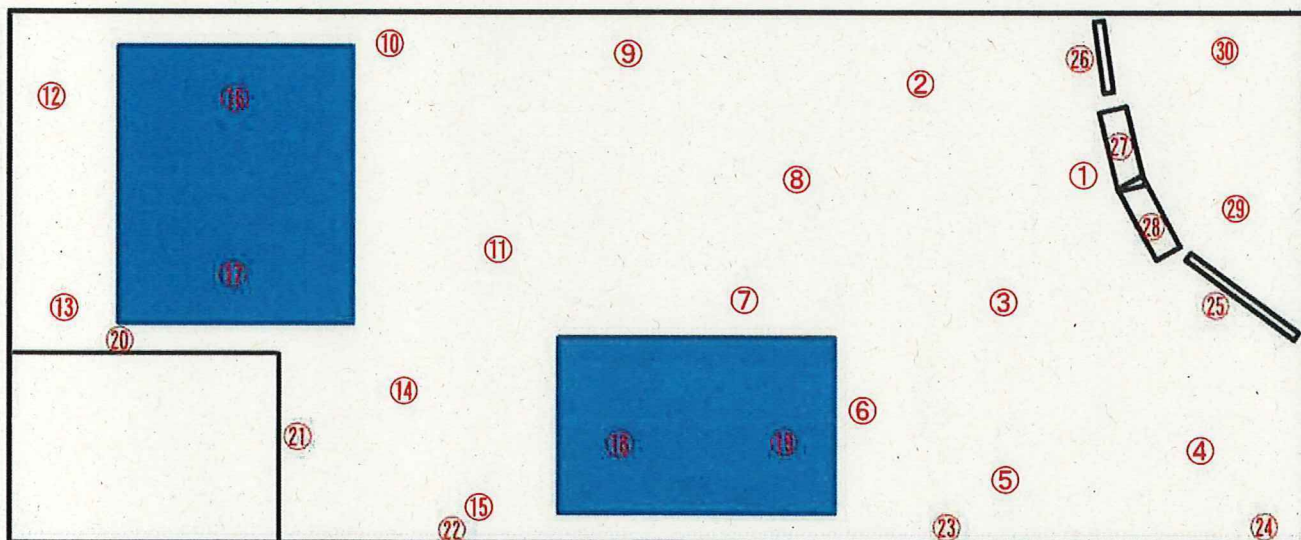

放射線管理記録

放 査	メ ン バ ー

(2/2)

測 定 器		測定項目		換 算 定 数		B G		検 出 限 界 値	
F1-GMAD-044		スミア		1.42 × 10 ⁻² Bq/cm ² ・cpm		200 cpm		2.1 × 10 ⁰ Bq/cm ²	
測 定 ポ イ ン ト		表 面 汚 染 密 度				線量率 (mSv/h)			
		ス ミ ア 法		直 接 法					
		測定値 (cpm)	汚染密度 (Bq/cm ²)	測定値 (cpm)	汚染密度 (Bq/cm ²)				
1	Yエリア床面	250	<2. 1E+00						
2		300	<2. 1E+00						
3		250	<2. 1E+00						
4		300	<2. 1E+00						
5		350	2. 1E+00						
6		400	2. 8E+00						
7		250	<2. 1E+00						
8		300	<2. 1E+00						
9		250	<2. 1E+00						
10		400	2. 8E+00						
11		300	<2. 1E+00						
12		250	<2. 1E+00						
13		300	<2. 1E+00						
14		250	<2. 1E+00						
15	▼	300	<2. 1E+00						
16	鉄板ハッチ	250	<2. 1E+00						
17	▼	250	<2. 1E+00						
18		300	<2. 1E+00						
19	▼	250	<2. 1E+00						
20	壁面	200	<2. 1E+00						
21	▼	200	<2. 1E+00						
22		200	<2. 1E+00						
23	▼	200	<2. 1E+00						
24		200	<2. 1E+00						
25	フェンス	200	<2. 1E+00						
26	▼	200	<2. 1E+00						
27	ボックス	200	<2. 1E+00						
28	▼	200	<2. 1E+00						
29	Gエリア床面	200	<2. 1E+00						
30	▼	200	<2. 1E+00						
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									
41									
42									
43									
44									
45									
46									
47									
48									
49									
50									
51									
52									
53									
54									
55									
56									
57									
58									
59									
60									
61									
62									
63									
64									
65									
66									
67									
68									
69									
70									
(備考)									