


承認	審査	作成

放射線サーベイ記録

作業件名	【2022年度】(放防) 1F構内外全域にわたる 放射線管理業務【その他】 /	測定項目	■γ / <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> スミア <input type="checkbox"/> ダスト <input type="checkbox"/> 核種分析
測定場所	5, 6号機取水口開渠内 /	測定者	/ <input checked="" type="checkbox"/>
測定目的	一時的な管理対象区域設定に伴う事前サーベイ / 非管理区域⇒管理対象区域(Gzone) <input checked="" type="checkbox"/>	測定器	F1-SC-055 / <input checked="" type="checkbox"/>
測定計画名称	管理区域及び管理対象区域の区域区分管理に係る測定記録 / <input checked="" type="checkbox"/>		
測定日時	2023/1/16 7:00 ~ 7:20 / <input checked="" type="checkbox"/>		

(No): 空間線量当量率測定箇所($\mu\text{Sv/h}$) ☒

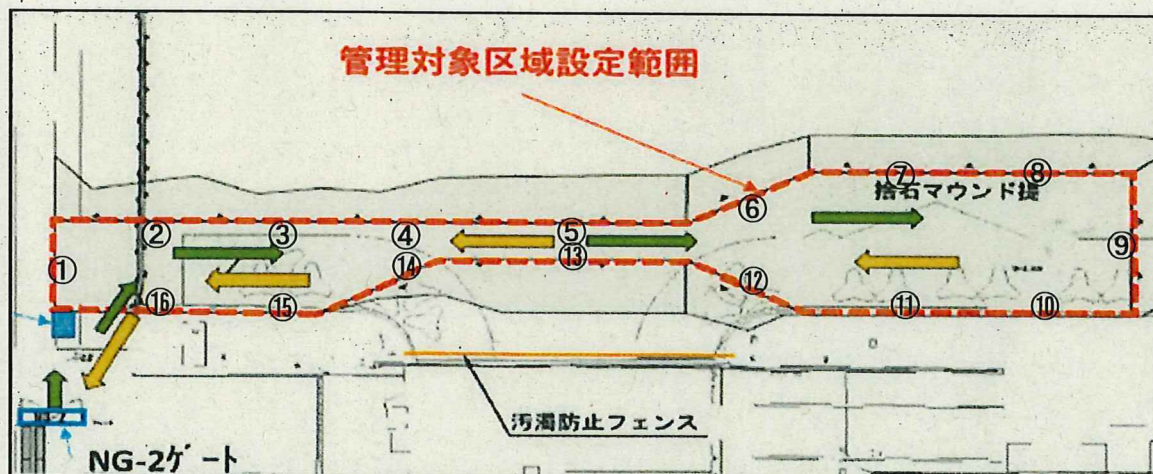


空間線量当量率 ($\mu\text{Sv/h}$) /			
測定箇所	測定値	測定箇所	測定値
① <input checked="" type="checkbox"/>	0.38 / <input checked="" type="checkbox"/>	⑨ <input checked="" type="checkbox"/>	0.24 / <input checked="" type="checkbox"/>
② <input checked="" type="checkbox"/>	0.19 / <input checked="" type="checkbox"/>	⑩ <input checked="" type="checkbox"/>	0.24 / <input checked="" type="checkbox"/>
③ <input checked="" type="checkbox"/>	0.15 / <input checked="" type="checkbox"/>	⑪ <input checked="" type="checkbox"/>	0.20 / <input checked="" type="checkbox"/>
④ <input checked="" type="checkbox"/>	0.14 / <input checked="" type="checkbox"/>	⑫ <input checked="" type="checkbox"/>	0.16 / <input checked="" type="checkbox"/>
⑤ <input checked="" type="checkbox"/>	0.16 / <input checked="" type="checkbox"/>	⑬ <input checked="" type="checkbox"/>	0.16 / <input checked="" type="checkbox"/>
⑥ <input checked="" type="checkbox"/>	0.14 / <input checked="" type="checkbox"/>	⑭ <input checked="" type="checkbox"/>	0.15 / <input checked="" type="checkbox"/>
⑦ <input checked="" type="checkbox"/>	0.16 / <input checked="" type="checkbox"/>	⑮ <input checked="" type="checkbox"/>	0.14 / <input checked="" type="checkbox"/>
⑧ <input checked="" type="checkbox"/>	0.18 / <input checked="" type="checkbox"/>	⑯ <input checked="" type="checkbox"/>	0.16 / <input checked="" type="checkbox"/>

承認	審査	作成

放射線サーベイ記録

作業件名	【2022年度】（放防）1F構内外全域にわたる放射線管理業務【その他】／／	測定項目	<input checked="" type="checkbox"/> γ <input type="checkbox"/> ロスミア <input checked="" type="checkbox"/> ダスト <input type="checkbox"/> 核種分析
測定場所	1F構内 土捨場南造成エリア休憩所 〃／	測定者	〃／
測定目的	汚染のおそれのない管理対象区域（W→G）拡張サーベイ	測定器	1F-SC-012 〃
測定計画名称	管理区域及び管理対象区域の区域区分管理に係る測定記録		
測定日時	2023/1/19 10:20 ～ 10:30		

●測定場所：

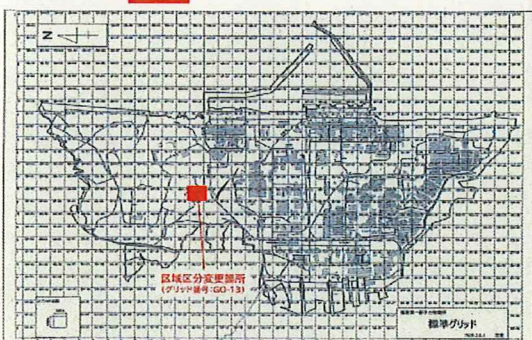

●サーベイ箇所

✖: 線量当量率 ($\mu\text{Sv/h}$)

