


放射線サーベイ記録

作業件名	【2023年度】(放防) 1F構内外全域にわたる 放射線管理業務【その他】 /	測定項目	<input checked="" type="checkbox"/> γ <input type="checkbox"/> スミア <input type="checkbox"/> ダスト <input type="checkbox"/> 核種分析
測定場所	仕切堤, 堆砂対策堤, 5,6号前捨石堤 /	測定者	
測定目的	恒久的な管理対象区域設定に伴うサーベイ 非管理区域→管理対象区域(Gzone) /	測定器	F1-SC-091
測定計画名称	管理区域及び管理対象区域の区域区分管理に係る測定記録		
測定日時	2023/10/10 10:00 ~ 10:40 /		

(No): 空間線量当量率測定箇所($\mu\text{Sv/h}$)

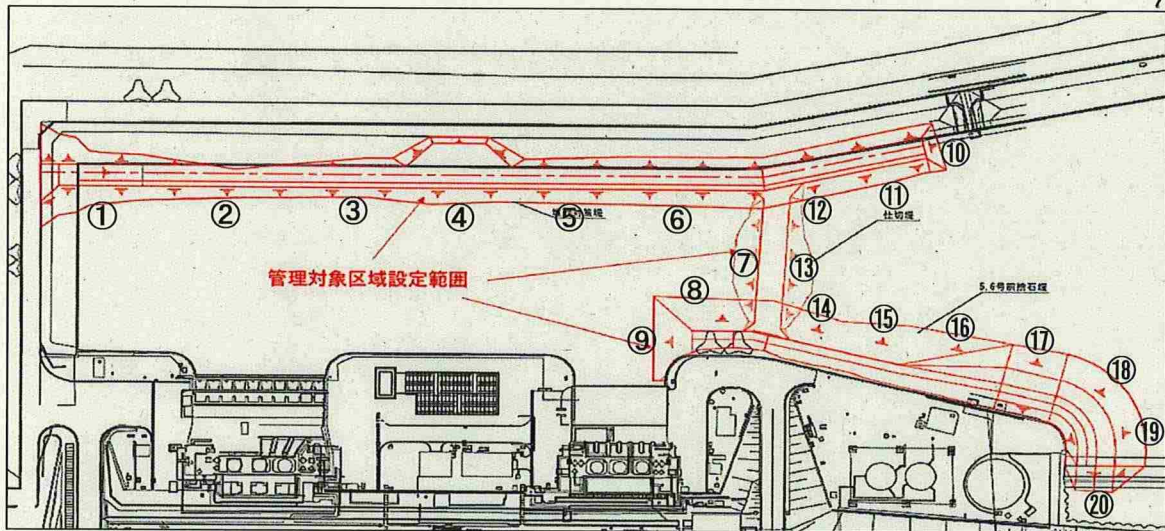

空間線量当量率 ($\mu\text{Sv/h}$) /

測定箇所	測定値	測定箇所	測定値
①	0.2 /	⑪	0.4 /
②	0.2 /	⑫	0.4 /
③	0.2 /	⑬	0.4 /
④	0.2 /	⑭	0.5 /
⑤	0.2 /	⑮	0.6 /
⑥	0.3 /	⑯	0.7 /
⑦	0.4 /	⑰	0.7 /
⑧	0.4 /	⑱	1.3 /
⑨	0.4 /	⑲	1.5 /
⑩	0.5 /	⑳	1.6 /

承認	審査	作成