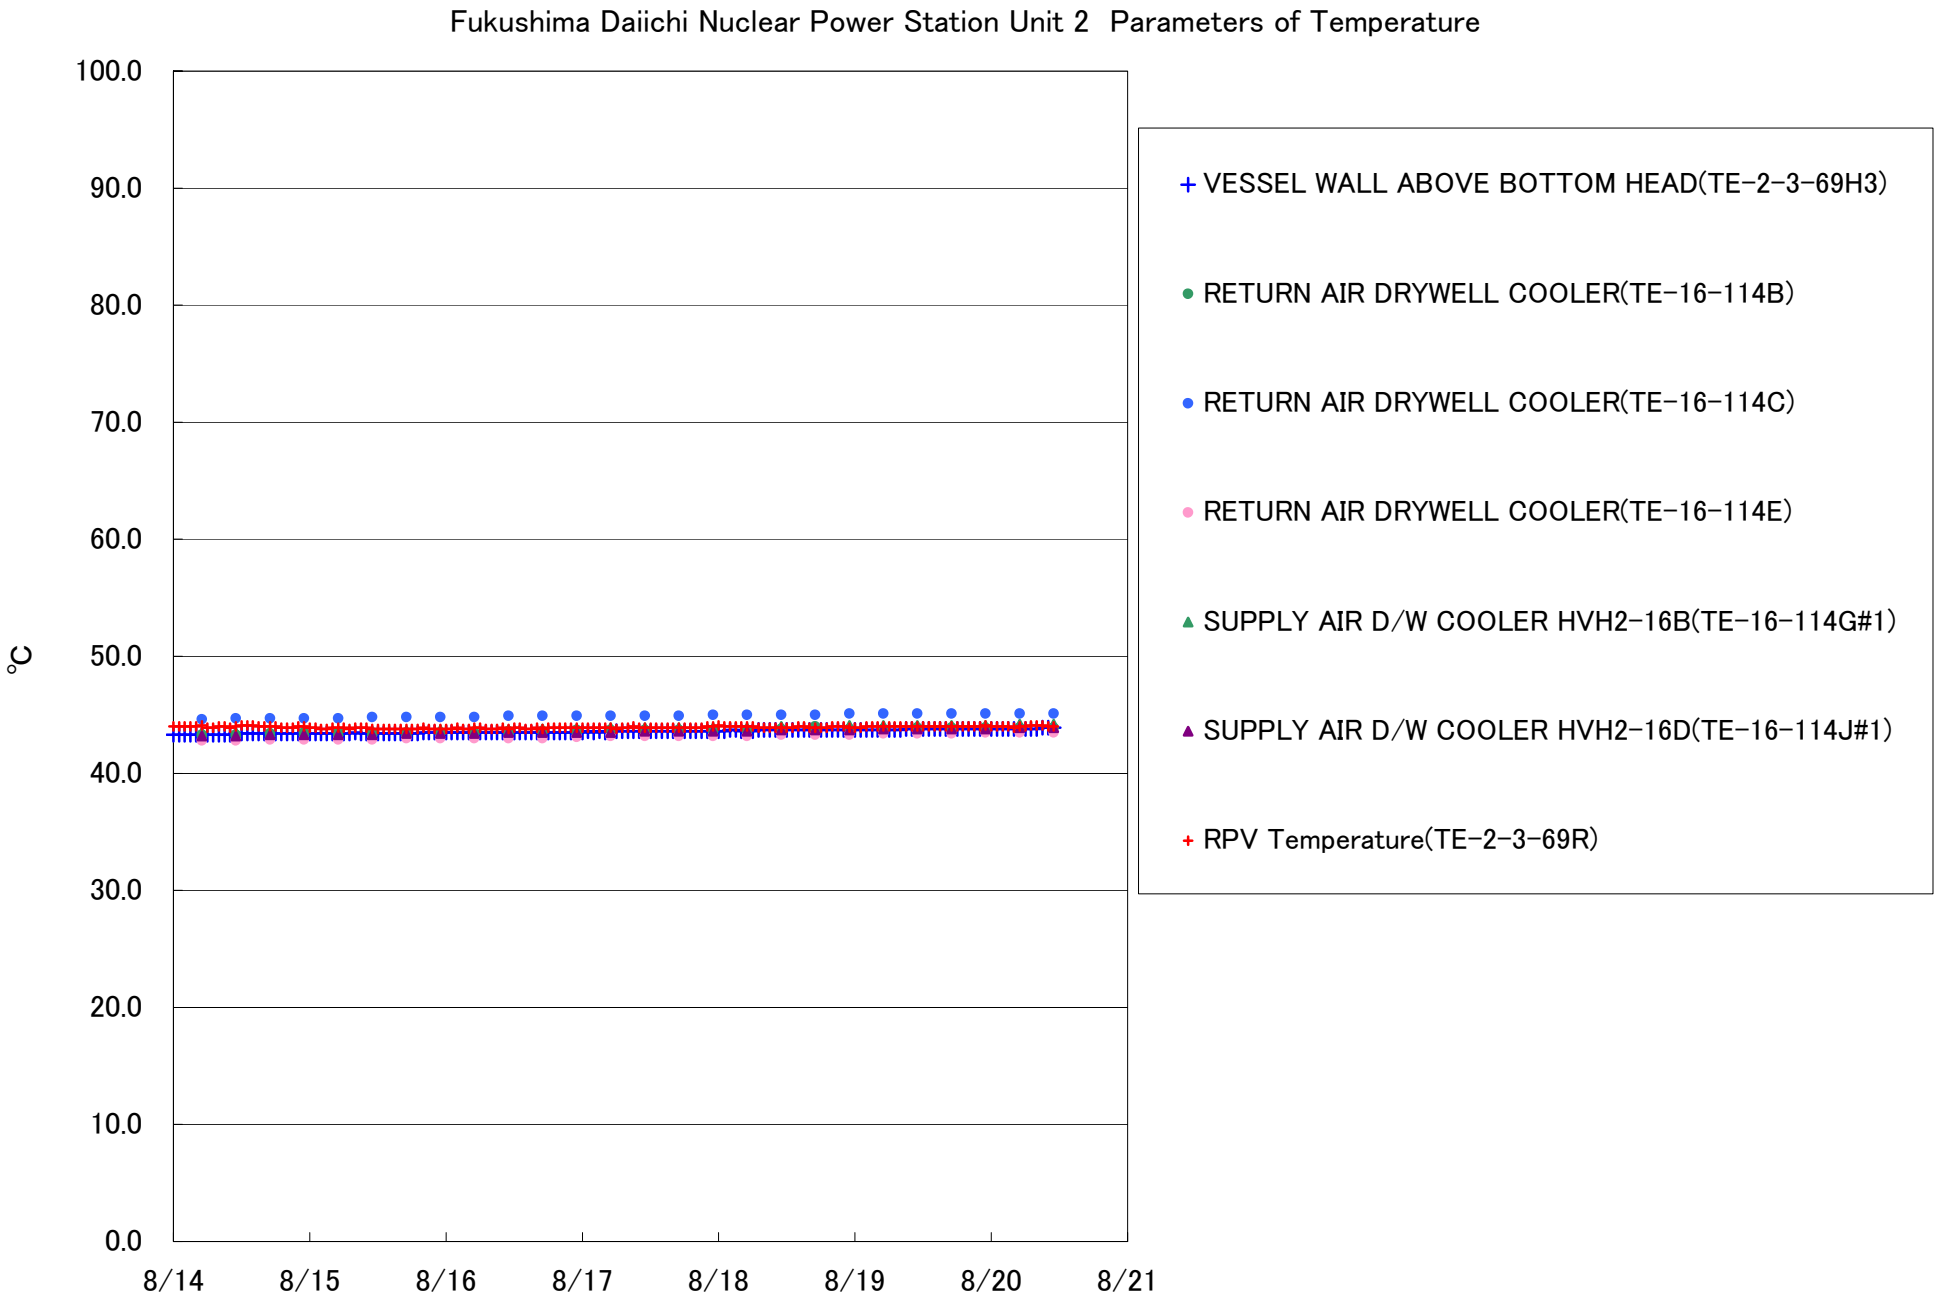
Fukushima Daiichi Nuclear Power Station Unit 2 Parameters of Temperature
100.0
90.0
80.0
70.0
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0
℃
8/14
8/15
8/16
8/17
8/18
8/19
8/20
8/21
VESSEL WALL ABOVE BOTTOM HEAD(TE-2-3-69H3)
RETURN AIR DRYWELL COOLER(TE-16-114B)
RETURN AIR DRYWELL COOLER(TE-16-114C)
RETURN AIR DRYWELL COOLER(TE-16-114E)
SUPPLY AIR D/W COOLER HVH2-16B(TE-16-114G#1)
SUPPLY AIR D/W COOLER HVH2-16D(TE-16-114J#1)
RPV Temperature(TE-2-3-69R)