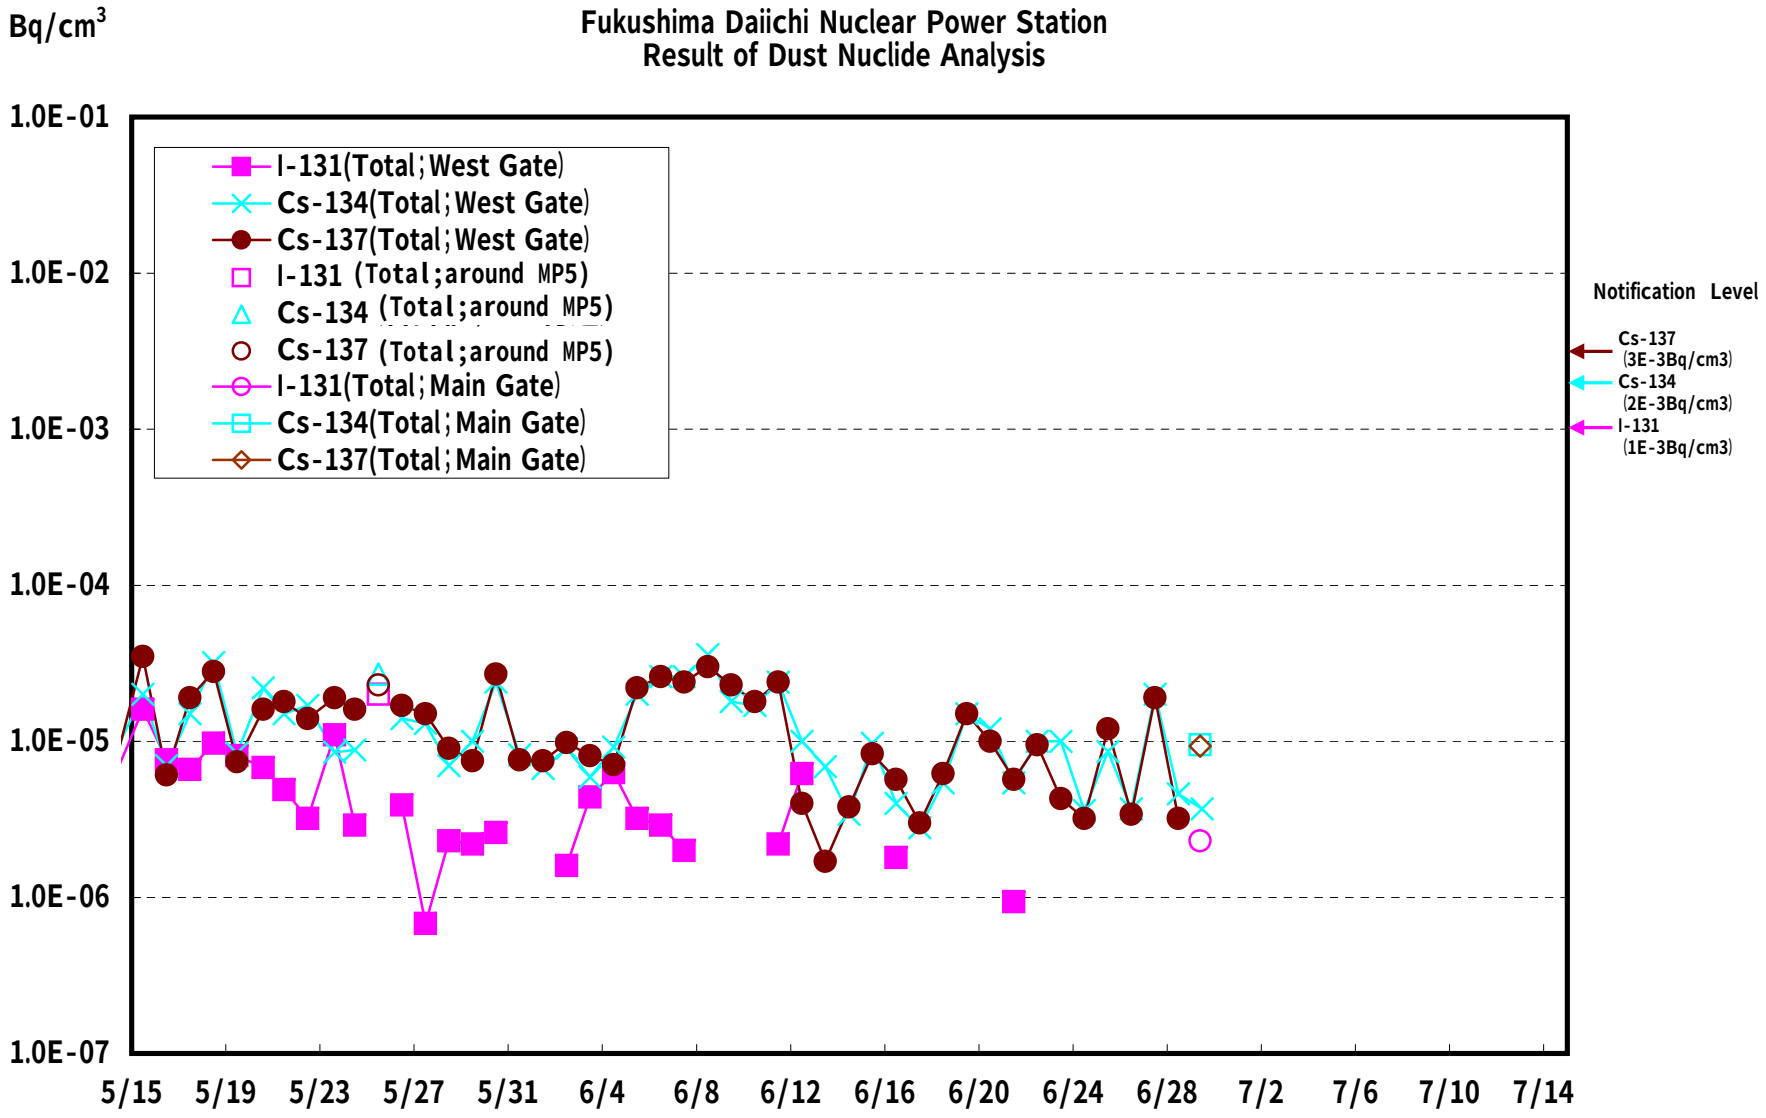
Bq/cm3
Fukushima Daiichi Nuclear Power Station
Result of Dust Nuclide Analysis
1.0E-01
1.0E-02
1.0E-03
1.0E-04
1.0E-05
1.0E-06
1.0E-07
I-131(Total;West Gate)
Cs-134(Total;West Gate)
Cs-137(Total;West Gate)
I-131 (Total;around MP5)
Cs-134 (Total;around MP5)
Cs-137 (Total;around MP5)
I-131(Total;Main Gate)
Cs-134(Total;Main Gate)
Cs-137(Total;Main Gate)
Notification Level
Cs-137
(3E-3Bq/cm3)
Cs-134
(2E-3Bq/cm3)
I-131
(1E-3Bq/cm3)
5/15
5/19
5/23
5/27
5/31
6/4
6/8
6/12
6/16
6/20
6/24
6/28
7/2
7/6
7/10
7/14