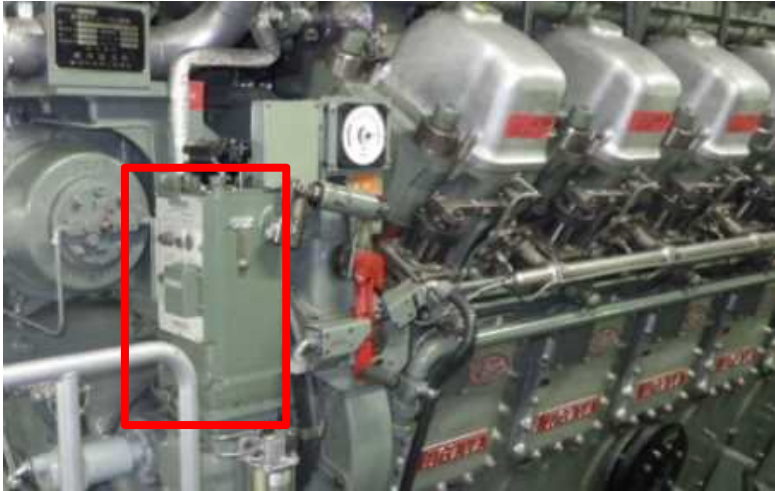


プレス公表（運転保守状況）

発生日	2025年4月16日		
号機	6	件名	非常用ディーゼル発電機（C）の自動停止について
①			
【事象の発生】 2025年4月15日、午前11時8分頃、原子炉建屋1階（非管理区域）において、非常用ディーゼル発電機（C）の24時間確認運転を終え、停止操作へ入る前に、発電機の出力が下がり保護装置が作動したことから、発電機が自動停止しました。 なお、今回の事象による外部への放射能の影響はありません。 - 非常用ディーゼル発電機は、安全上重要な機器に該当しますが、現時点において保安規定に基づく機能要求台数は、他の2台（A、B）にて満足しています。 （2025年4月16日にお知らせ済み）			
【対応状況】 - 停止に至った要因と推定されるガバナ※を交換したうえで、4月29日より24時間確認運転を実施し、不具合がないことを確認しました。 そのため、4月30日より待機状態に戻しております。 - 今後、交換したガバナを調査してまいります。 ※ディーゼル機関の回転速度を一定に保つための调速機			
			
非常用ディーゼル発電機（赤枠がガバナ）			

プレス公表（運転保守状況）

発生日	2025年4月16日		
号機	6	件名	タービン建屋（管理区域）におけるけが人の発生について
【事象の発生】 2025年4月15日午後2時00頃、タービン建屋地下2階トレンチ内エリアにおいて、足場の撤去作業に従事していた協力企業作業員が、パイプの受け渡しの際に、パイプ先端が右手人差し指に当たり負傷しました。そのため、業務車にて医療機関へ搬送しました。 なお、本人の意識はあり、身体汚染もありません。 【対応状況】 - 病院で診察の結果、「右示指（人差し指）挫創」と診断されました。 今回の事例を踏まえ、発電所関係者に周知し注意喚起を行うとともに、再発防止に努めてまいります。			

②

（2025年4月16日にお知らせ済み）

【参考】プレス公表 継続対応件名リスト

号機	－	件名	モニタリングポストの一時的な測定データ表示不良について（区分：Ⅲ）	発生日	2025年1月27日
号機	6	件名	タービン建屋（管理区域）における油漏れについて（区分：Ⅲ）	発生日	2025年2月21日
号機	－	件名	海水モニタ、モニタリングポスト等の一時的な測定データ表示不良について （区分：Ⅲ）	発生日	2025年2月28日
号機	6	件名	6号機非常用ディーゼル発電機（C）制御盤室での発煙について（区分：Ⅲ）	発生日	2025年3月10日
号機	－	件名	南66 k V建屋電源室（非管理区域）での火災の発生について（区分：Ⅰ）	発生日	2025年4月1日
号機	7	件名	非常用ディーゼル発電機（A）からの油漏れについて（区分：Ⅲ）	発生日	2025年4月10日