

(お知らせ)

福島第一原子力発電所 4号機における高感度オフガスモニタ指示値上昇にともなう監視強化ならびに漏えい燃料範囲の特定作業の実施について

平成 19 年 6 月 15 日
東京電力株式会社
福島第一原子力発電所

当所 4 号機(沸騰水型、定格出力 78 万 4 千キロワット)につきましては、定格出力で運転中のところ、平成 19 年 6 月 14 日午前 11 時 20 分頃、気体廃棄物処理系^{*1}の入口側に設置された放射線レベルを補助的に監視している高感度オフガスモニタ^{*2}の指示値が上昇し、中央操作室のデータ表示装置に警報が発生いたしました。

このため、6 月 14 日および本日、気体廃棄物処理系の希ガスを分析した結果、燃料からの漏えいの徴候を示すキセノン 133 の値に有意な上昇（通常値の約 3 ~ 800 倍）を確認いたしました。

当該モニタの指示値上昇の原因は、燃料集合体からの微小な漏えいの可能性が考えられることから、本日午前 10 時 25 分より関連パラメータの監視強化^{*3}を行うことといたしました。

また、本日午後 6 時より、プラントの出力を約 45 万キロワットまで降下させ、安定した状態で制御棒の挿入および引き抜き操作を行い、漏えい燃料の範囲を特定することといたします。

これにより、プラントの出力を降下させ制御棒の操作を実施いたしますが、プラントの安全運転に影響を及ぼすものではありません。

なお、希ガスは気体廃棄物処理系で減衰処理されており、排気筒モニタ^{*4}の指示値に変動は見られないことから、外部への放射能の影響はありません。

以上

* 1 気体廃棄物処理系

復水器内の真空維持のため、復水器内で凝縮できなかった放射性ガスを抽出して減衰処理し、排気筒から放出するための系統。

* 2 高感度オフガスモニタ


燃料棒からの微小漏えいを早期に発見する目的で補助的に設置されたものであり、通常の气体廃棄物処理系の監視は、これとは別に設置されている放射線監視モニタにより監視している。

* 3 関連パラメータの監視強化

原子炉水のよう素濃度および气体廃棄物処理系のキセノン 133 濃度の分析を 1 日 1 回、放射線監視モニタ指示値および排気筒モニタ指示値の確認を 1 時間に 1 回実施する。

* 4 排気筒モニタ

環境へ放出される排気中の放射線を測定する装置。

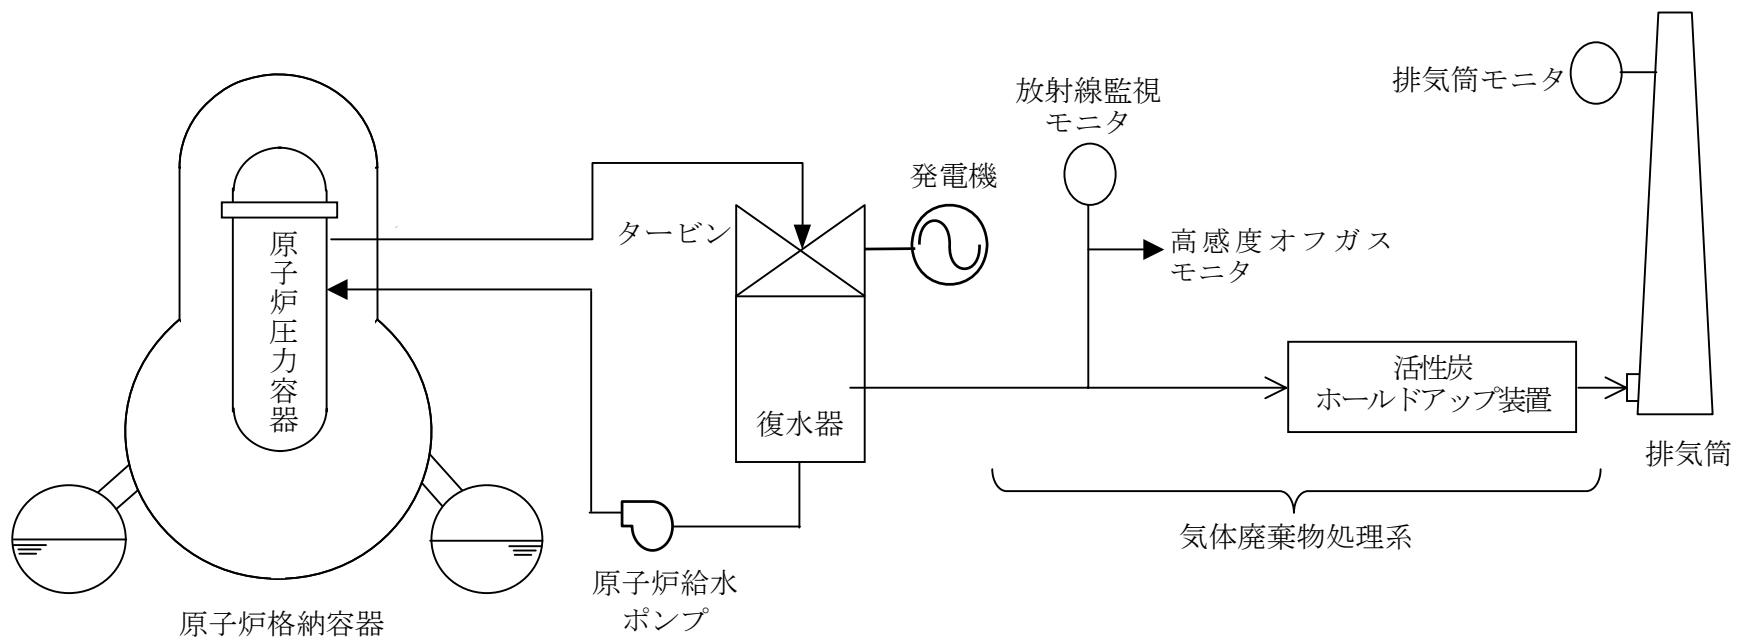

4号機系統概略図