


福島第一原子力発電所 4号機 保守運転状況

平成20年 1月

発電電力量 544,871MWH

設備利用率 93.4%

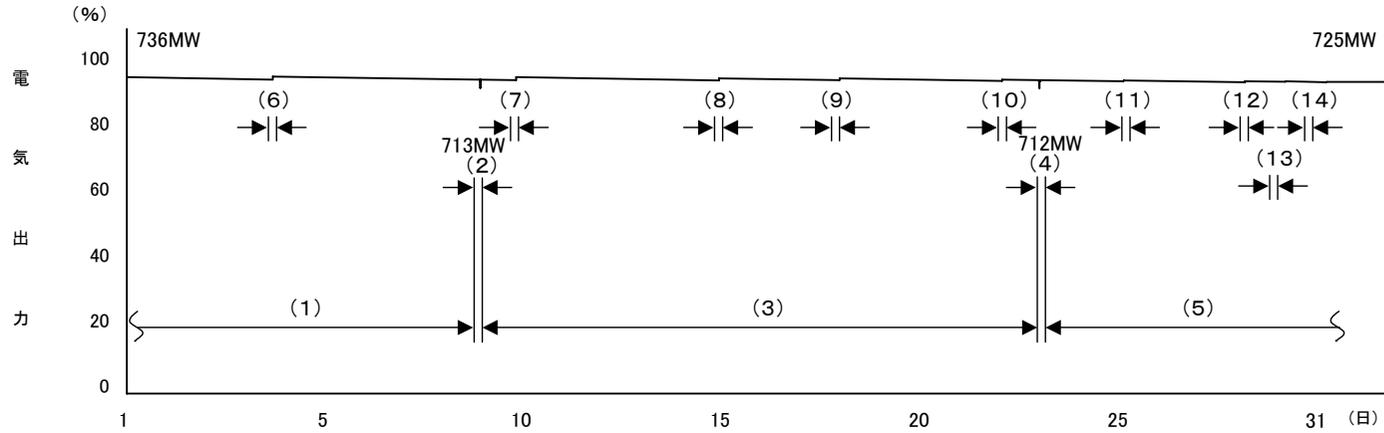

記 事	(1) コーストダウン (19. 12. 25 11:16 ~ 20. 1. 9 16:41)	(10) 制御棒パターン調整 (20. 1. 22 13:46 ~ 20. 1. 22 13:50)
	(2) 高圧注水系の確認運転に伴う出力降下 (20. 1. 9 16:41 ~ 20. 1. 9 17:19)	(11) 制御棒パターン調整 (20. 1. 25 13:35 ~ 20. 1. 25 13:40)
	(3) コーストダウン (20. 1. 9 17:19 ~ 20. 1. 23 11:29)	(12) 制御棒パターン調整 (20. 1. 28 13:26 ~ 20. 1. 28 13:30)
	(4) 高圧注水系の定例試験に伴う出力降下 (20. 1. 23 11:29 ~ 20. 1. 23 12:09)	(13) 制御棒パターン調整 (20. 1. 29 13:25 ~ 20. 1. 29 13:27)
	(5) コーストダウン (20. 1. 23 12:09 ~)	(14) 制御棒パターン調整 (20. 1. 30 13:19 ~ 20. 1. 30 13:44)
	(6) 制御棒パターン調整 (20. 1. 4 14:17 ~ 20. 1. 4 14:20)	
	(7) 制御棒パターン調整 (20. 1. 10 14:20 ~ 20. 1. 10 14:22)	
	(8) 制御棒パターン調整 (20. 1. 15 14:19 ~ 20. 1. 15 14:22)	
	(9) 制御棒パターン調整 (20. 1. 18 13:39 ~ 20. 1. 18 13:45)	

運転中シュラウド健全性
パラメータに異常なし

この資料は、当社と福島県並びに立地町（双葉町、大熊町、富岡町、楡葉町）と取りかわしている協定（周辺地域の安全確保に関する協定書）に基づき、当社より定期的に福島県並びに立地町に報告しているものです。