


福島第一原子力発電所 4号機 保守運転状況

平成20年10月

発電電力量 583,292MWH  
設備利用率 100.0%

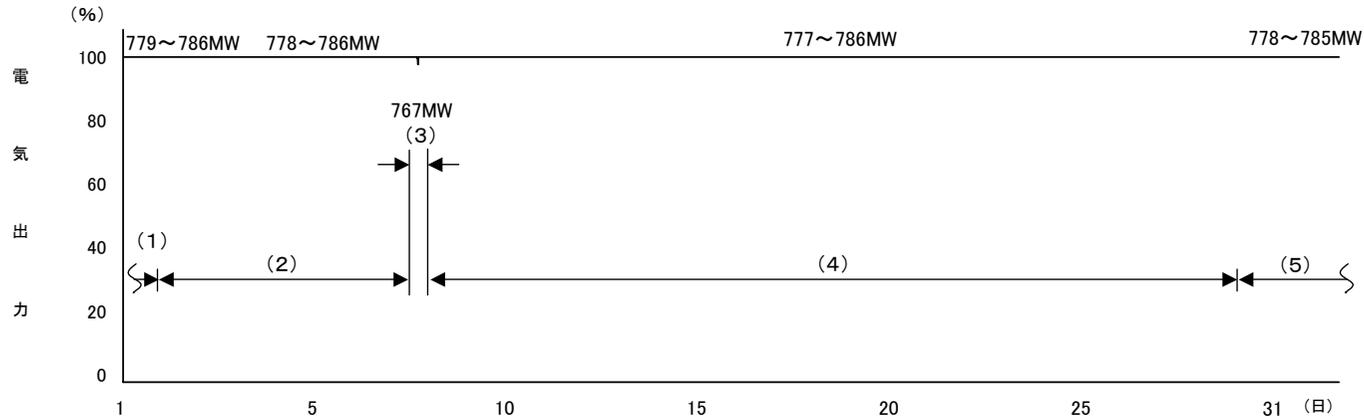

記	(1) 制御棒パターン調整 (20. 9. 29 10:00 ~ 20. 10. 1 16:00 ) (2) 海水温度上昇による出力低下 (20. 10. 1 16:00 ~ 20. 10. 8 12:00 ) (3) 高圧注水系の定例試験に伴う出力降下 (20. 10. 8 12:00 ~ 20. 10. 8 12:38 ) (4) 海水温度上昇による出力低下 (20. 10. 8 12:38 ~ 20. 10. 29 24:00 ) (5) 炉心流量出力調整 (20. 10. 30 0:00 ~ )
事	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">                     運転中シュラウド健全性                      パラメータに異常なし                 </div>

この資料は、当社と福島県並びに立地町（双葉町、大熊町、富岡町、楡葉町）と取りかわしている協定（周辺地域の安全確保に関する協定書）に基づき、当社より定期的に福島県並びに立地町に報告しているものです。