


福島第一原子力発電所 4号機 保守運転状況

平成22年8月

発電電力量 582,738MWH
設備利用率 99.9%

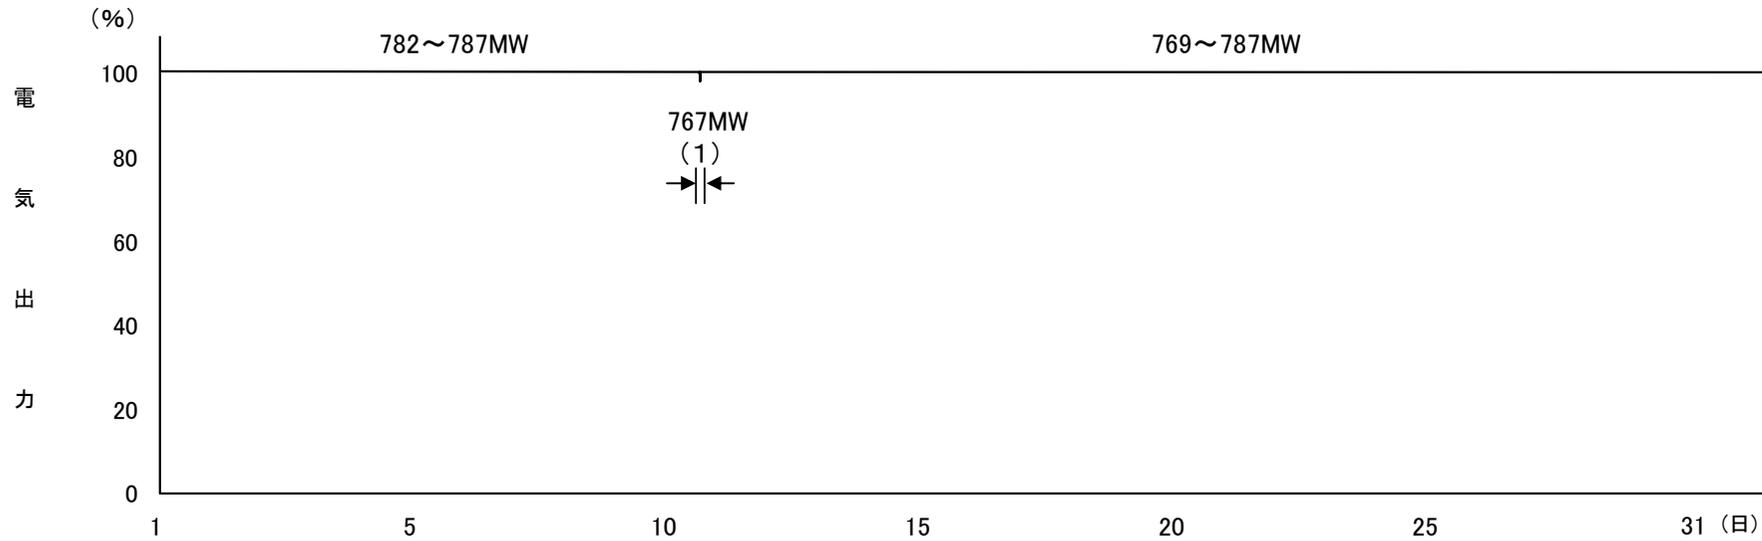

記	(1)高圧注水系の定例試験に伴う出力降下 (22. 8. 11 9:45 ~ 22. 8. 11 10:26)
事	定格熱出力一定運転中 運転中シュラウド健全性 パラメータに異常なし

この資料は、当社と福島県並びに立地町（双葉町、大熊町、富岡町、楡葉町）と取りかわしている協定（周辺地域の安全確保に関する協定書）に基づき、当社より定期的に福島県並びに立地町に報告しているものです。