

海水核種分析結果 < 沿岸 福島第一原子力発電所 >

参考値

(データ集約 : 5/31)

採取場所	福島第一 5,6号機放水口北側 (5,6号機放水口から北側に約30m地点)		福島第一 南放水口付近 (1~4号機放水口から南側に約330m地点)		炉規則告示濃度限度 (Bq/L) (別表第2第六欄 周辺監視区域外の 水中の濃度限度)
試料採取日時刻	平成24年5月30日 13時50分		平成24年5月30日 8時25分		
検出核種 (半減期)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 ( / )	試料濃度 (Bq/L)	倍率 ( / )	
I-131 (約8日)	ND	-	ND	-	40
Cs-134 (約2年)	ND	-	ND	-	60
Cs-137 (約30年)	ND	-	ND	-	90

炉規則告示濃度は、「Bq/cm<sup>3</sup>」の表記を「Bq/L」に換算した値

その他の核種については評価中。

二種類以上の核種がある場合は、それぞれの濃度限度に対する倍率の総和を1と比較する。

本分析における放射能濃度の検出限界値 (I-131が約0.47Bq/L、Cs-134が約1.2Bq/L、Cs-137が約1.5Bq/L) を下回る場合は、「ND」と記載。ただし、検出限界値は検出器や試料性状により異なるため、この値以下でも検出される場合もある。

海水核種分析結果<沖合 1/2>

(データ集約 : 5/31)

採取場所 (地点番号)	小高区沖合3km (T-14)				1F敷地沖合15km (T-5)				岩沢海岸沖合3km (T-11)				②炉規則告示濃度限度 (Bq/L) (別表第2第六欄 周辺監視区域外の 水中の濃度限度)
	上層		下層		上層		下層		上層		下層		
試料採取日時刻	平成24年4月25日 10時15分		平成24年4月25日 10時15分		平成24年4月26日 9時25分		平成24年4月26日 9時25分		平成24年4月26日 7時30分		平成24年4月26日 7時30分		
検出核種 (半減期)	①試料濃度 (Bq/L)	倍率 (①/②)	①試料濃度 (Bq/L)	倍率 (①/②)	①試料濃度 (Bq/L)	倍率 (①/②)	①試料濃度 (Bq/L)	倍率 (①/②)	①試料濃度 (Bq/L)	倍率 (①/②)	①試料濃度 (Bq/L)	倍率 (①/②)	
Cs-134 (約2年)	0.084	0.00	0.042	0.00	0.060	0.00	0.029	0.00	0.14	0.00	0.090	0.00	60
Cs-137 (約30年)	0.12	0.00	0.060	0.00	0.084	0.00	0.042	0.00	0.20	0.00	0.13	0.00	90

採取場所 (地点番号)	岩沢海岸沖合15km (T-7)				小名浜港沖合3km (T-18)				沼の内沖合5km (T-M10)				②炉規則告示濃度限度 (Bq/L) (別表第2第六欄 周辺監視区域外の 水中の濃度限度)
	上層		下層		上層		下層		上層		下層		
試料採取日時刻	平成24年4月26日 8時30分		平成24年4月26日 8時30分		平成24年4月26日 6時00分		平成24年4月26日 6時00分		平成24年4月26日 6時50分		平成24年4月26日 6時50分		
検出核種 (半減期)	①試料濃度 (Bq/L)	倍率 (①/②)											
Cs-134 (約2年)	0.056	0.00	0.013	0.00	0.067	0.00	0.021	0.00	0.063	0.00	0.018	0.00	60
Cs-137 (約30年)	0.078	0.00	0.017	0.00	0.090	0.00	0.032	0.00	0.086	0.00	0.027	0.00	90

- ※ 炉規則告示濃度は、「Bq/cm<sup>3</sup>」の表記を「Bq/L」に換算した値
- ※ 二種類以上の核種がある場合は、それぞれの濃度限度に対する倍率の総和を1と比較する。
- ※ 分析機関：(株)環境総合テクノス

海水核種分析結果<沖合 2/2>


(データ集約 : 5/31)

採取場所 (地点番号)	2F敷地沖合1km (T-H1)		2F敷地沖合16km (T-G4)										②炉規則告示濃度限度 (Bq/L) (別表第2第六欄 周辺監視区域外の 水中の濃度限度)
	上層		上層										
試料採取日時刻	平成24年4月25日 12時00分		平成24年4月25日 8時18分										
検出核種 (半減期)	①試料濃度 (Bq/L)	倍率 (①/②)	①試料濃度 (Bq/L)	倍率 (①/②)	①試料濃度 (Bq/L)	倍率 (①/②)	①試料濃度 (Bq/L)	倍率 (①/②)	①試料濃度 (Bq/L)	倍率 (①/②)	①試料濃度 (Bq/L)	倍率 (①/②)	
Cs-134 (約2年)	0.12	0.00	0.057	0.00									60
Cs-137 (約30年)	0.17	0.00	0.082	0.00									90


採取場所 (地点番号)													②炉規則告示濃度限度 (Bq/L) (別表第2第六欄 周辺監視区域外の 水中の濃度限度)
試料採取日時刻													
検出核種 (半減期)	①試料濃度 (Bq/L)	倍率 (①/②)											
Cs-134 (約2年)													60
Cs-137 (約30年)													90

- ※ 炉規則告示濃度は、「Bq/cm<sup>3</sup>」の表記を「Bq/L」に換算した値
- ※ 二種類以上の核種がある場合は、それぞれの濃度限度に対する倍率の総和を1と比較する。
- ※ 分析機関：(株)環境総合テクノス


福島第一 5,6号機放水口北側 海水放射能濃度 (Bq / L)

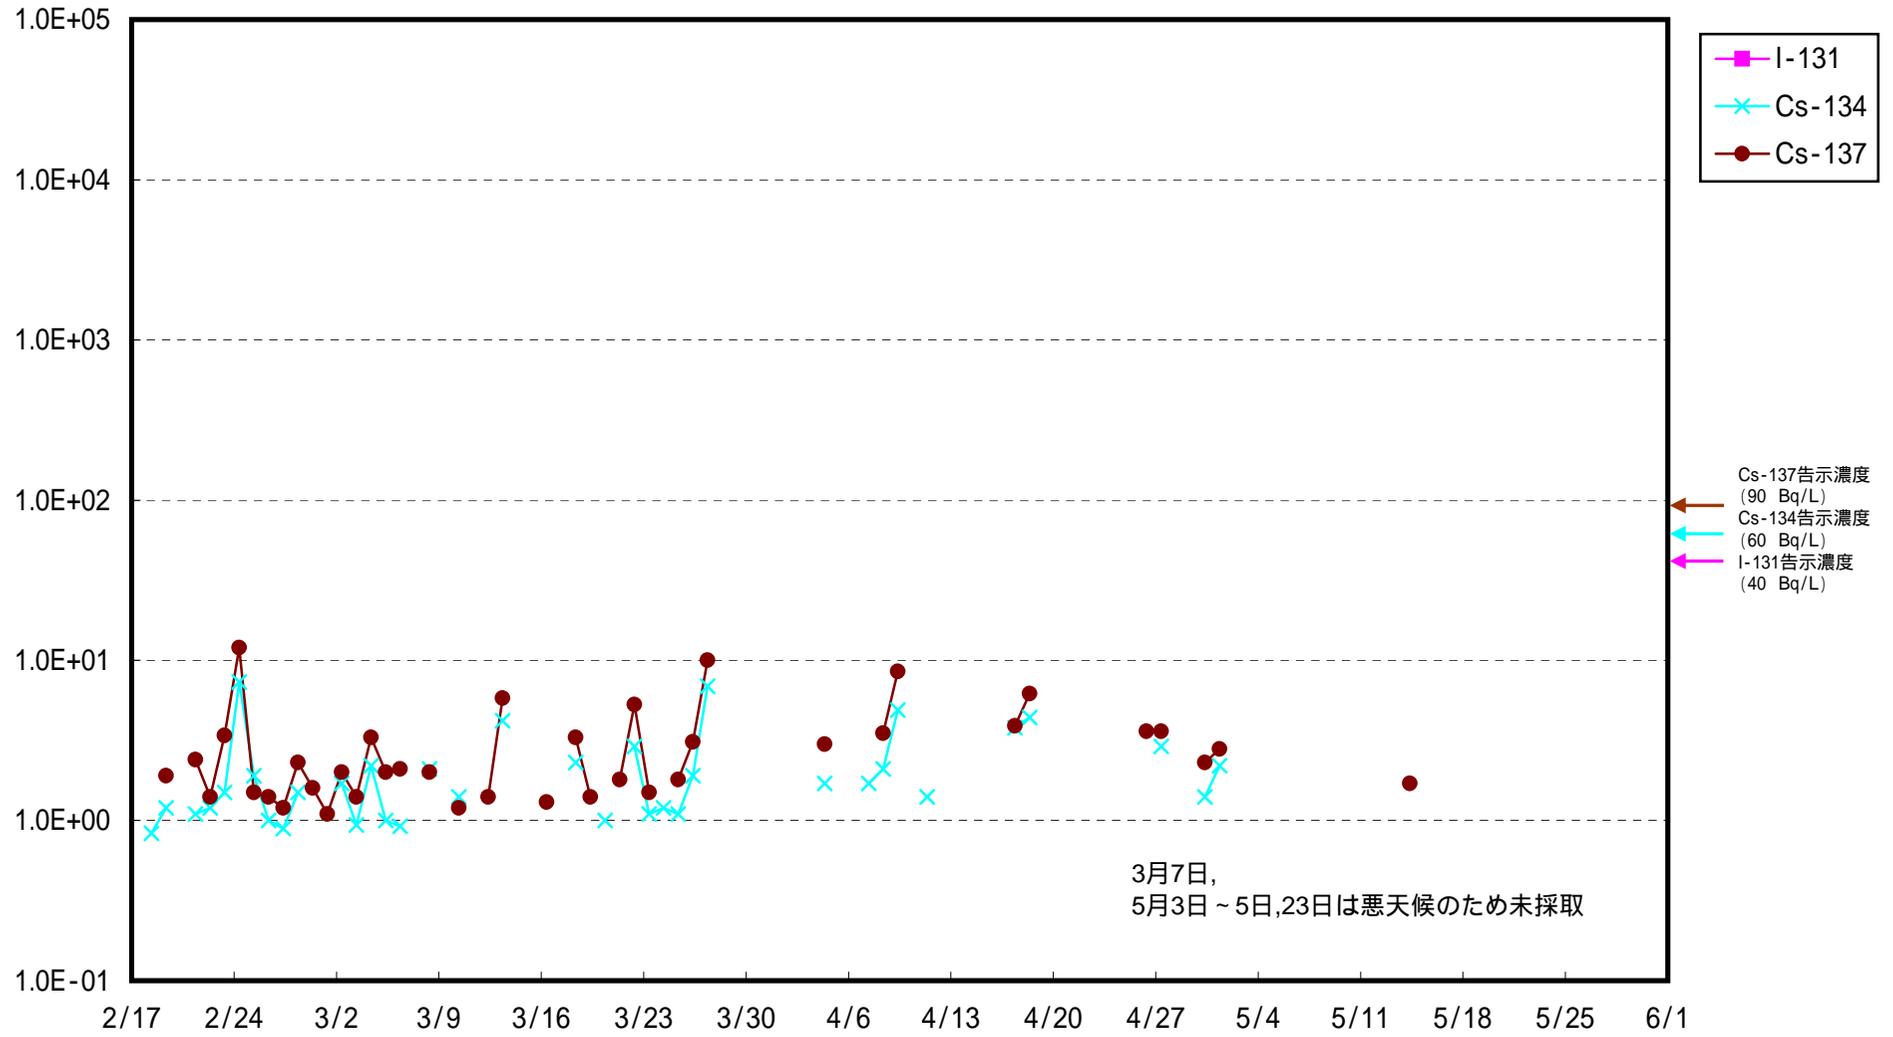


福島第一 南放水口付近 海水放射能濃度 (Bq / L)

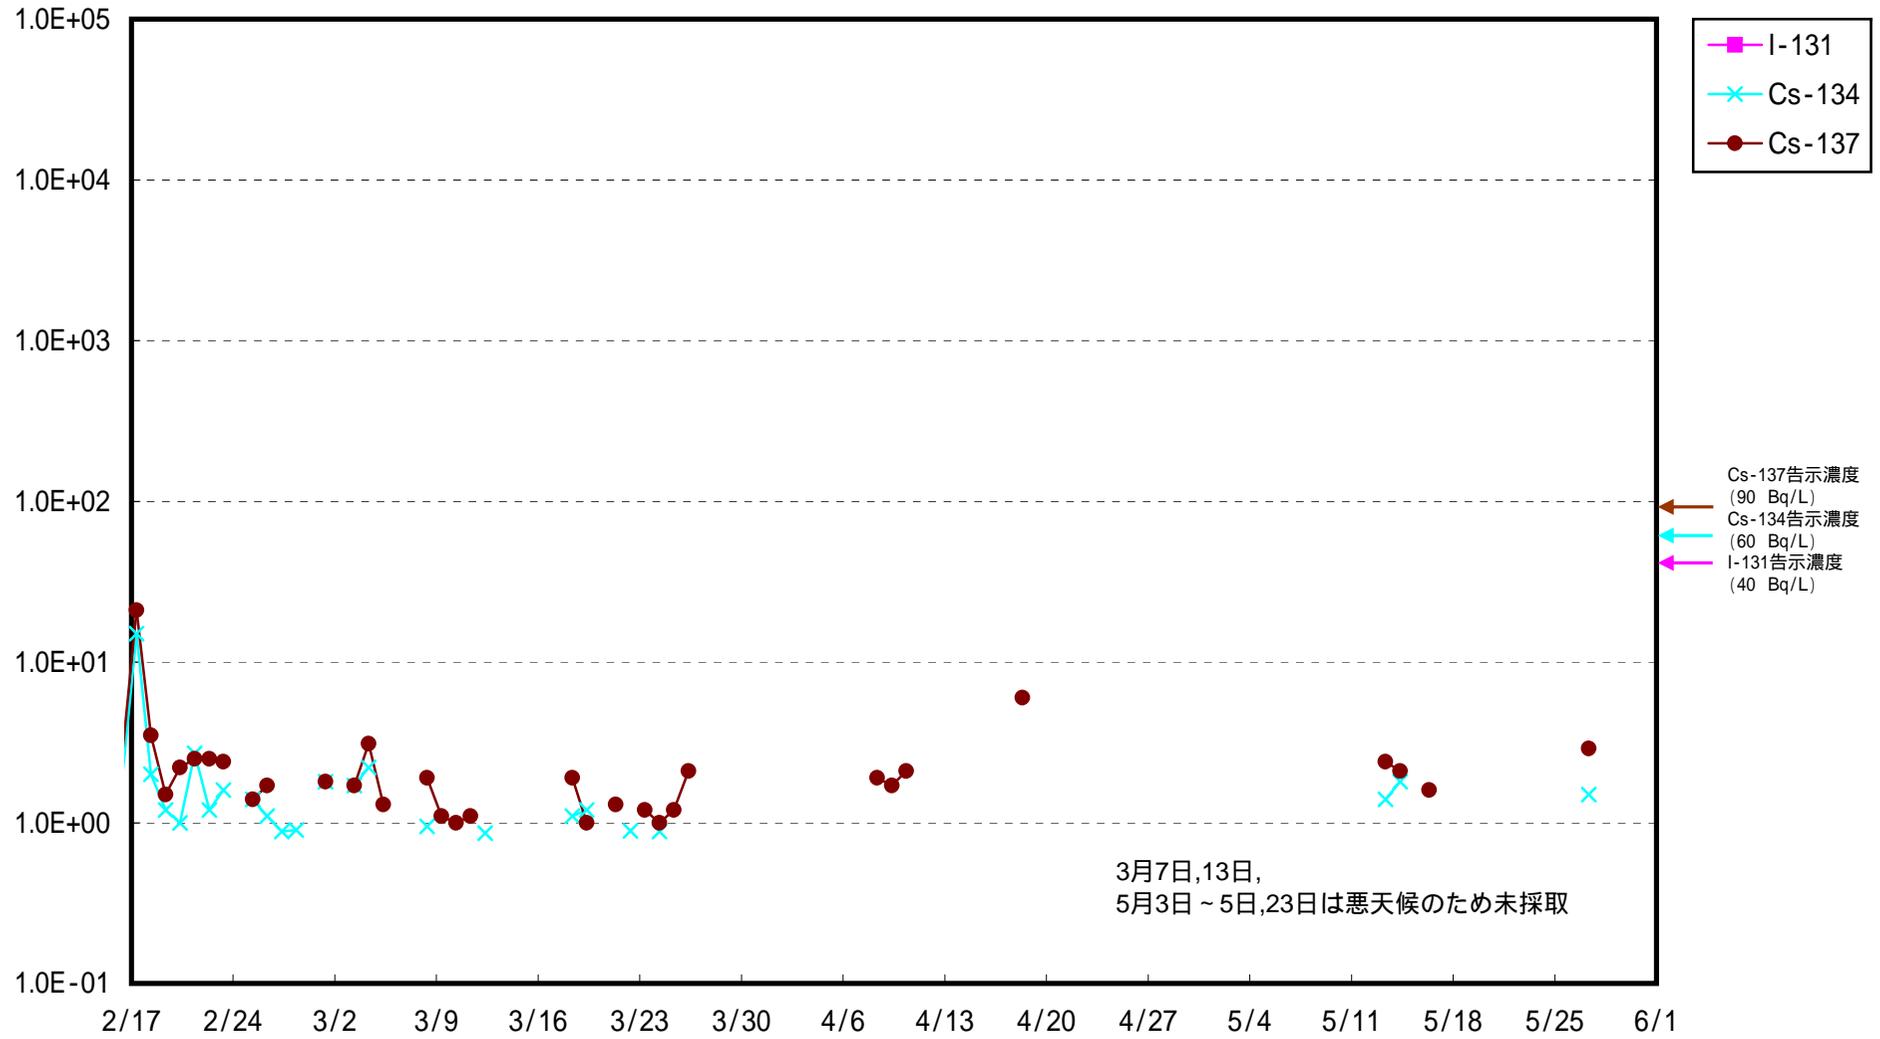


小高区沖合3km(T-14) 上層 海水放射能濃度 (Bq / L)

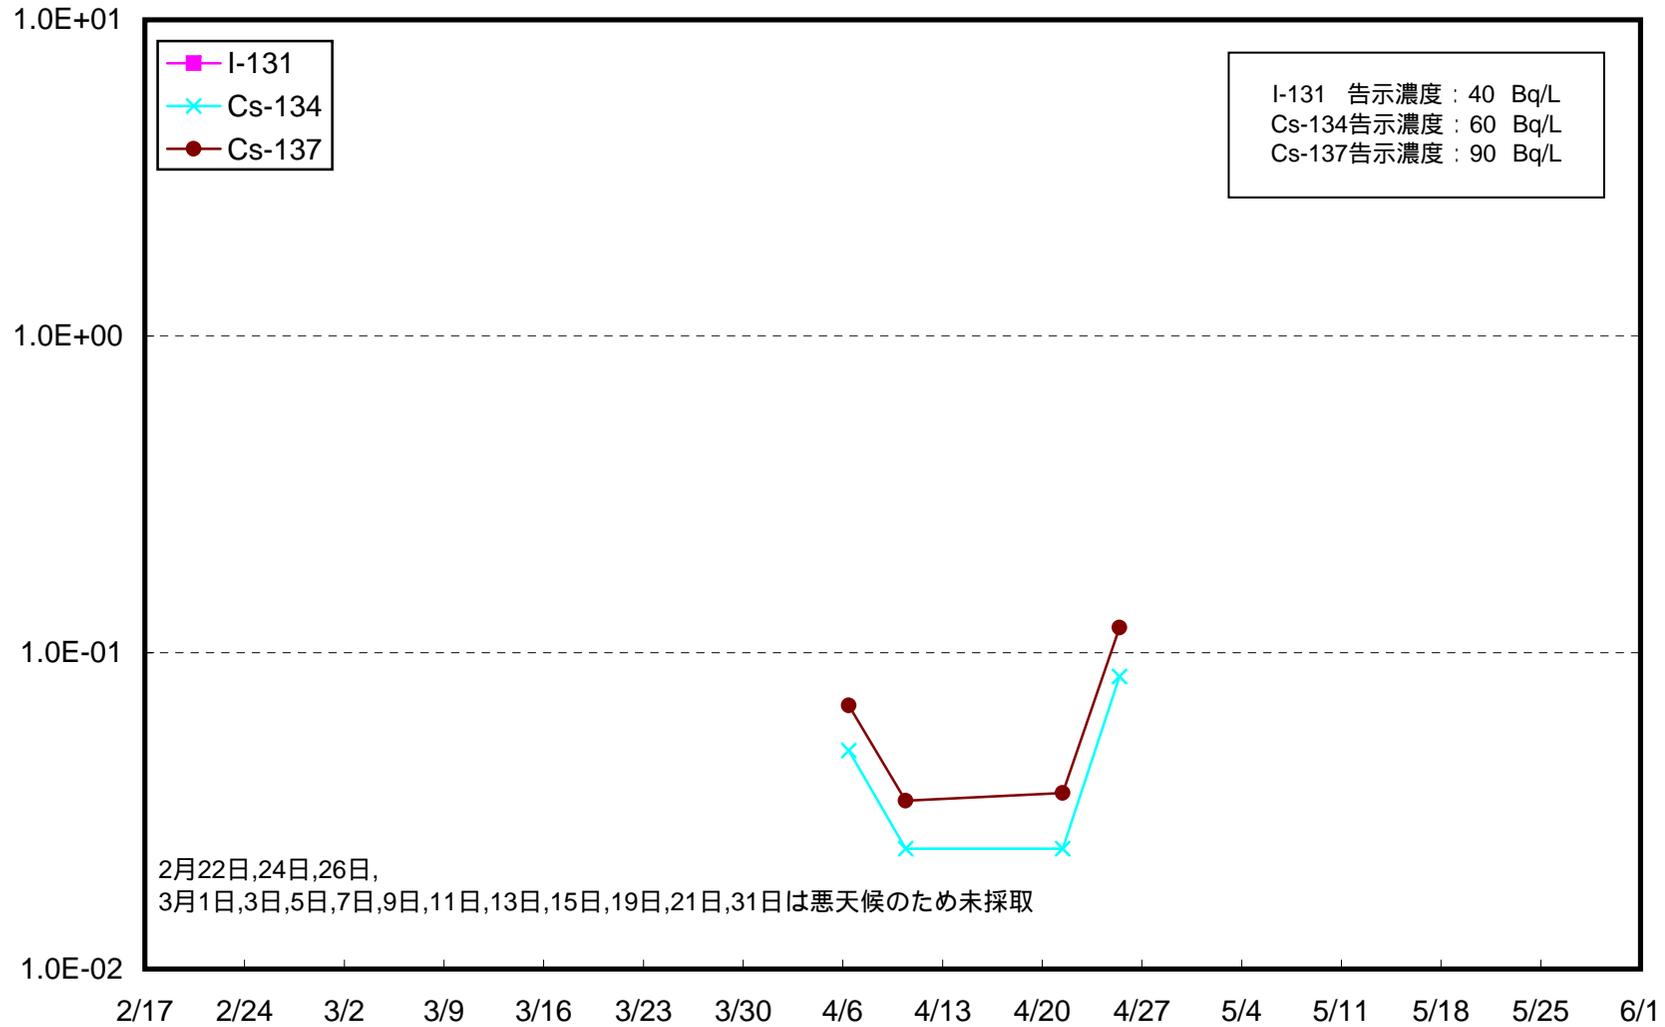


小高区沖合3km(T-14) 下層 海水放射能濃度 (Bq / L)

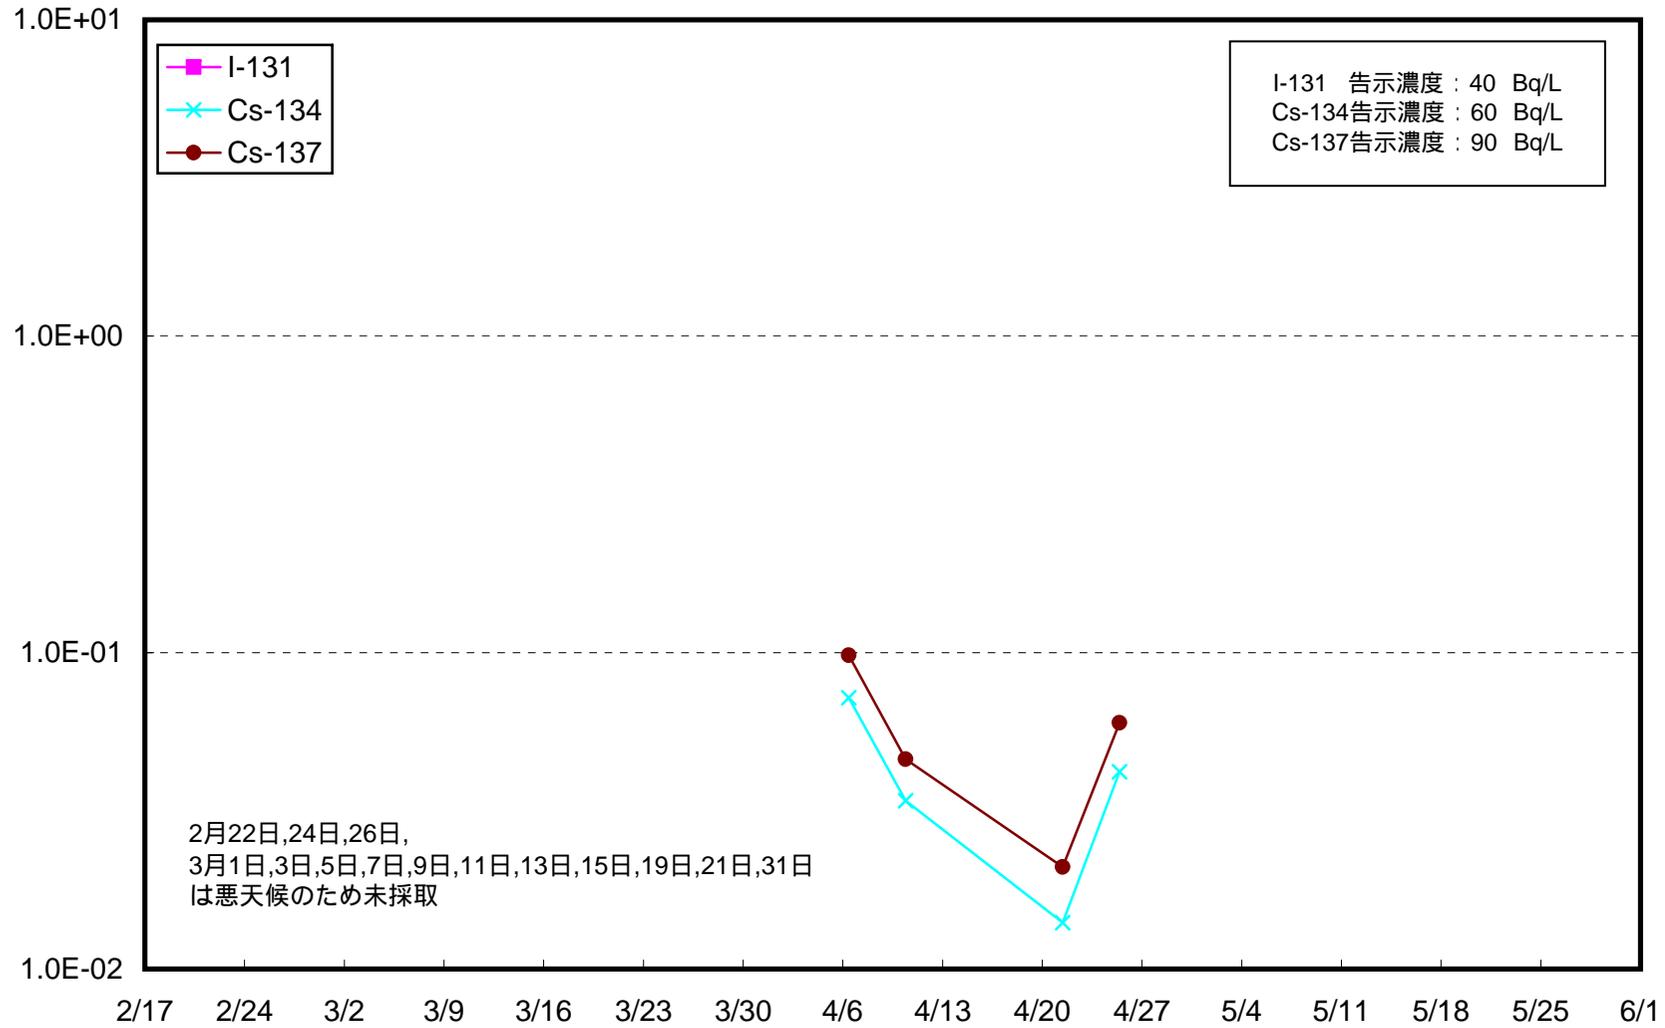


福島第一 敷地沖合15km(T-5) 上層 海水放射能濃度 (Bq / L)

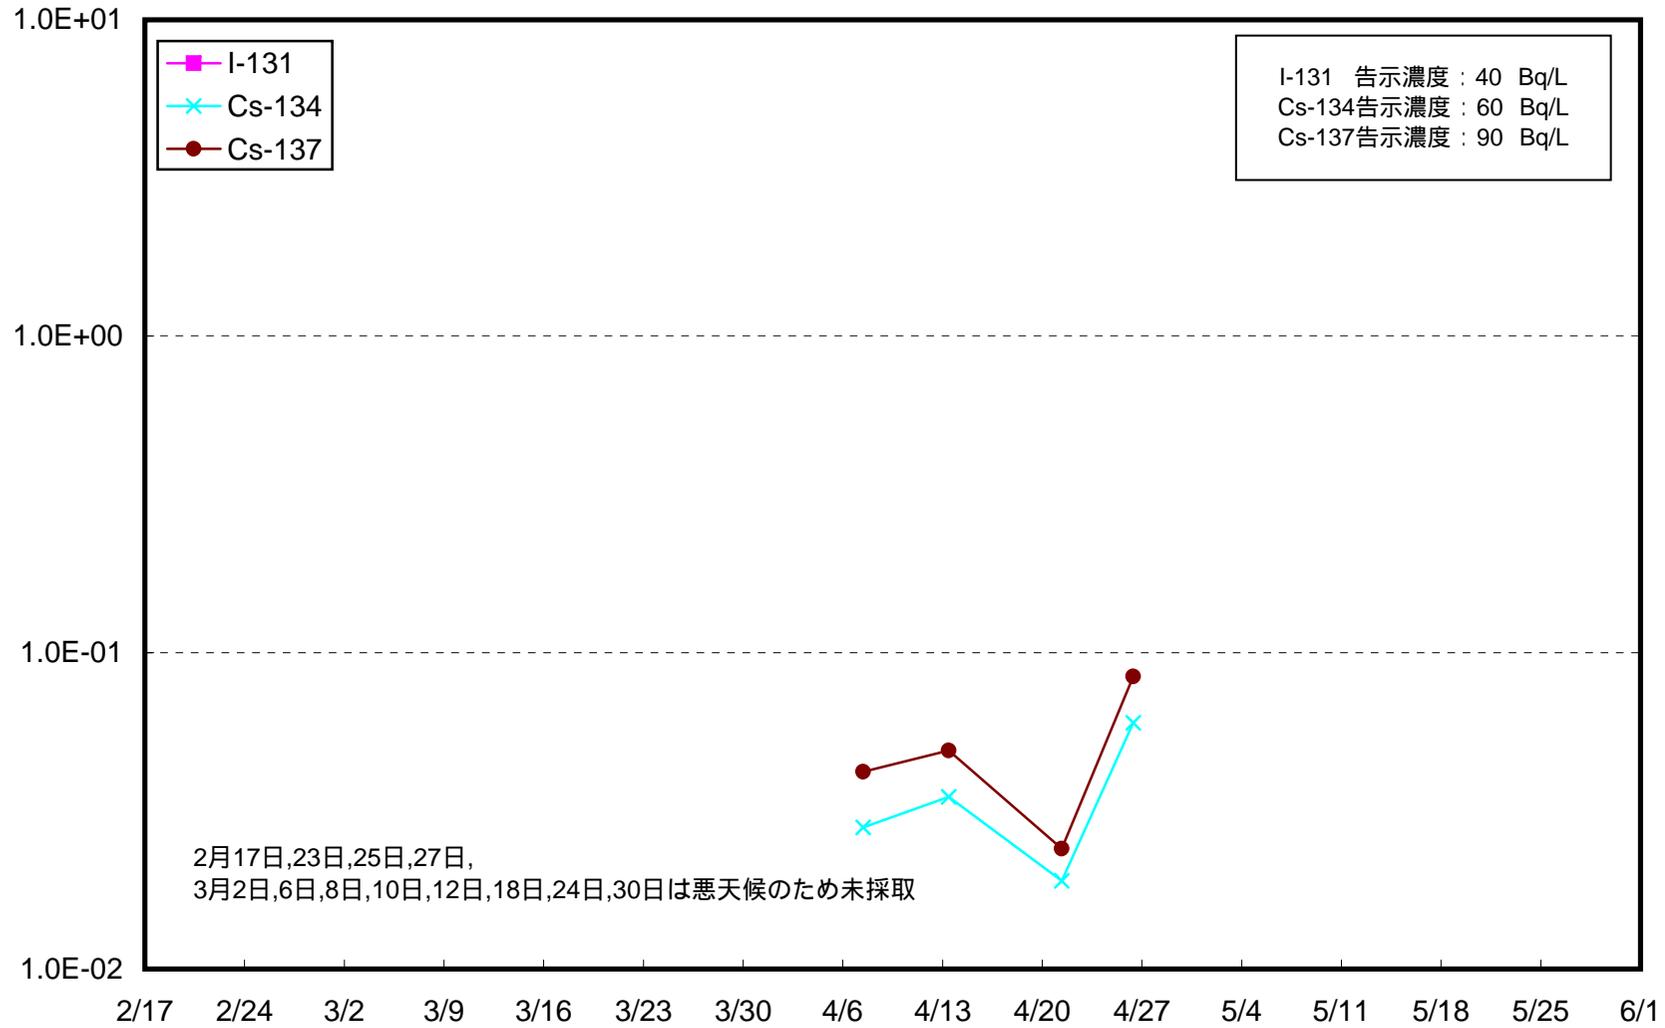


福島第一 敷地沖合15km(T-5) 下層 海水放射能濃度 (Bq / L)

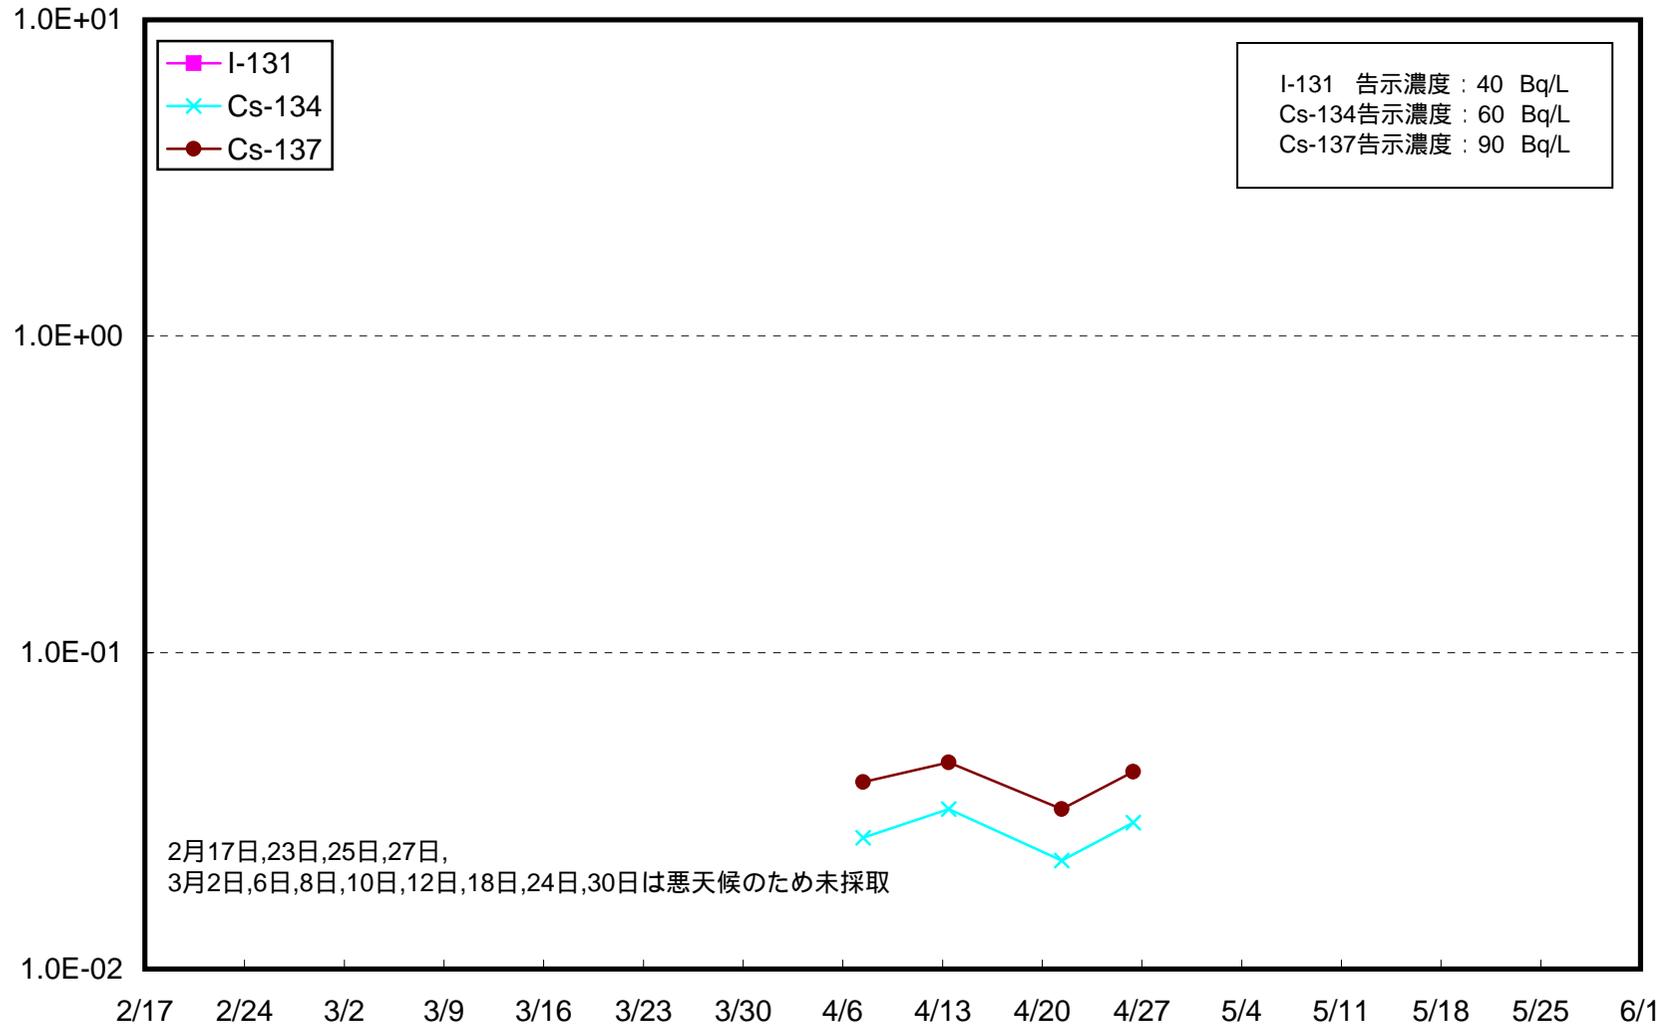


岩沢海岸沖合3km(T-11) 上層 海水放射能濃度 (Bq / L)

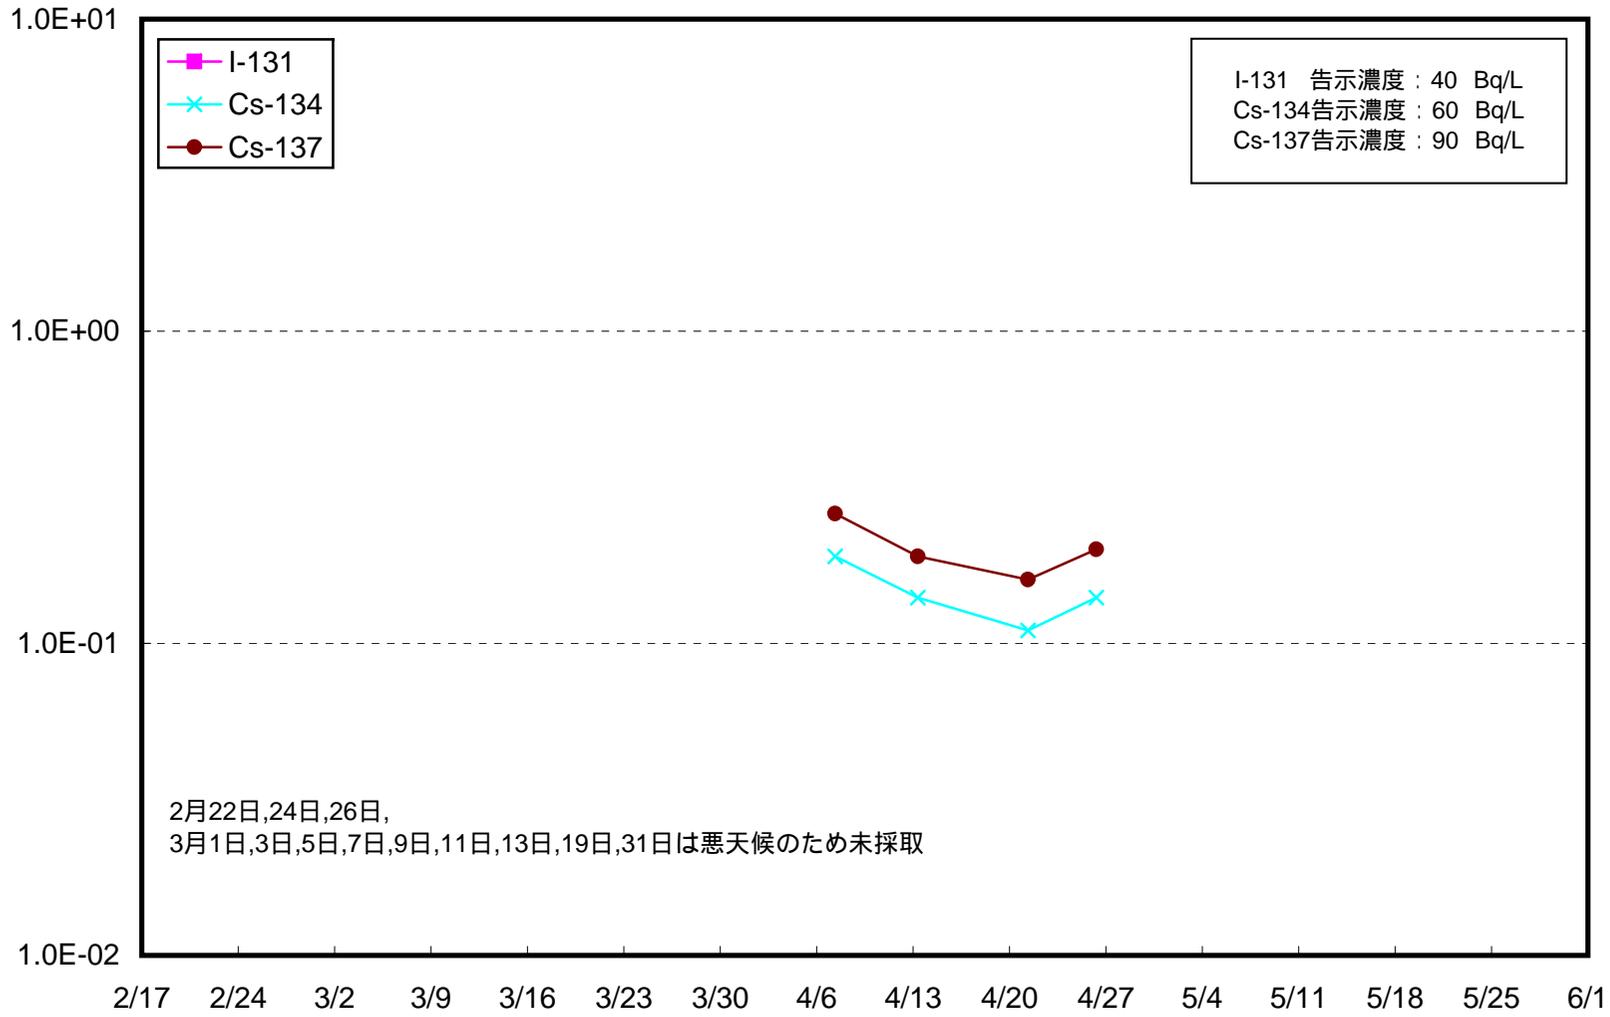


岩沢海岸沖合3km(T-11) 下層 海水放射能濃度 (Bq / L)

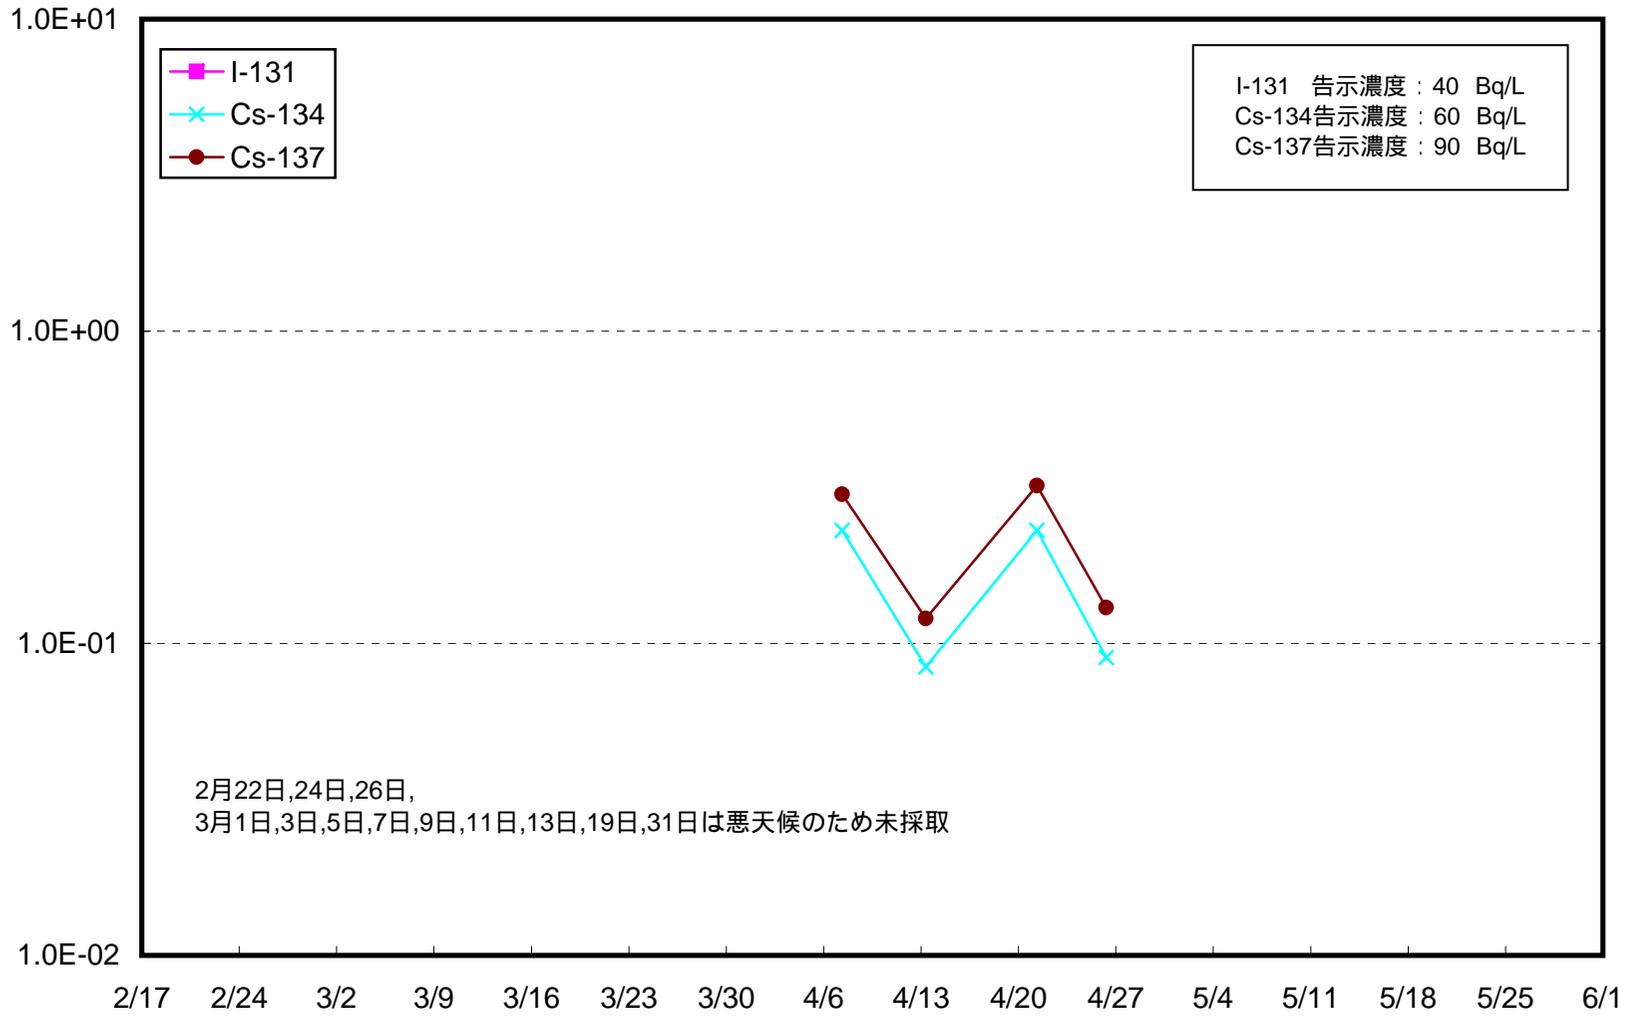


岩沢海岸沖合15km(T-7) 上層 海水放射能濃度 (Bq / L)

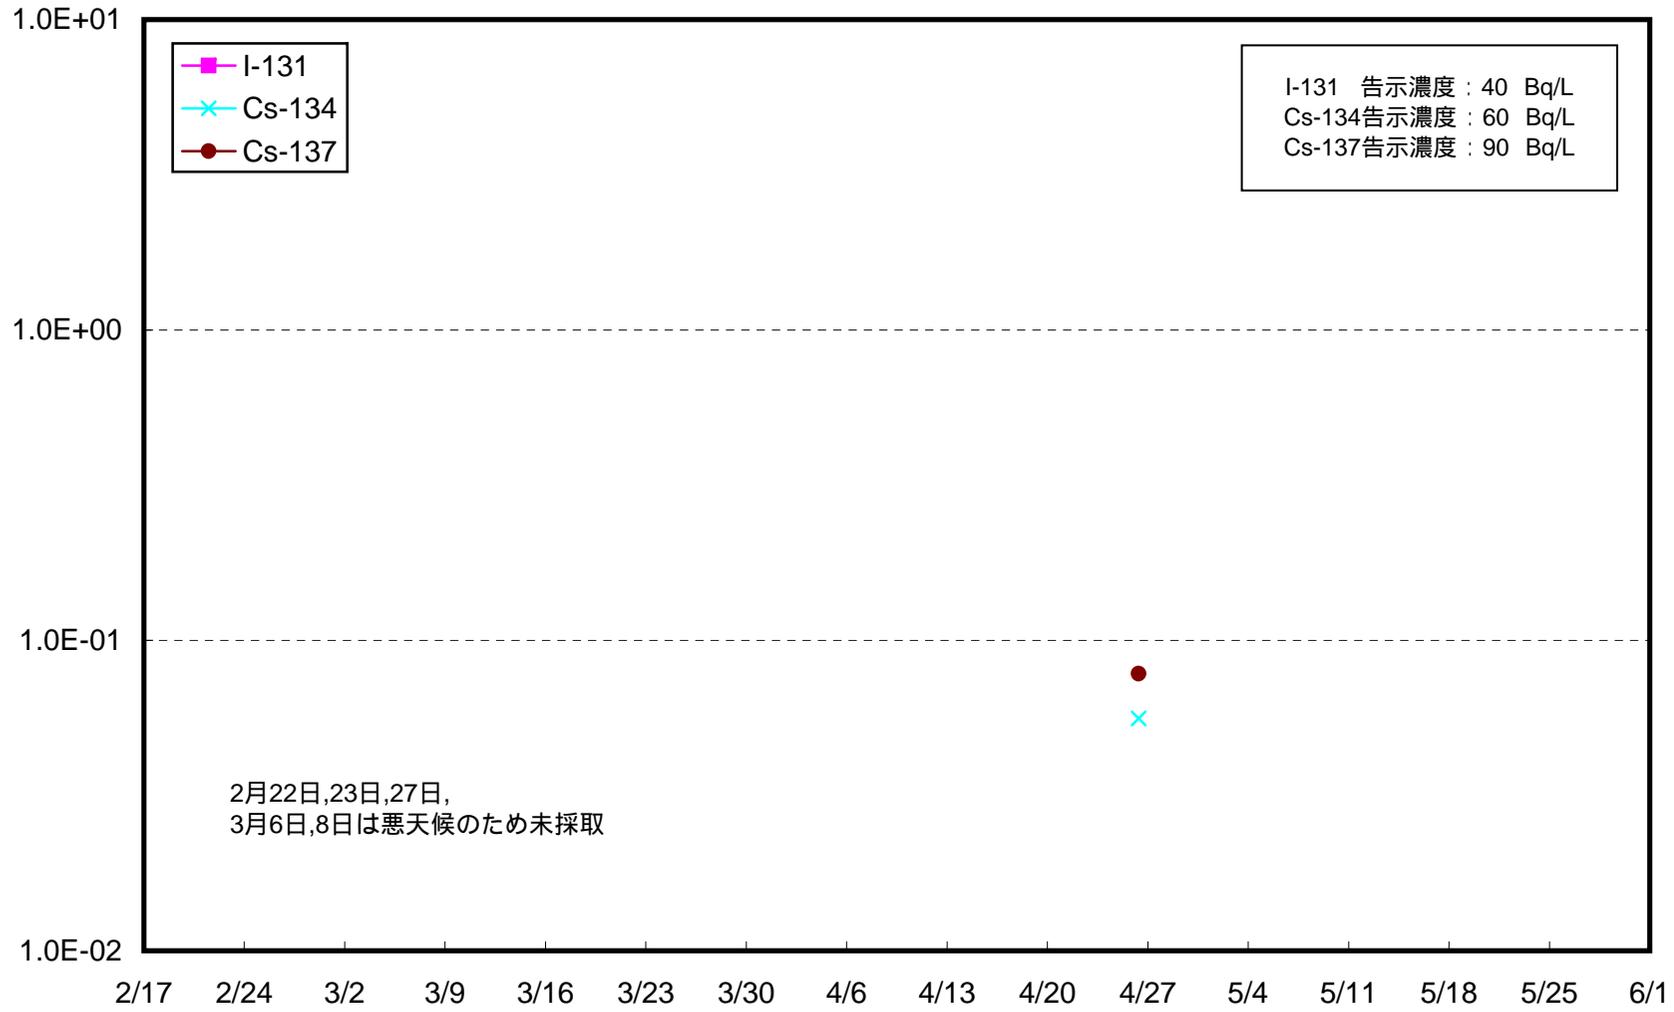


岩沢海岸沖合15km(T-7) 下層 海水放射能濃度 (Bq / L)

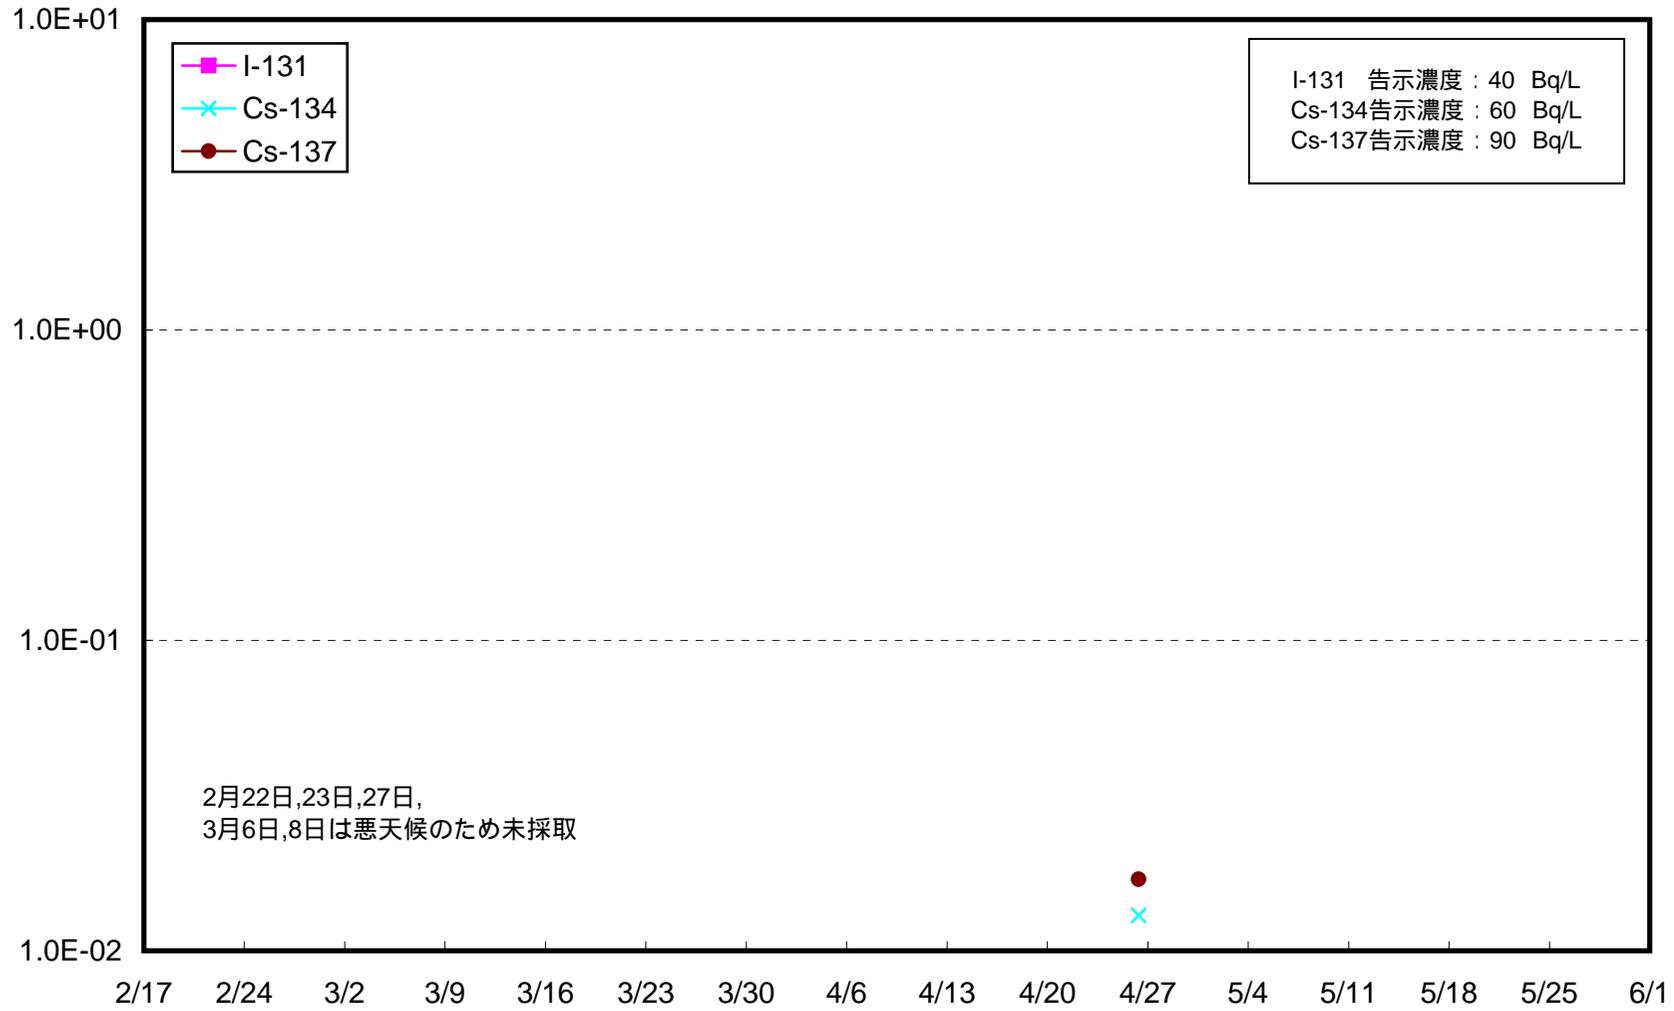


小名浜港沖合3km(T-18) 上層 海水放射能濃度 (Bq / L)

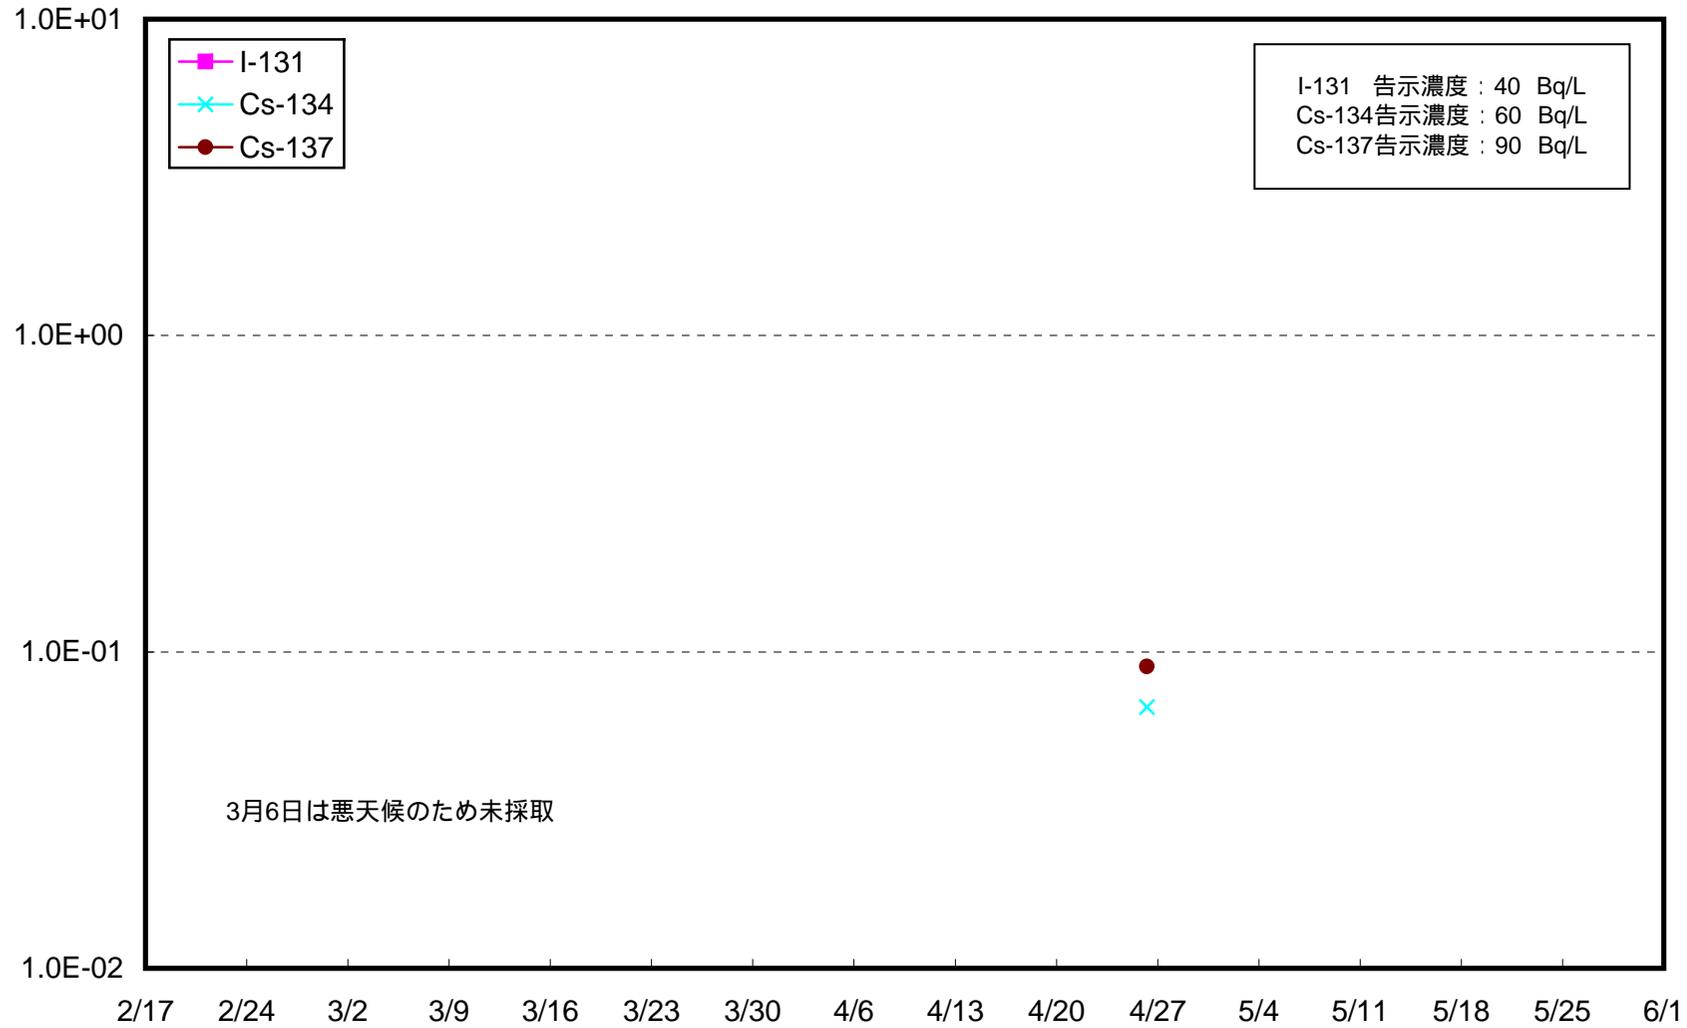


小名浜港沖合3km(T-18) 下層 海水放射能濃度 (Bq / L)

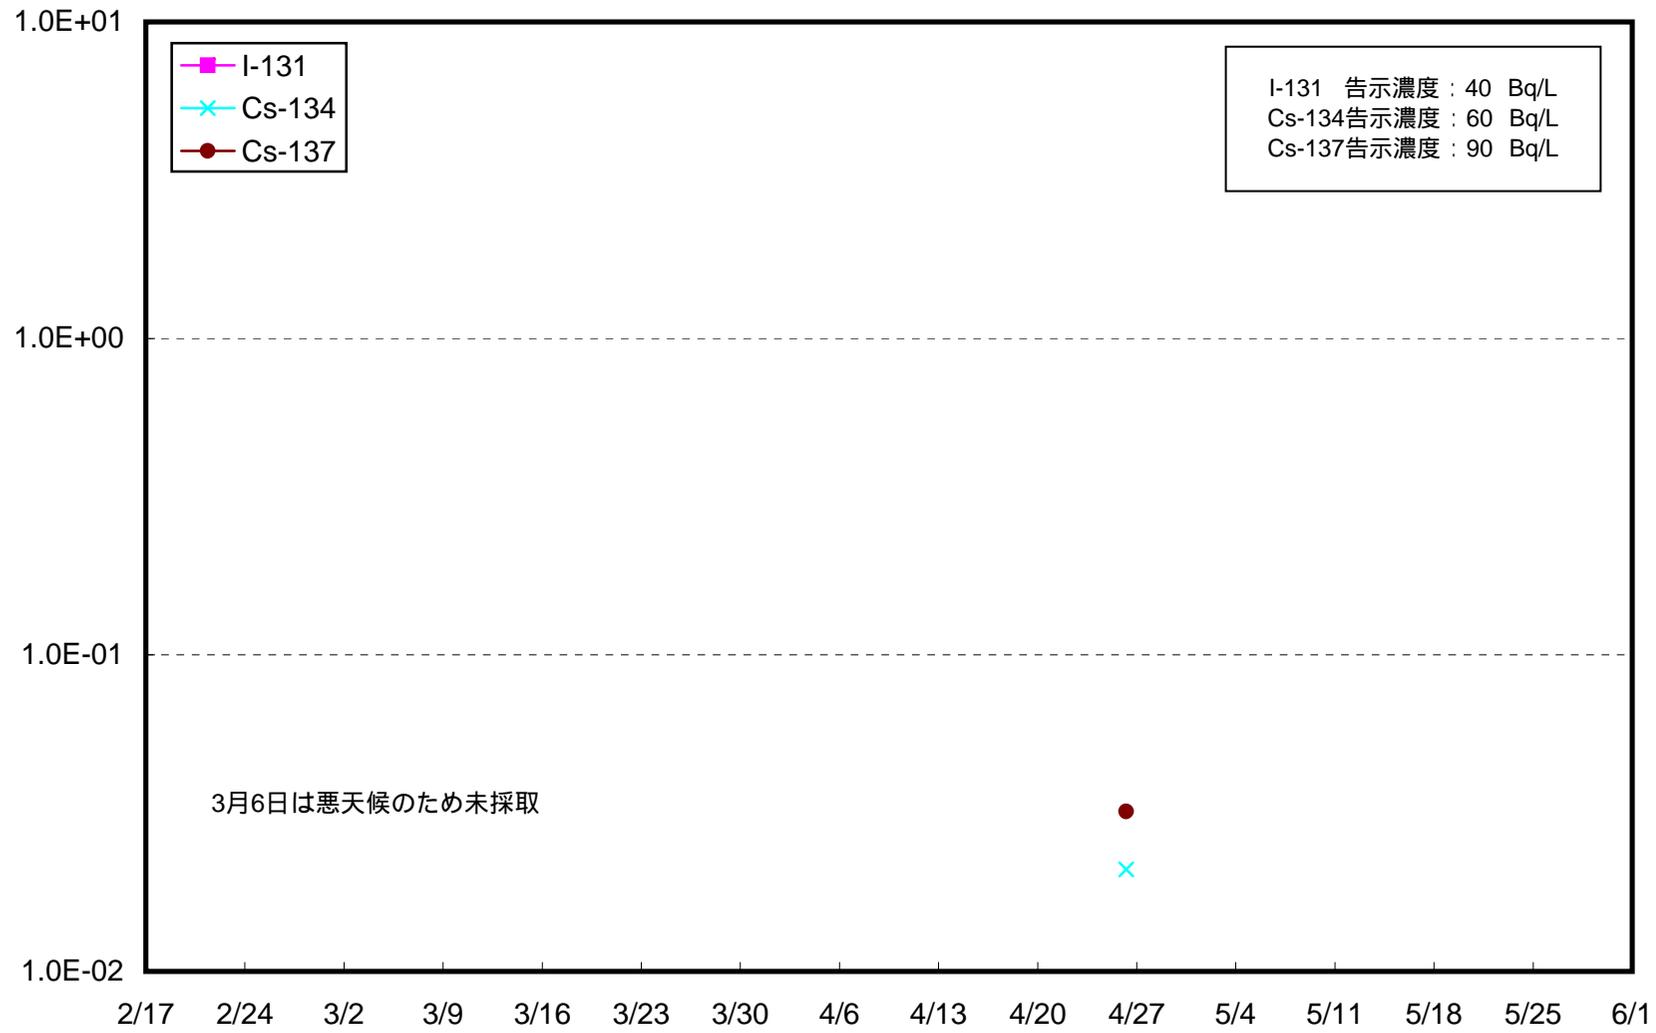


沼の内沖合5km(T-M10) 上層 海水放射能濃度 (Bq / L)

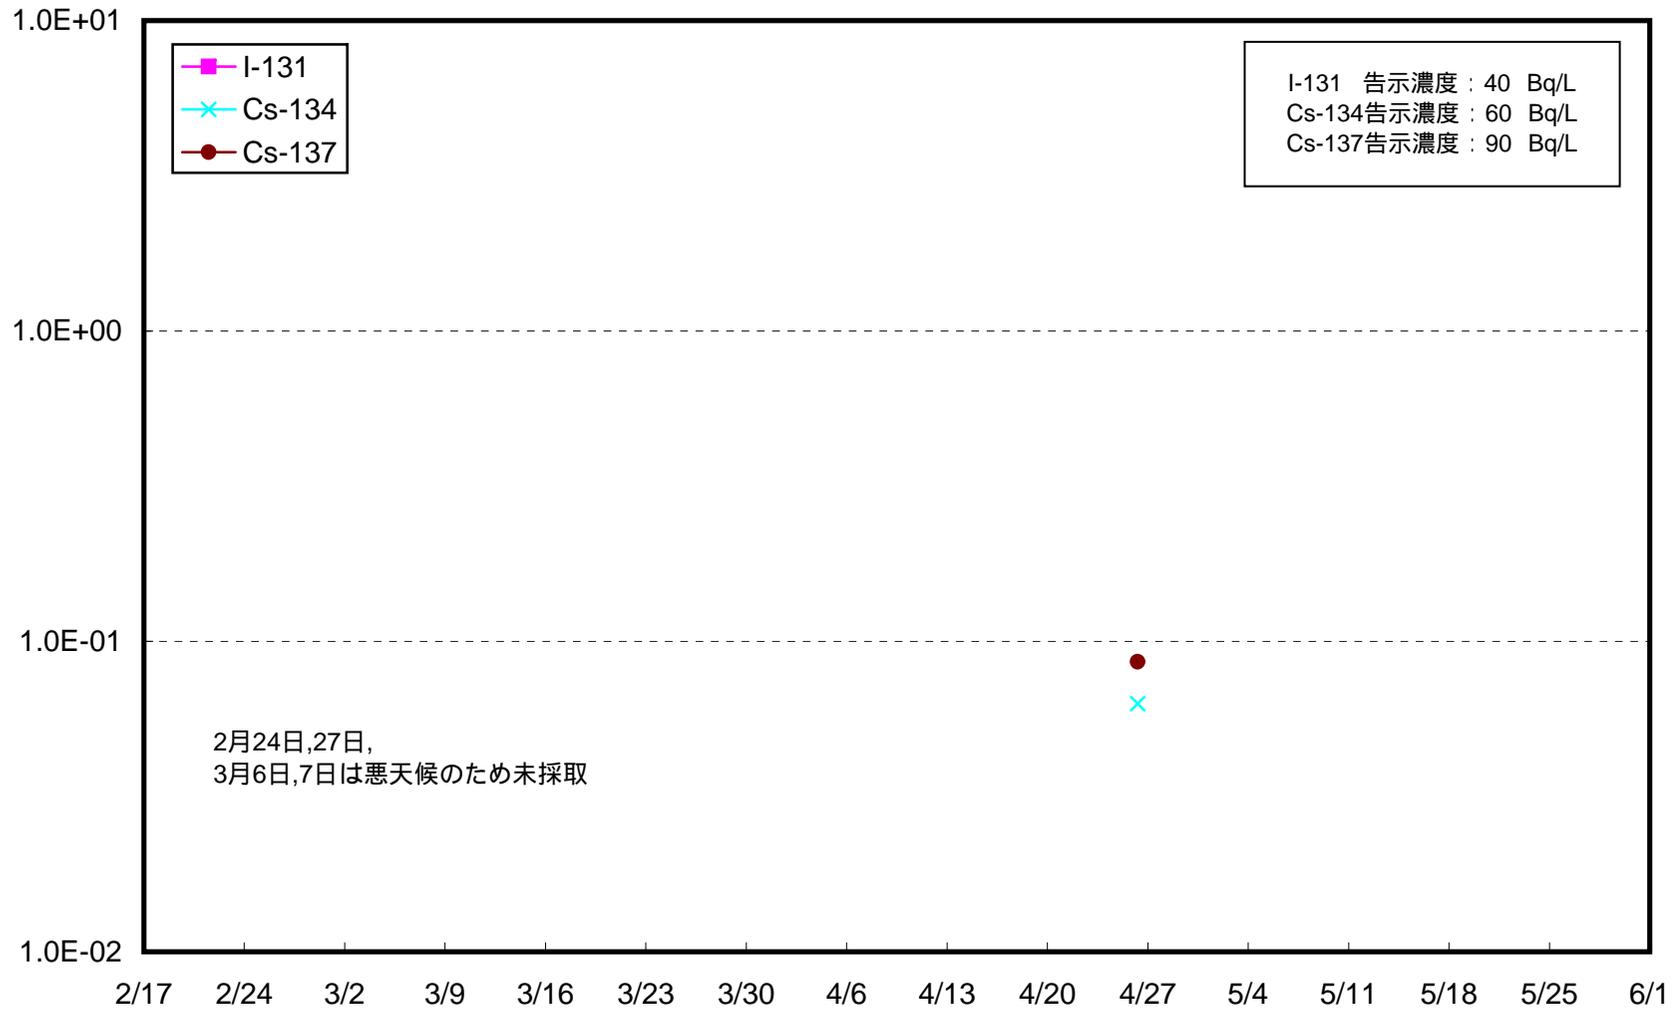

沼の内沖合5km(T-M10) 下層 海水放射能濃度 (Bq / L)

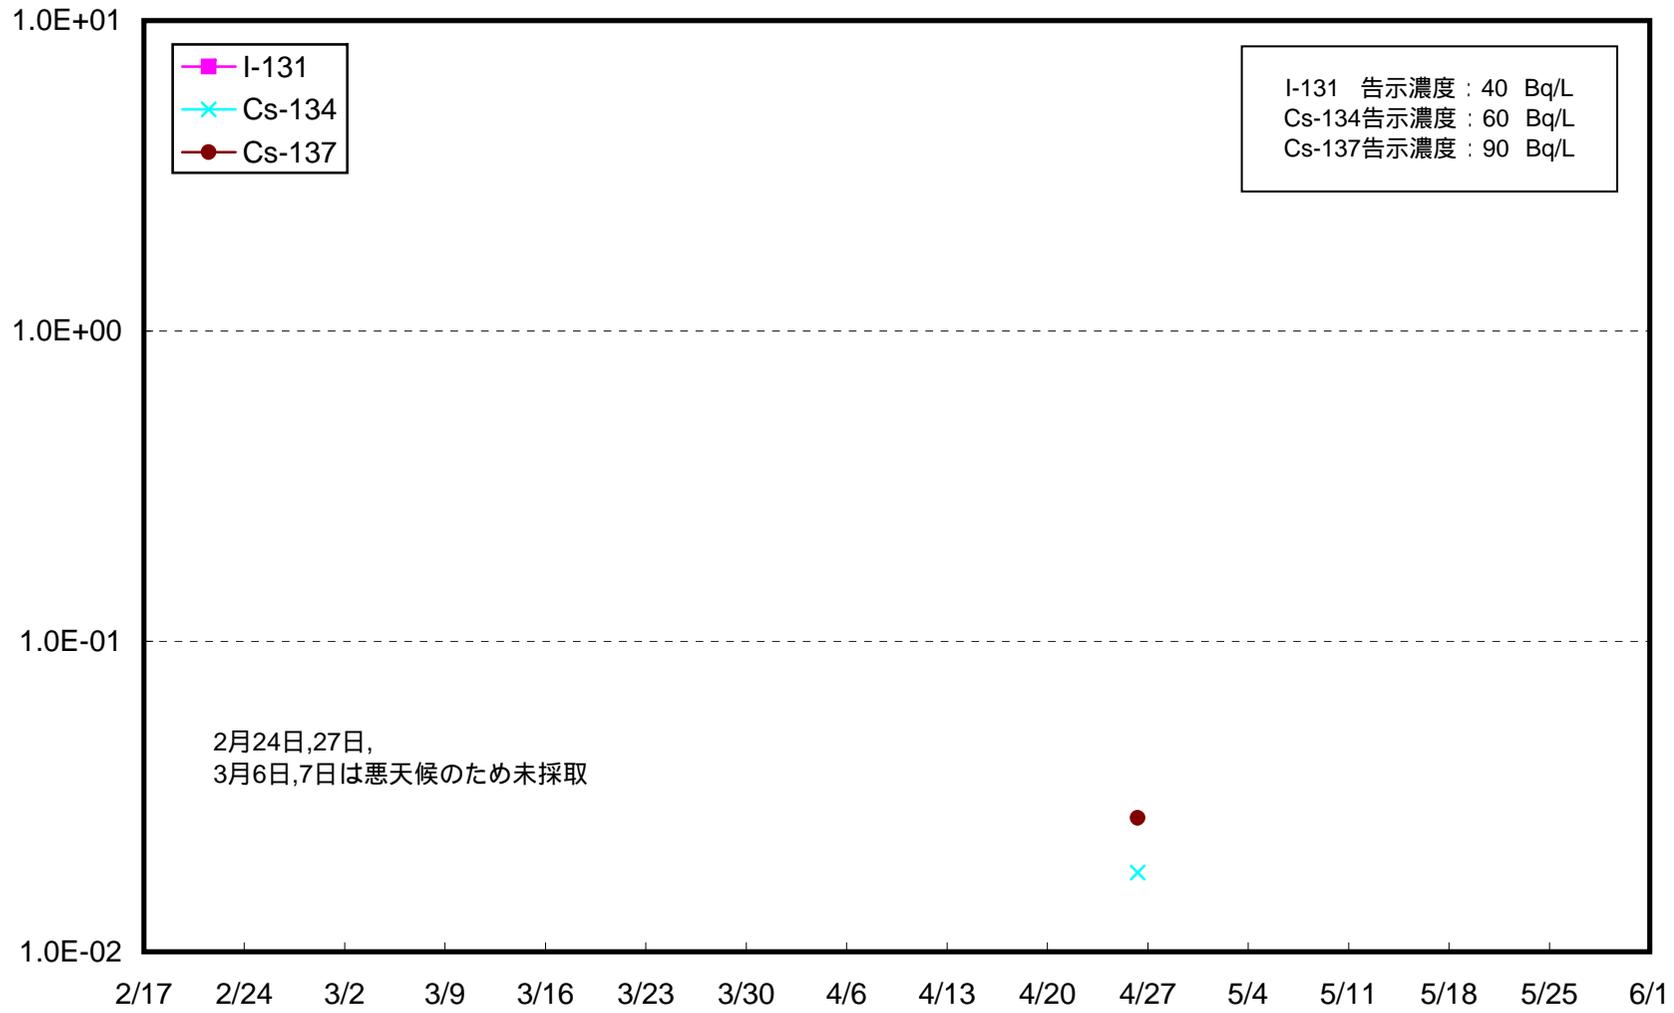

福島第二 敷地沖合1km(T-H1) 上層 海水放射能濃度(Bq/L)

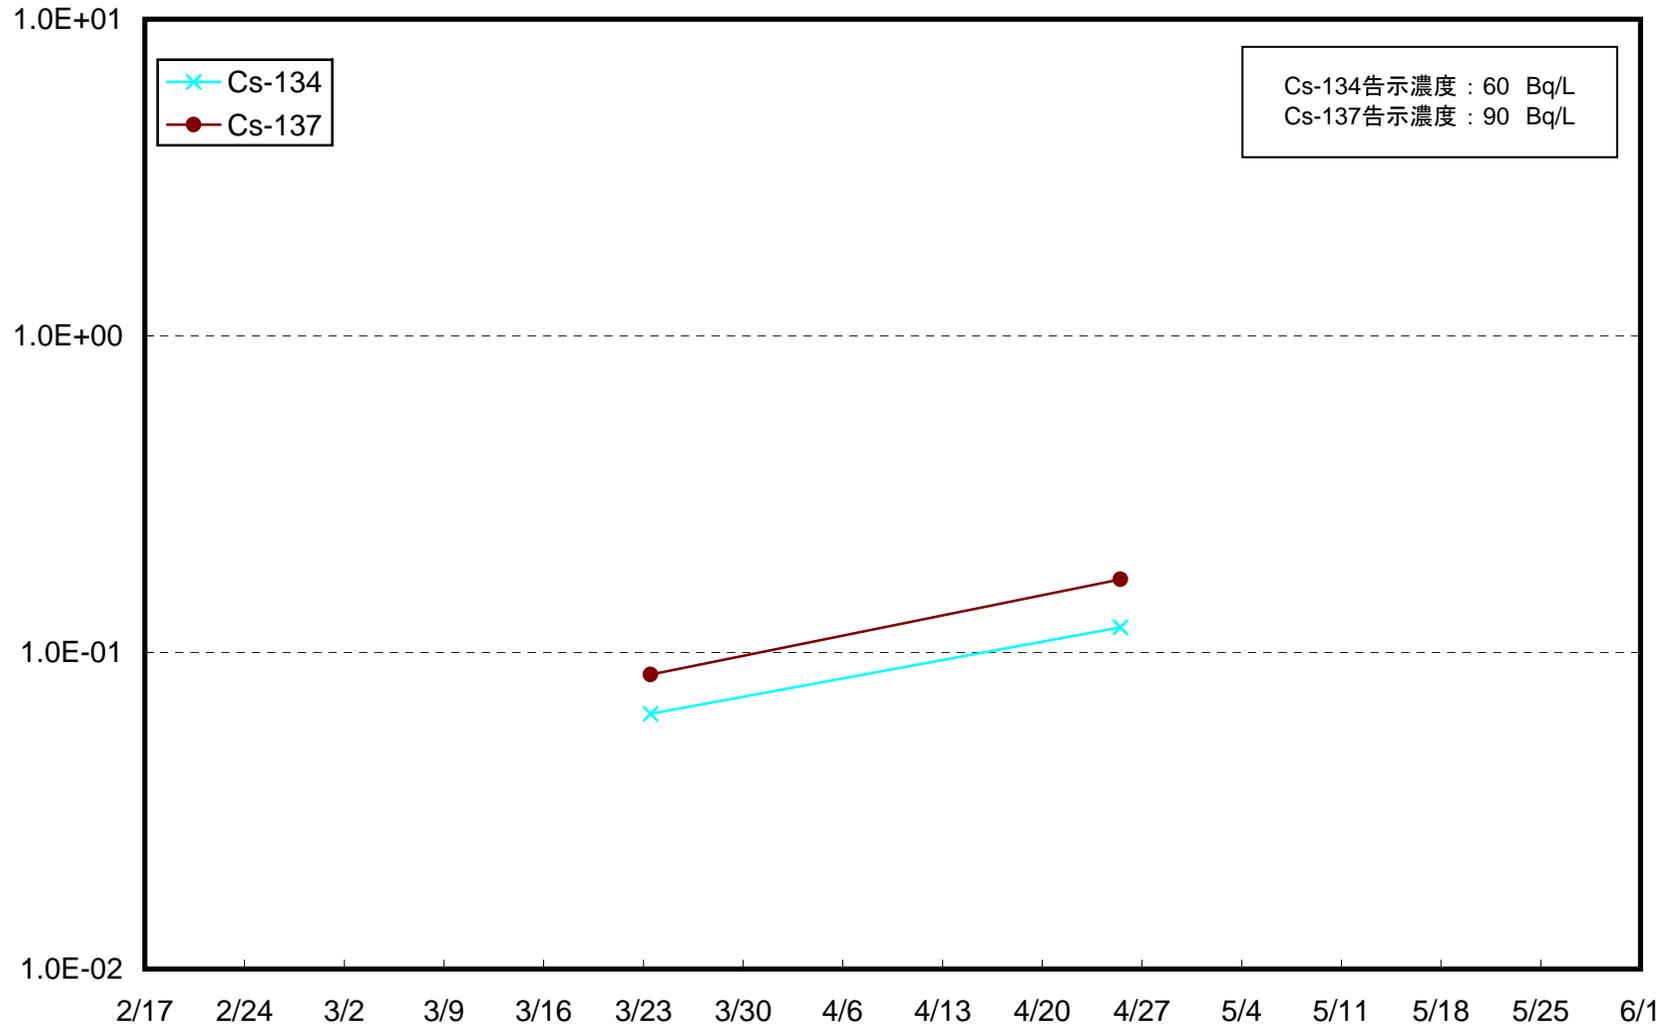

福島第二 敷地沖合16km(T-G4) 上層 海水放射能濃度(Bq/L)

