


福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	7月24日	7月24日	7月24日	7月24日
採取時刻	11:00	10:35	10:50	10:40
Cs-134(約2年)	24,000	880	400	52
Cs-137(約30年)	91,000	3,400	1,600	250
全β	110,000	6,300	2,800	320
H-3(約12年)	530	1,600	ND(100)	ND(100)

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

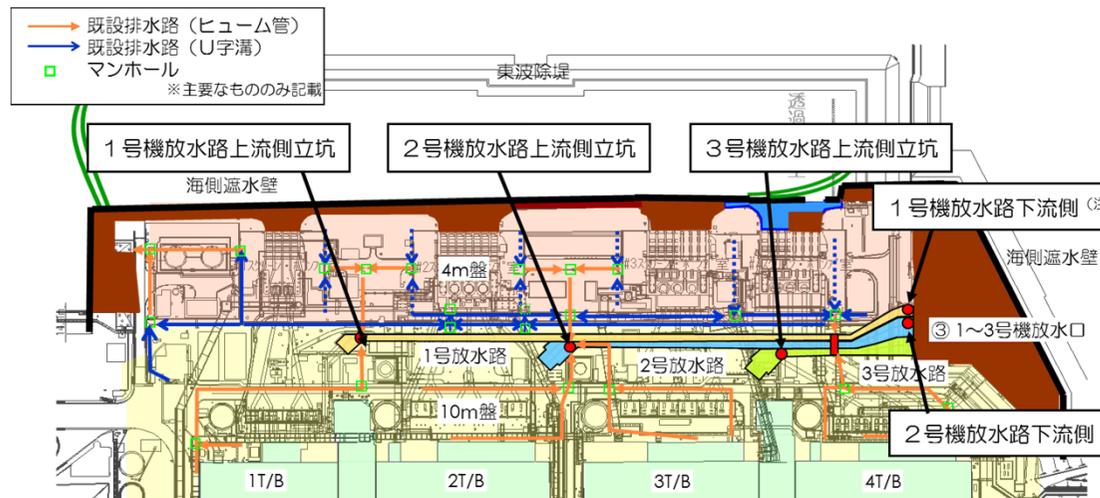

注:ゼオライト土のう設置(2月)以降、放水口から下流側立坑へのアクセス不可のため、放水口上部より採水