
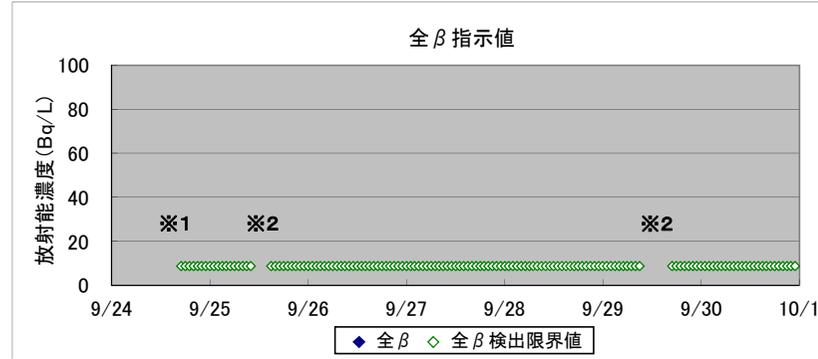


# 港湾口海水放射線モニタ指示値 (2015年9月24日 ~ 9月30日 分)

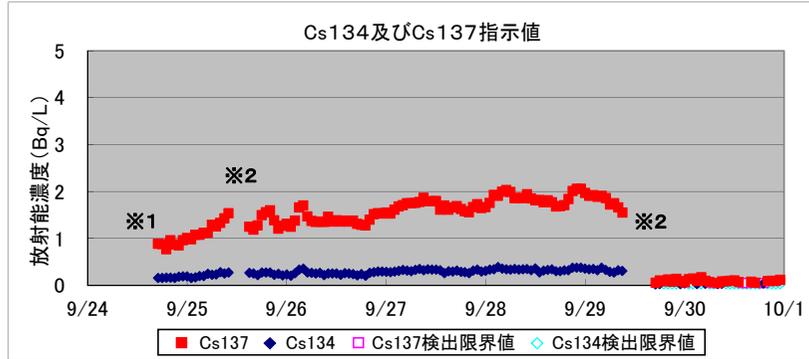

(単位: Bq/L)

日時	全β	Cs134	Cs137
2015/9/30 0:00	ND	0.05	0.07
2015/9/30 1:00	ND	ND	0.14
2015/9/30 2:00	ND	ND	0.15
2015/9/30 3:00	ND	0.03	0.09
2015/9/30 4:00	ND	ND	0.17
2015/9/30 5:00	ND	0.03	0.10
2015/9/30 6:00	ND	ND	0.07
2015/9/30 7:00	ND	ND	ND
2015/9/30 8:00	ND	0.03	0.05
2015/9/30 9:00	ND	0.03	0.09
2015/9/30 10:00	ND	ND	0.09
2015/9/30 11:00	ND	ND	0.10
2015/9/30 12:00	ND	ND	0.11
2015/9/30 13:00	ND	ND	0.07
2015/9/30 14:00	ND	ND	ND
2015/9/30 15:00	ND	ND	ND
2015/9/30 16:00	ND	ND	0.08
2015/9/30 17:00	ND	ND	0.06
2015/9/30 18:00	ND	ND	ND
2015/9/30 19:00	ND	0.04	ND
2015/9/30 20:00	ND	ND	0.09
2015/9/30 21:00	ND	ND	0.10
2015/9/30 22:00	ND	ND	0.10
2015/9/30 23:00	ND	ND	0.12
平均値	ND	0.04	0.10

NDは検出限界値未満を表す。

<備考>

(検出限界値 Bq/L)

- ・セシウム (Cs) 134 : 0.02
- ・セシウム (Cs) 137 : 0.05
- ・全β : 8.7

(注) 海水放射線モニタは、荒天により海上が荒れた場合、巻上がった海底砂の影響等により、データが変動する場合があります。  
また、β線モニタについては、ストロンチウム90のモニタリングを目的としていますが、現状ストロンチウム90のみを連続測定する事は難しい為、海水中に存在するβ線を放出する全ての核種を測定しております。ストロンチウム90は、これまでの分析結果で1Bq/L以下の低いレベルとなっておりますので、全β放射能の値は、通常天然核種であるカリウム40(十数Bq/L)の影響を受けております。

\*1: 定期点検に合わせ、ストレーナ清掃実施後、取水ポンプを起動し、9月24日17:00以降測定を開始しております。

\*2: 9月25日10:00~14:00、9月29日10:00~16:00については、定期点検により、欠測しております。

(参考)

東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則に定める告示濃度限度は以下の通り

- ・セシウム (Cs) 134: 60 Bq/L
- ・セシウム (Cs) 137: 90 Bq/L

手汲み分析結果(9月24日14:23採取分)

- ・セシウム (Cs) 137: 0.07 Bq/L
- ・セシウム (Cs) 134: 0.07 Bq/L未満

手汲み分析結果(9月28日11:00採取分)

- ・セシウム (Cs) 137: 0.36 Bq/L
- ・セシウム (Cs) 134: 0.08 Bq/L

港湾口海水放射線モニタ

