


## 建屋への地下水ドレン移送量・地下水流入量等の推移

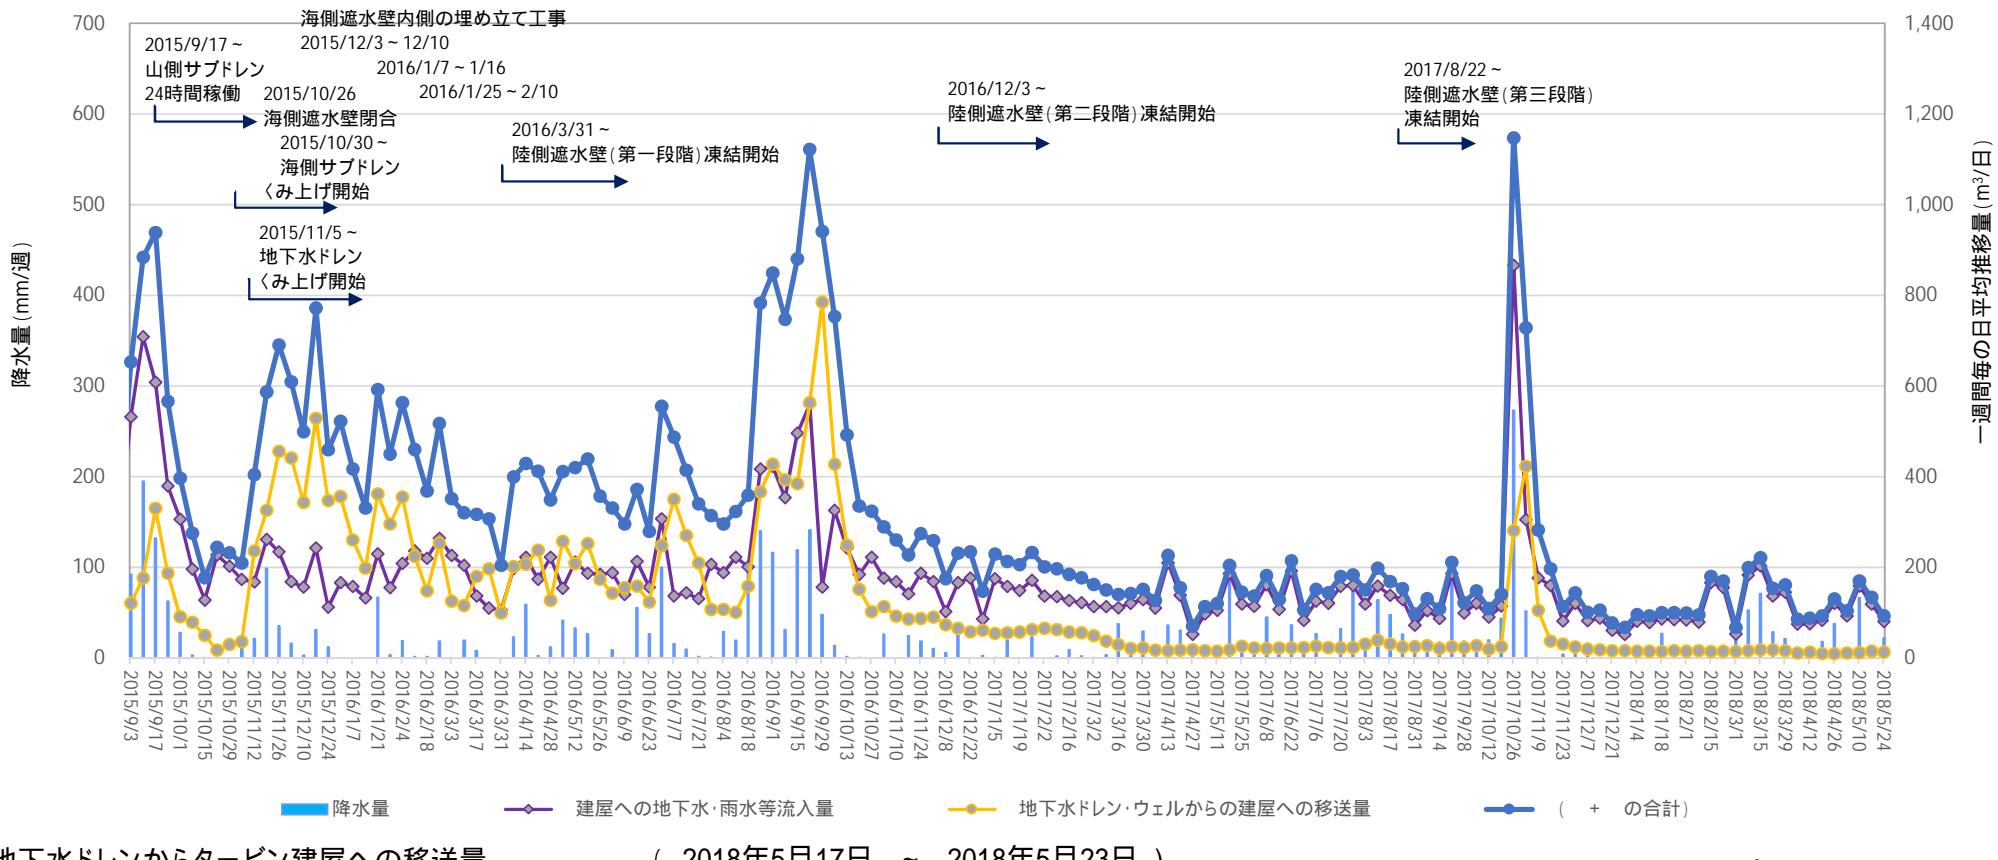

地下水ドレンからタービン建屋への移送量

( 2018年5月17日 )

～ 2018年5月23日 )

[ m³ / 日 ]

日付	地下水ドレン中継タンク			
	A	B	C	合計( )
5月17日～	0	0	0	0
5月23日				

(参考)改修ウェル、ウェルポイント				(参考)タービン建屋への移送量[( )+( )]
1-2号機間	2-3号機間	3-4号機間	合計( )	(参考)タービン建屋への移送量[( )+( )]
13	0	0	13	13

建屋への地下水・雨水等流入量 : 80m³/日, 地下水ドレン・ウェルからの建屋への移送量: 13m³/日, ( + の合計): 93m³/日, 降水量: 22mm/週  
なお, 合計値は小数点第一位のデータを合計しているため, 個々のデータを合計した数値と合計値に差異がある場合があります。