


【系統構成マッピング・系統連系空容量マッピング 利用上の留意点】

- (1) 本資料は2026年6月22日時点における系統状況から作成しております。
- (2) 平常時出力制御の可能性、空容量は目安※であるため、系統連系の前には、接続検討(要申込み)による詳細検討が必要となります。
- (3) スマートフォン等の端末より閲覧する場合は、Adobe Acrobat Readerをご利用ください。また、推奨環境下でも、ブラウザ、セキュリティソフトウェア、ネットワーク等の設定によっては、一部正常に表示できないことがあります。
- (4) 連系希望箇所における系統連系制約や系統連系可能量の確認を希望される場合は、最寄りの事業所もしくはネットワークサービスセンターへお問い合わせ下さい。
- (5) 平常時出力制御が発生する可能性については、想定潮流の合理化の考え方に基づいた将来の発電機出力・電力需要から想定しております。
- (6) 配電用変電所エリアの空容量マップの配電用変電所と配電用変電所の境目の空容量を確認したい場合は事前相談申込みにてご確認下さい。
- (7) 空容量マップは逆潮流側のみの空容量を示しています。系統用蓄電池の検討に必要な順潮流側の空容量は反映されていません。

※実際の空容量と異なる例
〔配電用変電所の空容量〕

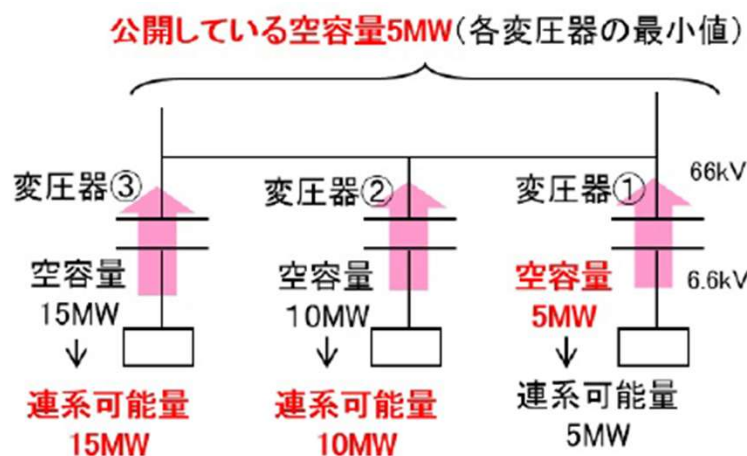


【系統構成マッピング・系統連系空容量マッピング 利用上の留意点】

(8)配電用変電所が接続する上位の送電線は当社HPの「当社における系統情報について」に掲載されている「系統の予想潮流等に関する情報」の「地域供給系統(154kV,66kV) 予想潮流等一覧表」により確認することができます。

<例>千葉県系統構成マッピングの行徳変電所が接続する送電線は市船線になります。

〔千葉県系統構成マッピング〕

系統構成-66kV 千葉県 葛南系統

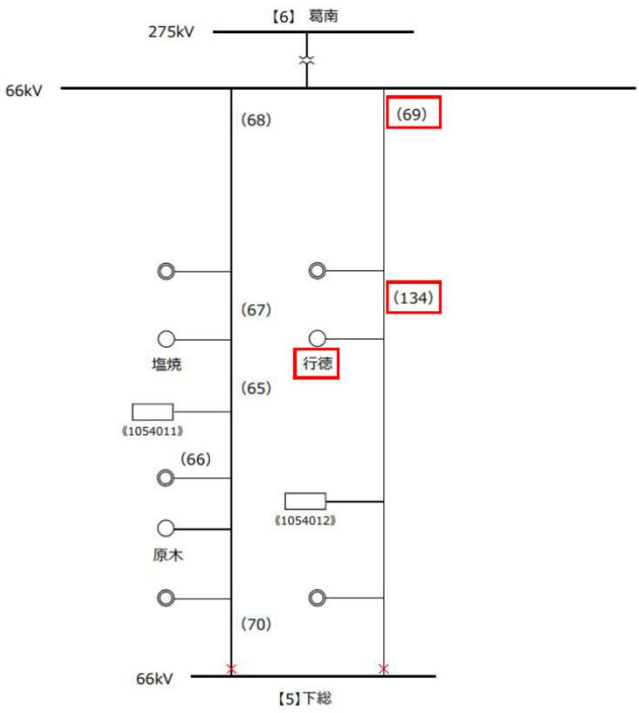

〔千葉県予想潮流等一覧表〕

送電線 No.	送電線名	電圧 (kV)	回線数	設備容量 (100%× 回線数)	運用 容量値 (MW)	運用容量 制約要因	潮流方向			予想 潮流 (MW)	空容量 (MW)		N-1 電制 適用 可否	N-1 電制 適用 可能値 (MW)	平常時 出力 制約の 可能性	平常時出力制約の可能性がある設備		備考
											当該設備	上位系統 考慮				当該 設備	上位系 設備	
千葉県 66kV 69	市船線	66	2	212	120	熱容量	葛南	→	下総	31			可	92	有り	-	基幹 500kV 47	
千葉県 66kV 134	市船線	66	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	有り	-	基幹 500kV 47	

【系統構成マッピング・系統連系空容量マッピング 利用上の留意点】

(9)地域供給系統(154kV以下)予想潮流等一覧表における上位系統設備は、基幹系統(275kV以上)予想潮流等一覧表に記載されている設備になります。

＜例＞茨城県系統構成マッピングの配電用変電所エリア予想潮流等一覧表における「基幹 500kV 52」と「変基幹 275kV 4-1」は基幹系統予想潮流等一覧表の新古河線と新筑波変電所を指しています。

〔茨城県 系統構成マッピング〕

変電所 No.	変電所名	電圧 (kV) 1次/2次	台数	設備容量 (100%× 回線数)	運用 容量値 (MW)	運用容量 制約要因	潮流方向	予想 潮流 (MW)	空容量 (MW)		N-1 電制 適用 可否	N-1 電制 適用 可能量 (MW)	平常時 出力 制御の 可能性	平常時出力制御の可能性がある設備		備考
									当該設備	上位系等 考慮				当該 設備	上位系 設備	
茨城県 配電用変電所 81	筑波		3	57	59	熱容量		-			不可	-	有り	-	茨城県 66kV 118,変茨城県 154kV 8,変基幹 275kV 4-1, 基幹 500kV 52	

茨城県 66kV 118,変茨城県 154kV 8,変基幹 275kV 4-1, 基幹 500kV 52


〔基幹系統 系統構成マッピング〕


送電線 No.	送電線名	電圧 (kV)	回線数	設備容量 (100%× 回線数)	運用 容量値 (MW)	運用容量 制約要因	潮流方向	予想 潮流 (MW)	空容量 (MW)		N-1 電制 適用 可否	N-1 電制 適用 可能量 (MW)	平常時 出力 制御の 可能性	平常時出力制御の可能性がある設備		備考
									当該設備	上位系等 考慮				当該 設備	上位系 設備	
基幹 500kV 52	新古河線	500	2	8,820	4,936	熱容量	新古河 → 新坂戸	-5,360			可	1,400	有り	対象	-	


変電所 No.	変電所名	電圧 (kV) 1次/2次	台数	設備容量 (100%× 回線数)	運用 容量値 (MW)	運用容量 制約要因	潮流方向	予想 潮流 (MW)	空容量 (MW)		N-1 電制 適用 可否	N-1 電制 適用 可能量 (MW)	平常時 出力 制御の 可能性	平常時出力制御の可能性がある設備		備考
									当該設備	上位系等 考慮				当該 設備	上位系 設備	
変基幹 275kV 4-1	新筑波	500/154	4	2850	2538	熱容量		-883			可	310	有り	対象	基幹 500kV 52	


神奈川県

系統構成 マッピング ～154kVの電力系統～

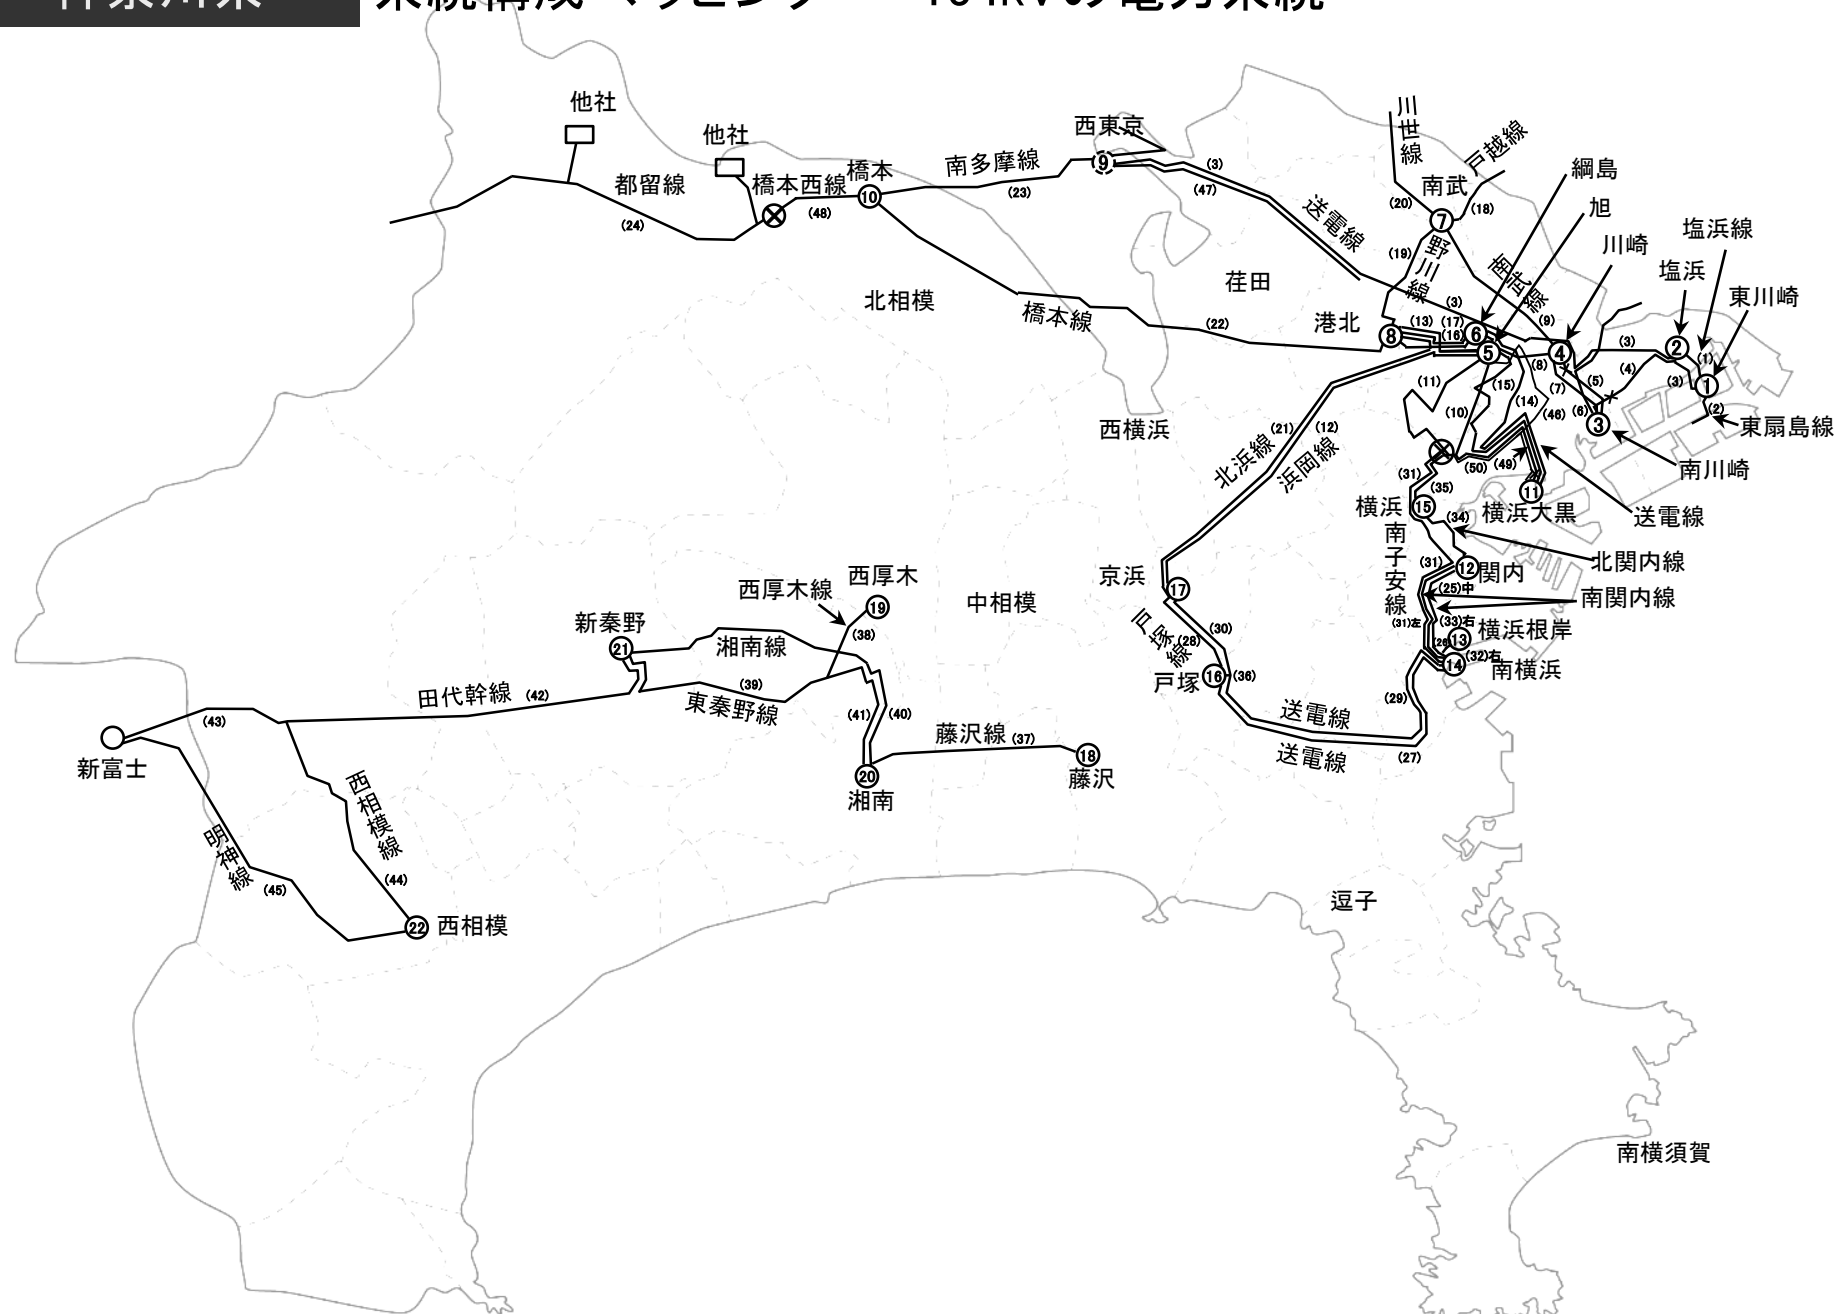


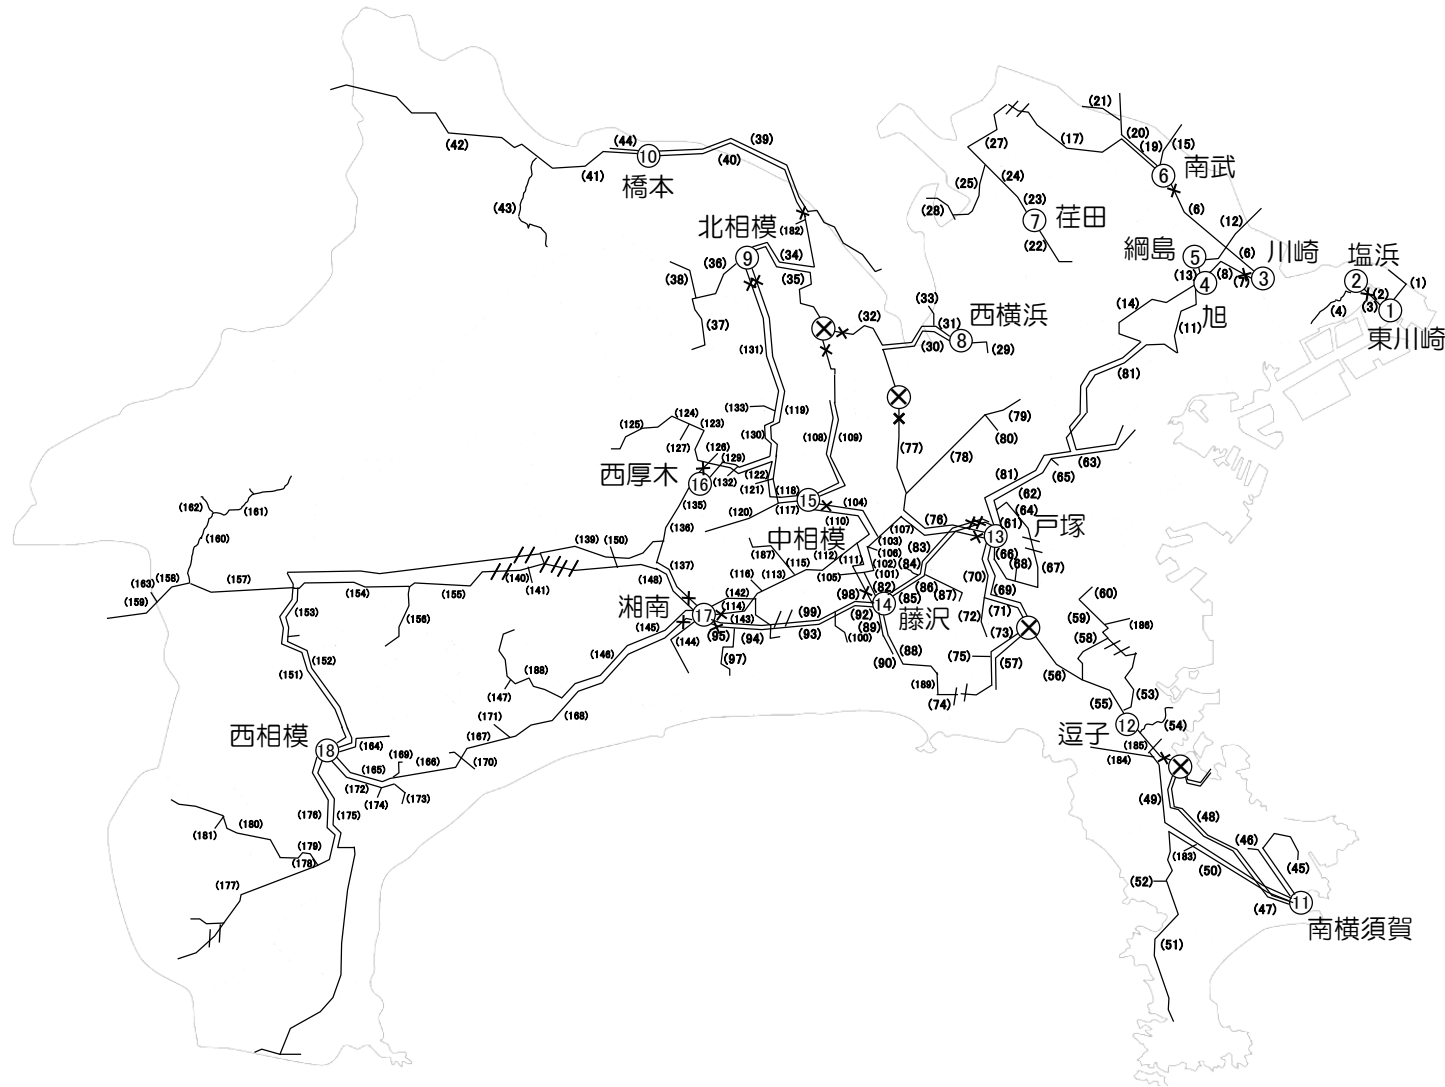


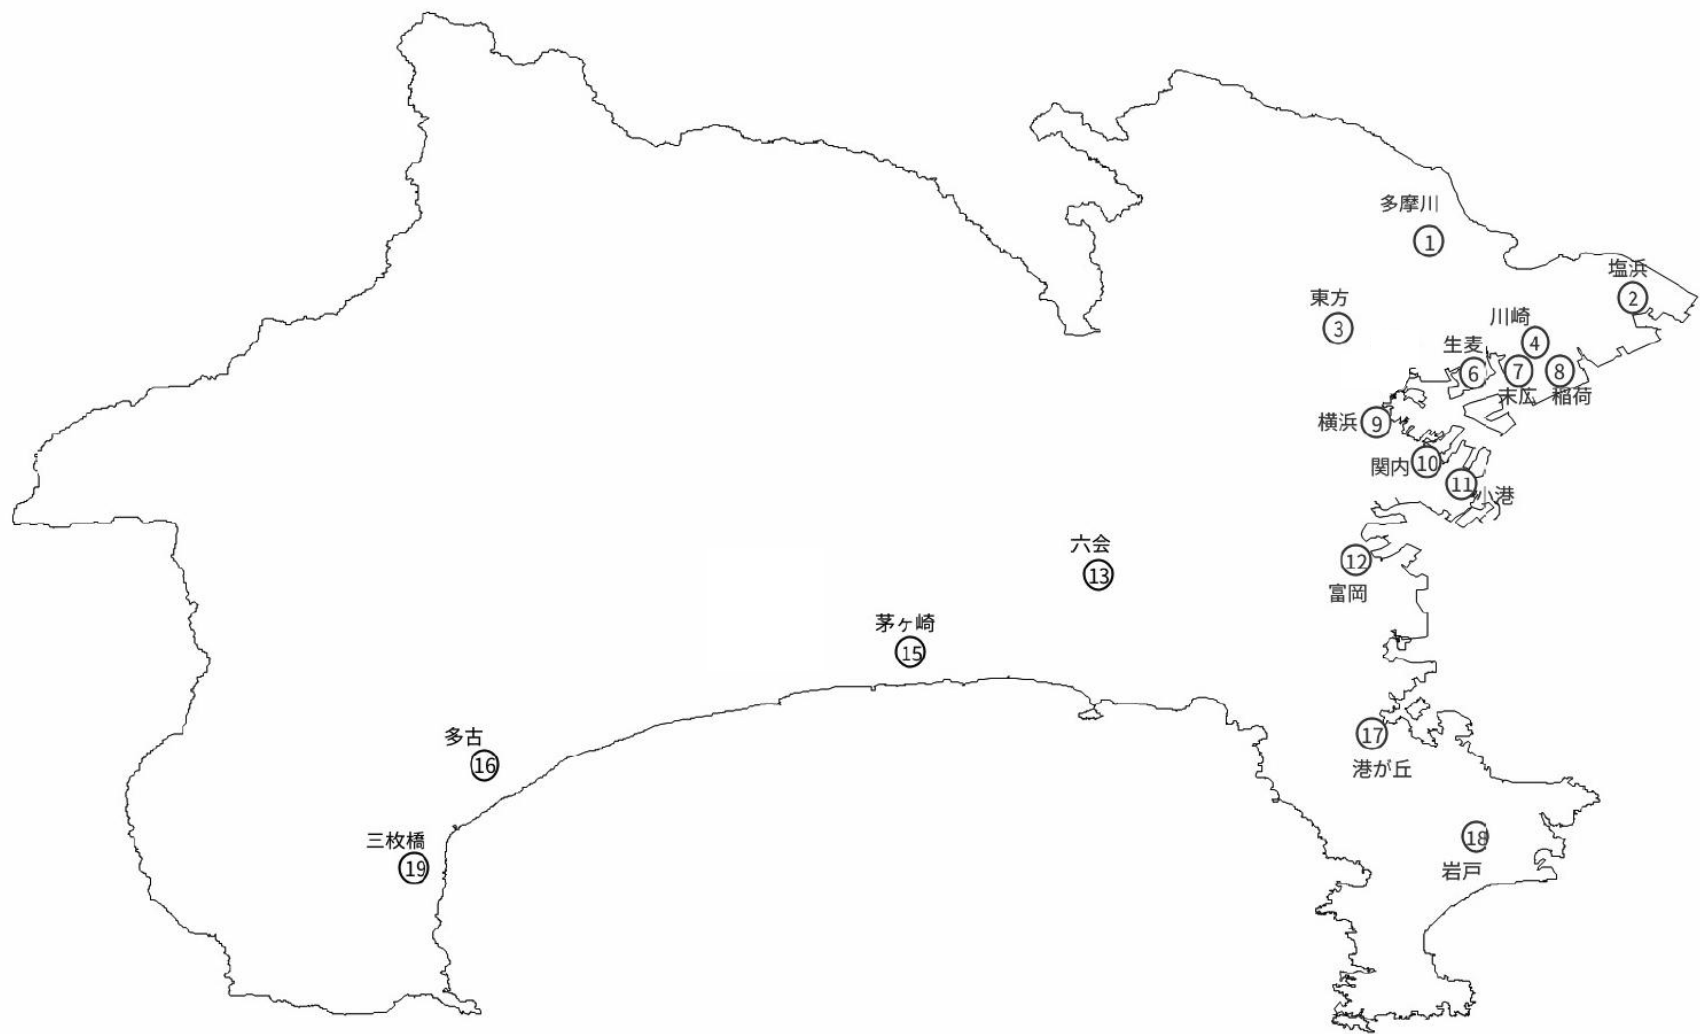

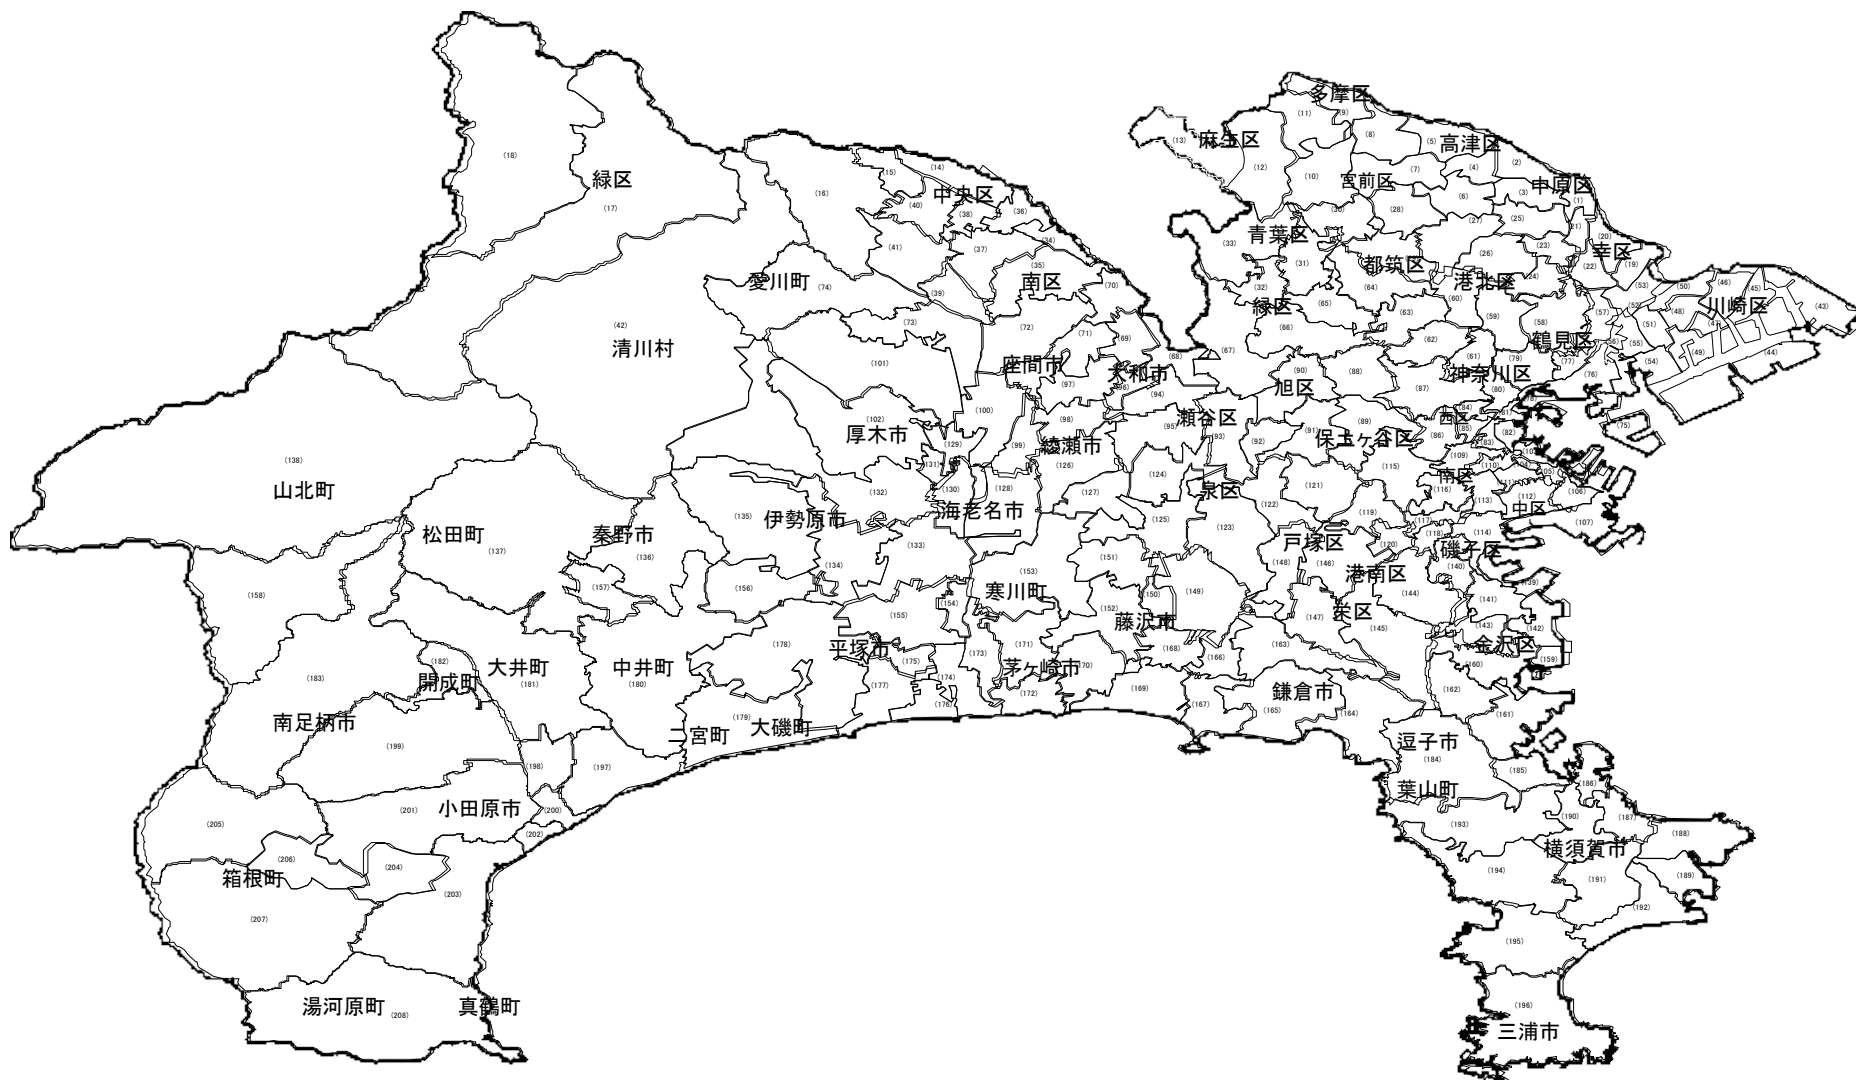



系統構成 - 154kV 神奈川県

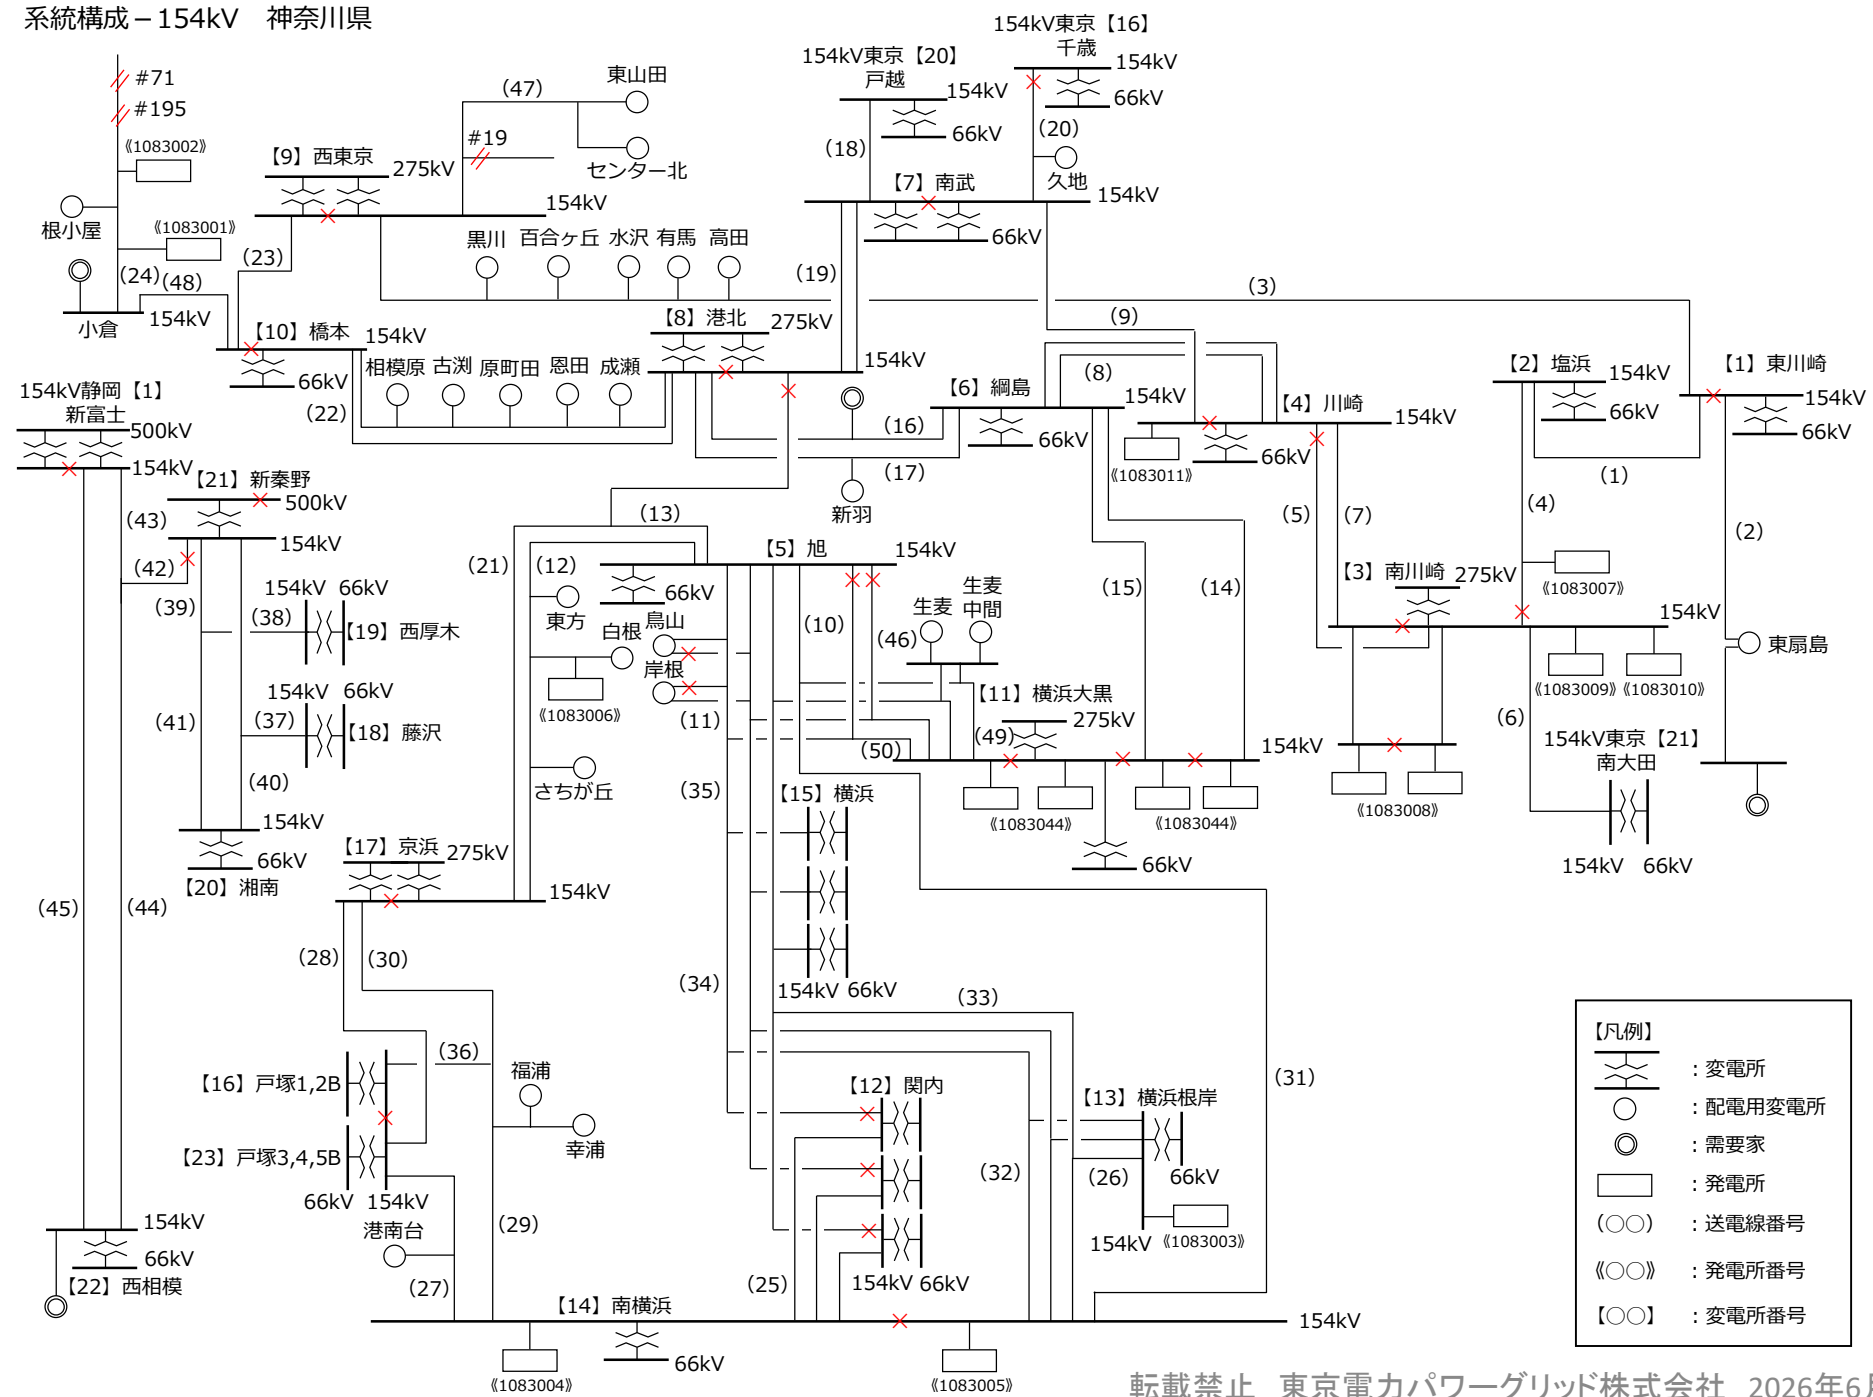

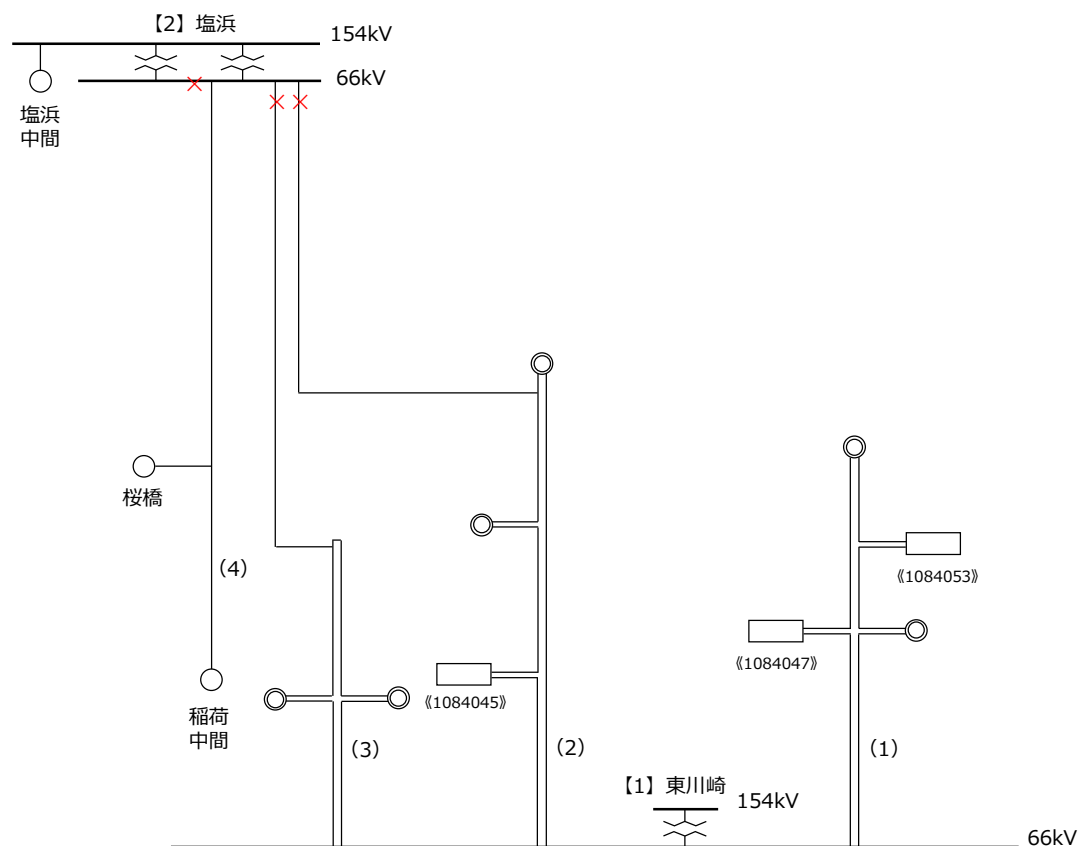


【凡例】	
	：変電所
	：配電用変電所
	：需要家
	：発電所
(○○)	：送電線番号
《○○》	：発電所番号
【○○】	：変電所番号

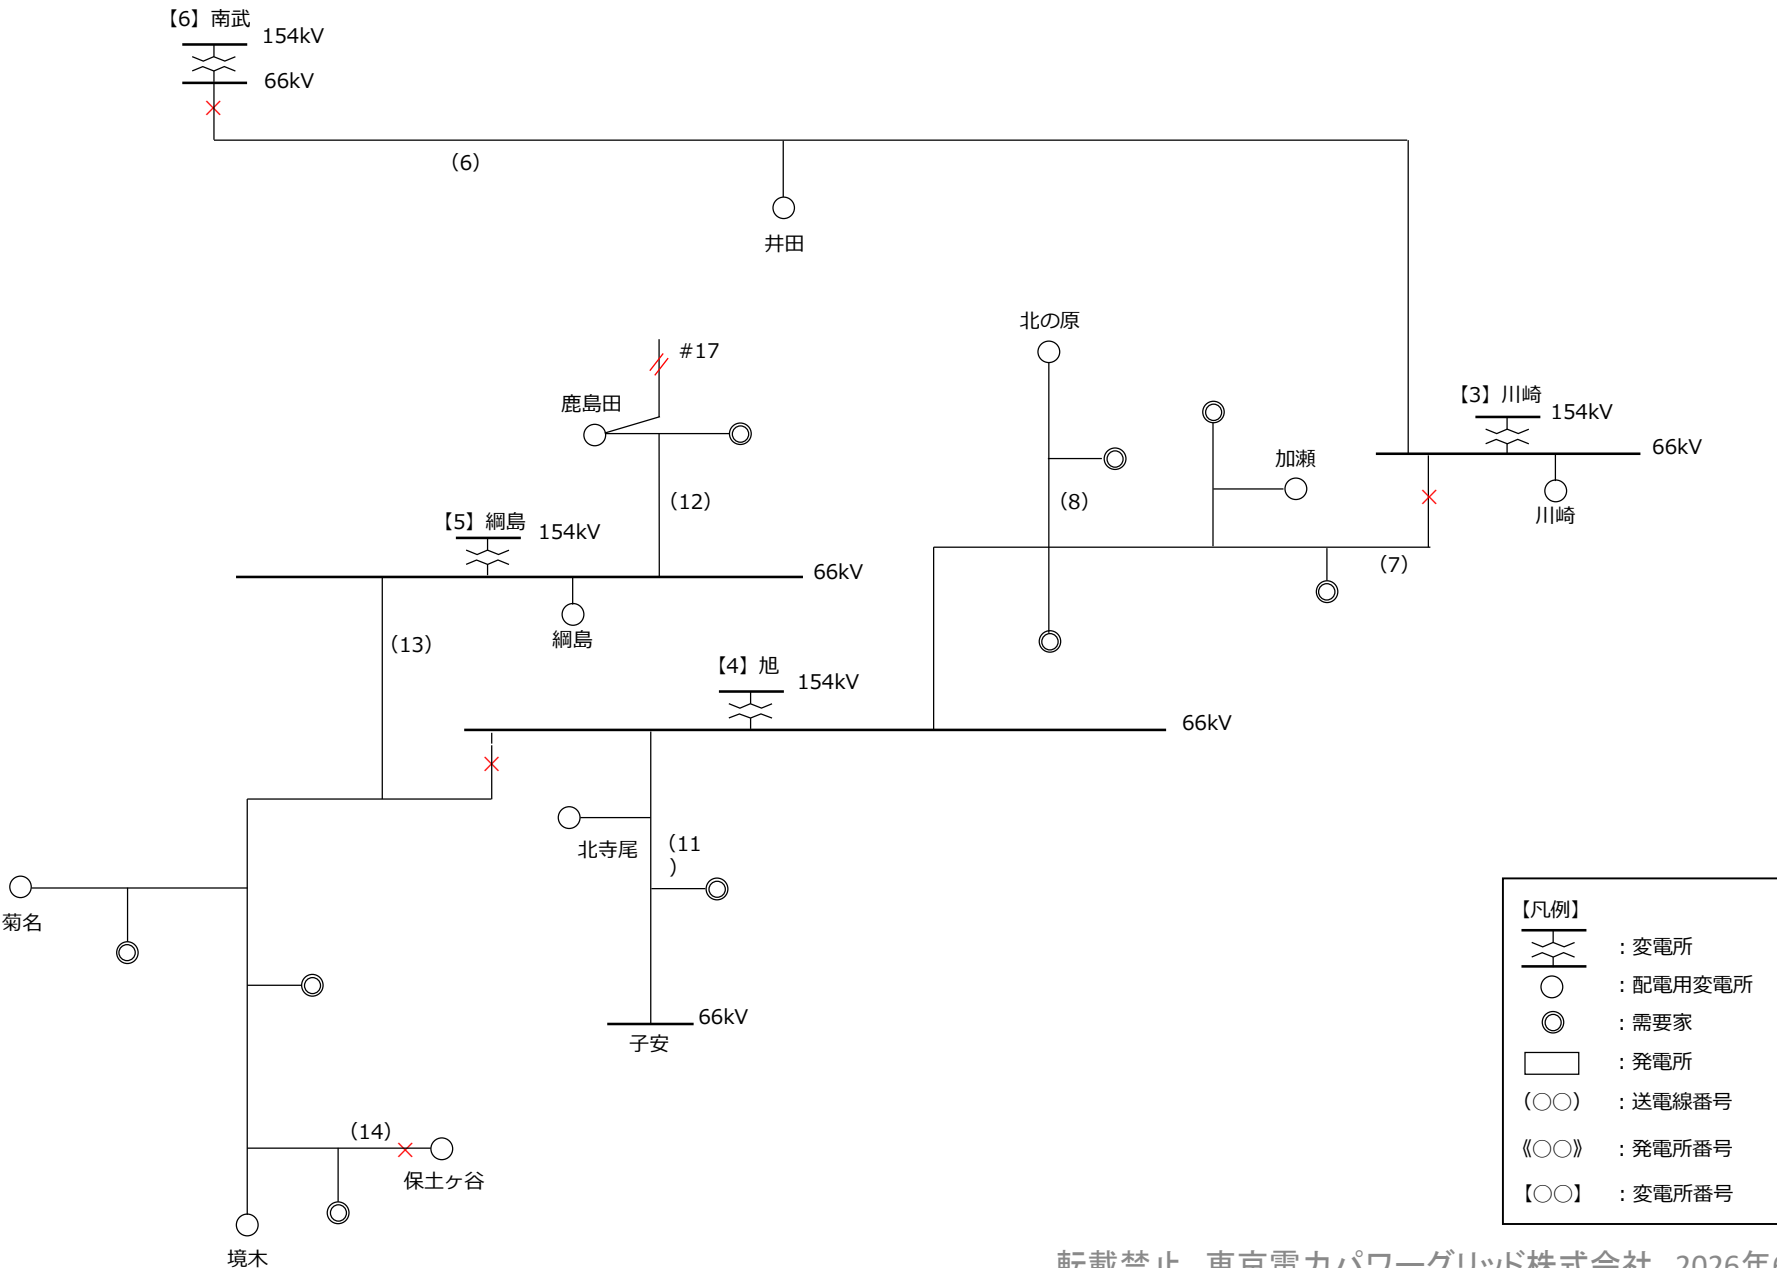

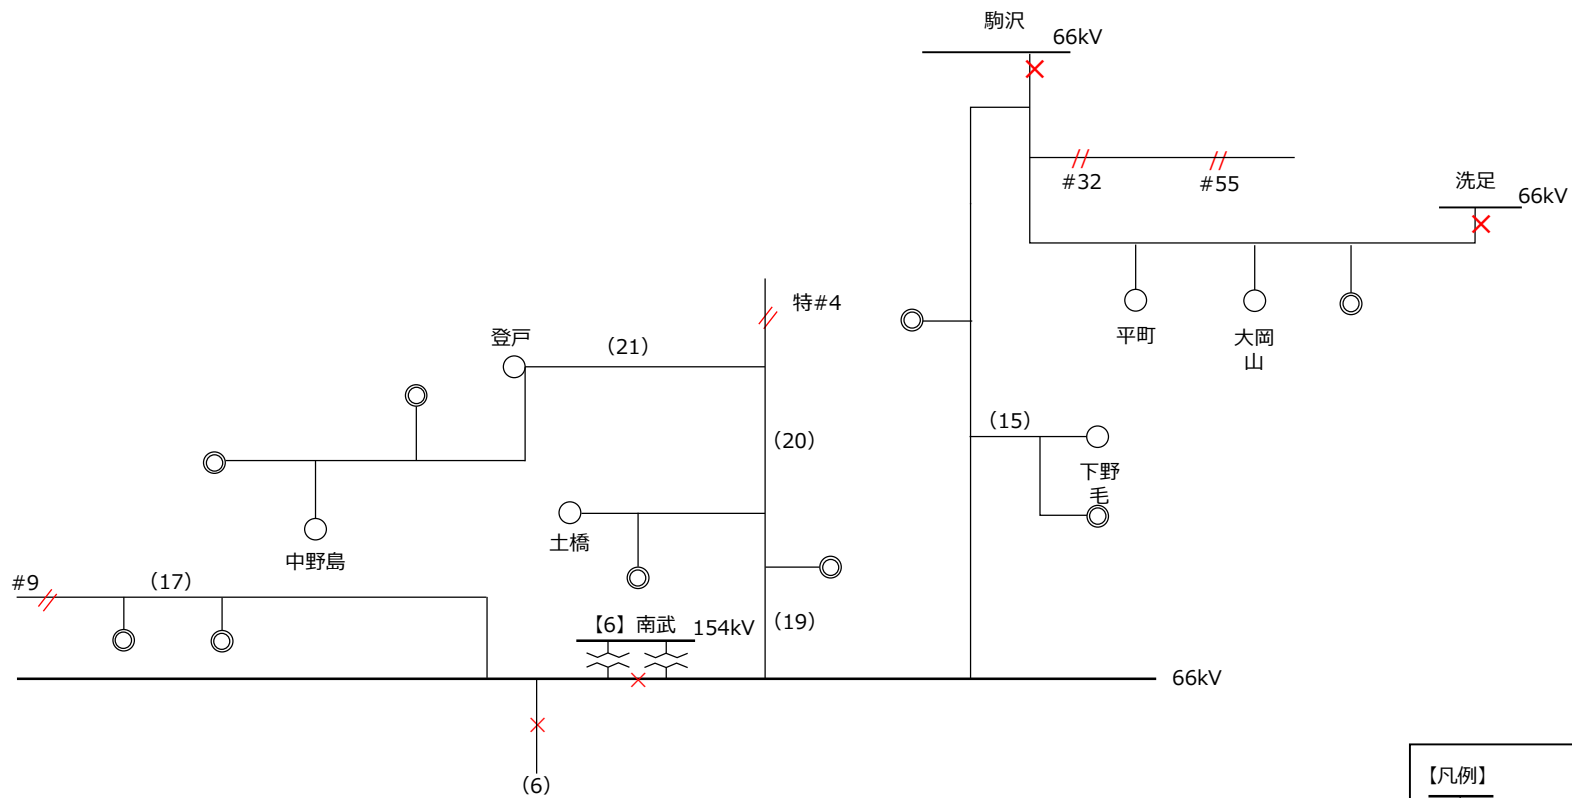

【凡例】	
	：変電所
	：配電用変電所
	：需要家
	：発電所
(○○)	：送電線番号
《○○》	：発電所番号
【○○】	：変電所番号

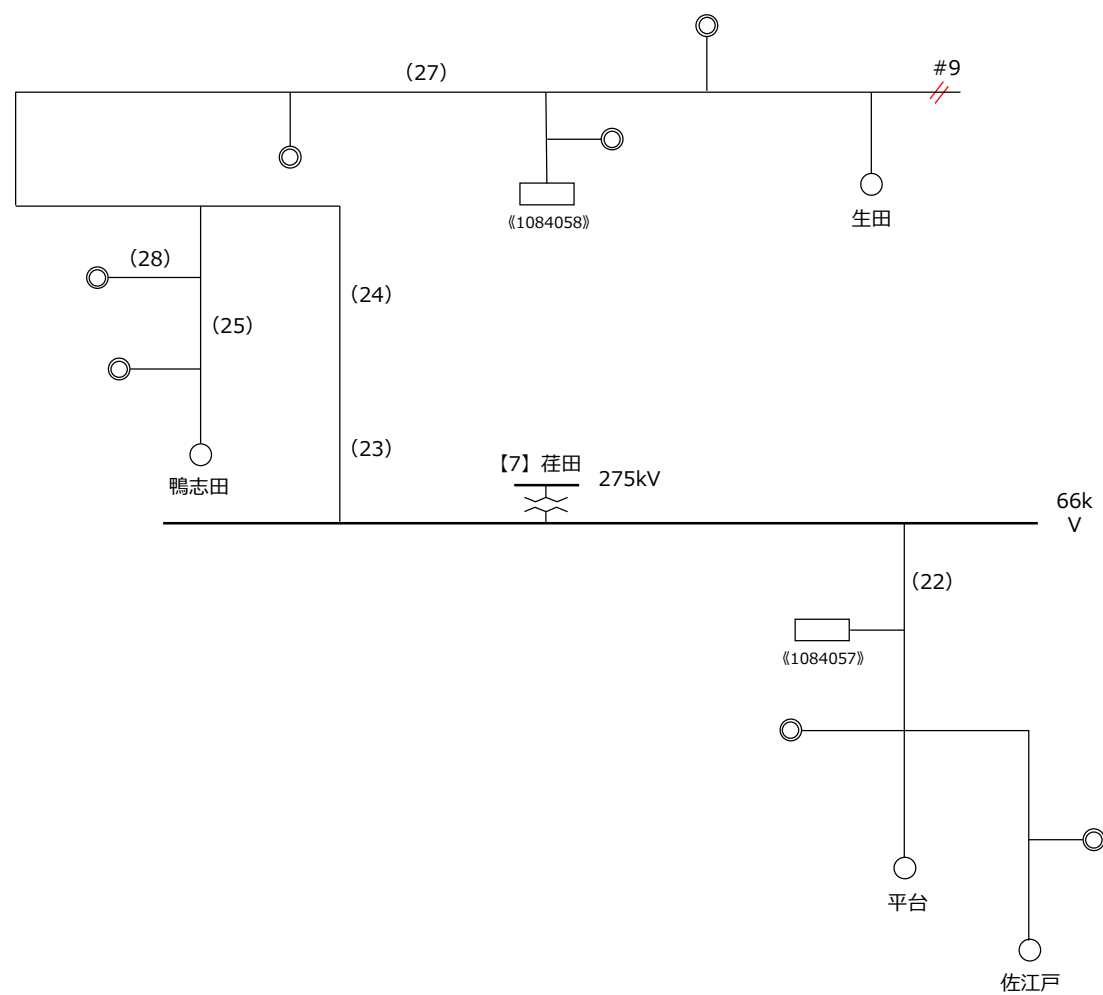

【凡例】



: 変電所



: 配電用変電所



: 需要家



: 発電所




: 送電線番号



: 発電所番号



: 変電所番号

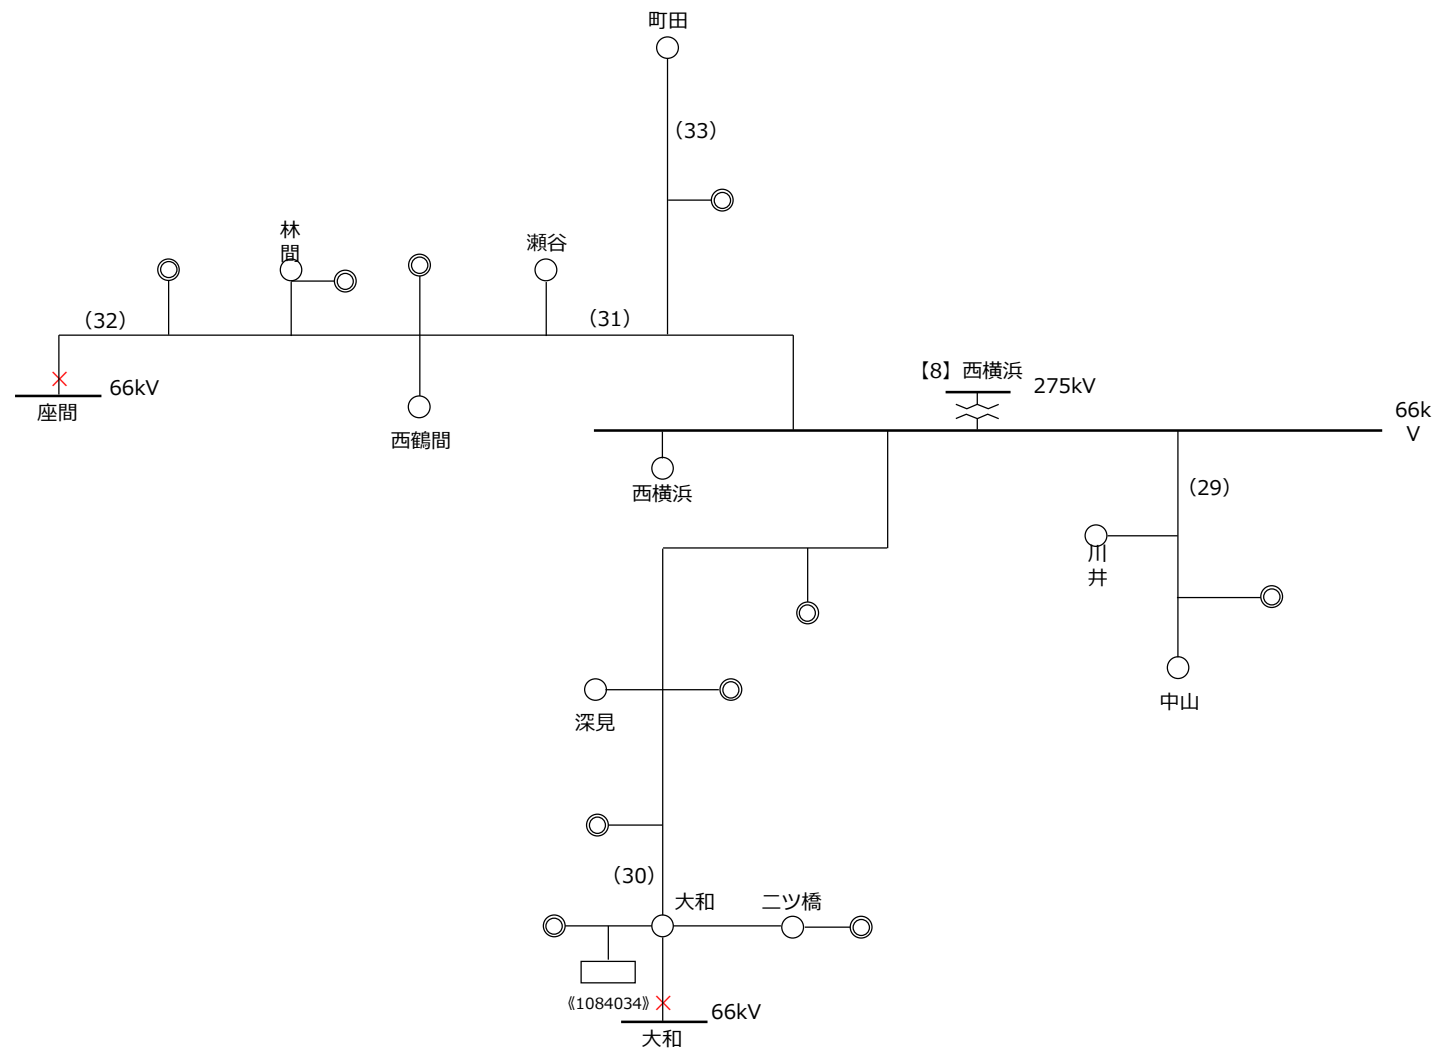

【凡例】



: 変電所



: 配電用変電所



: 需要家



: 発電所




: 送電線番号





: 発電所番号




: 変電所番号

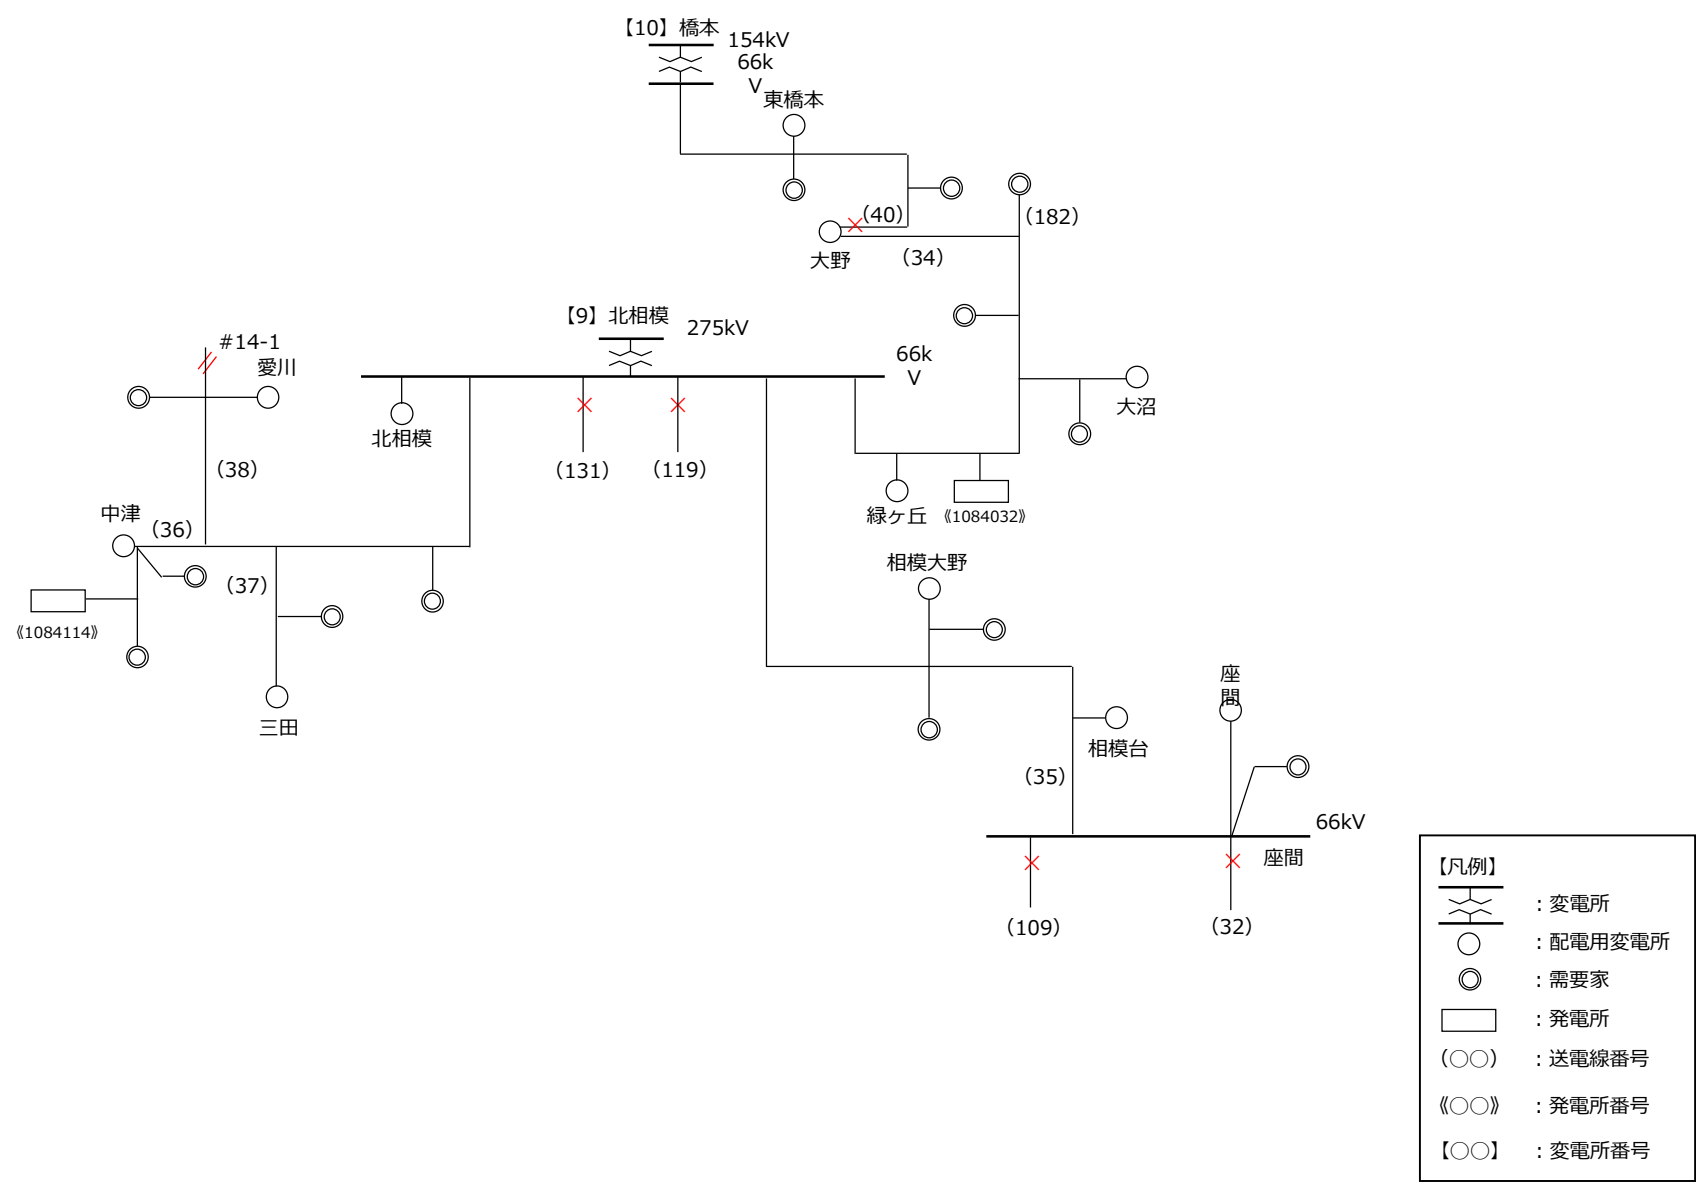

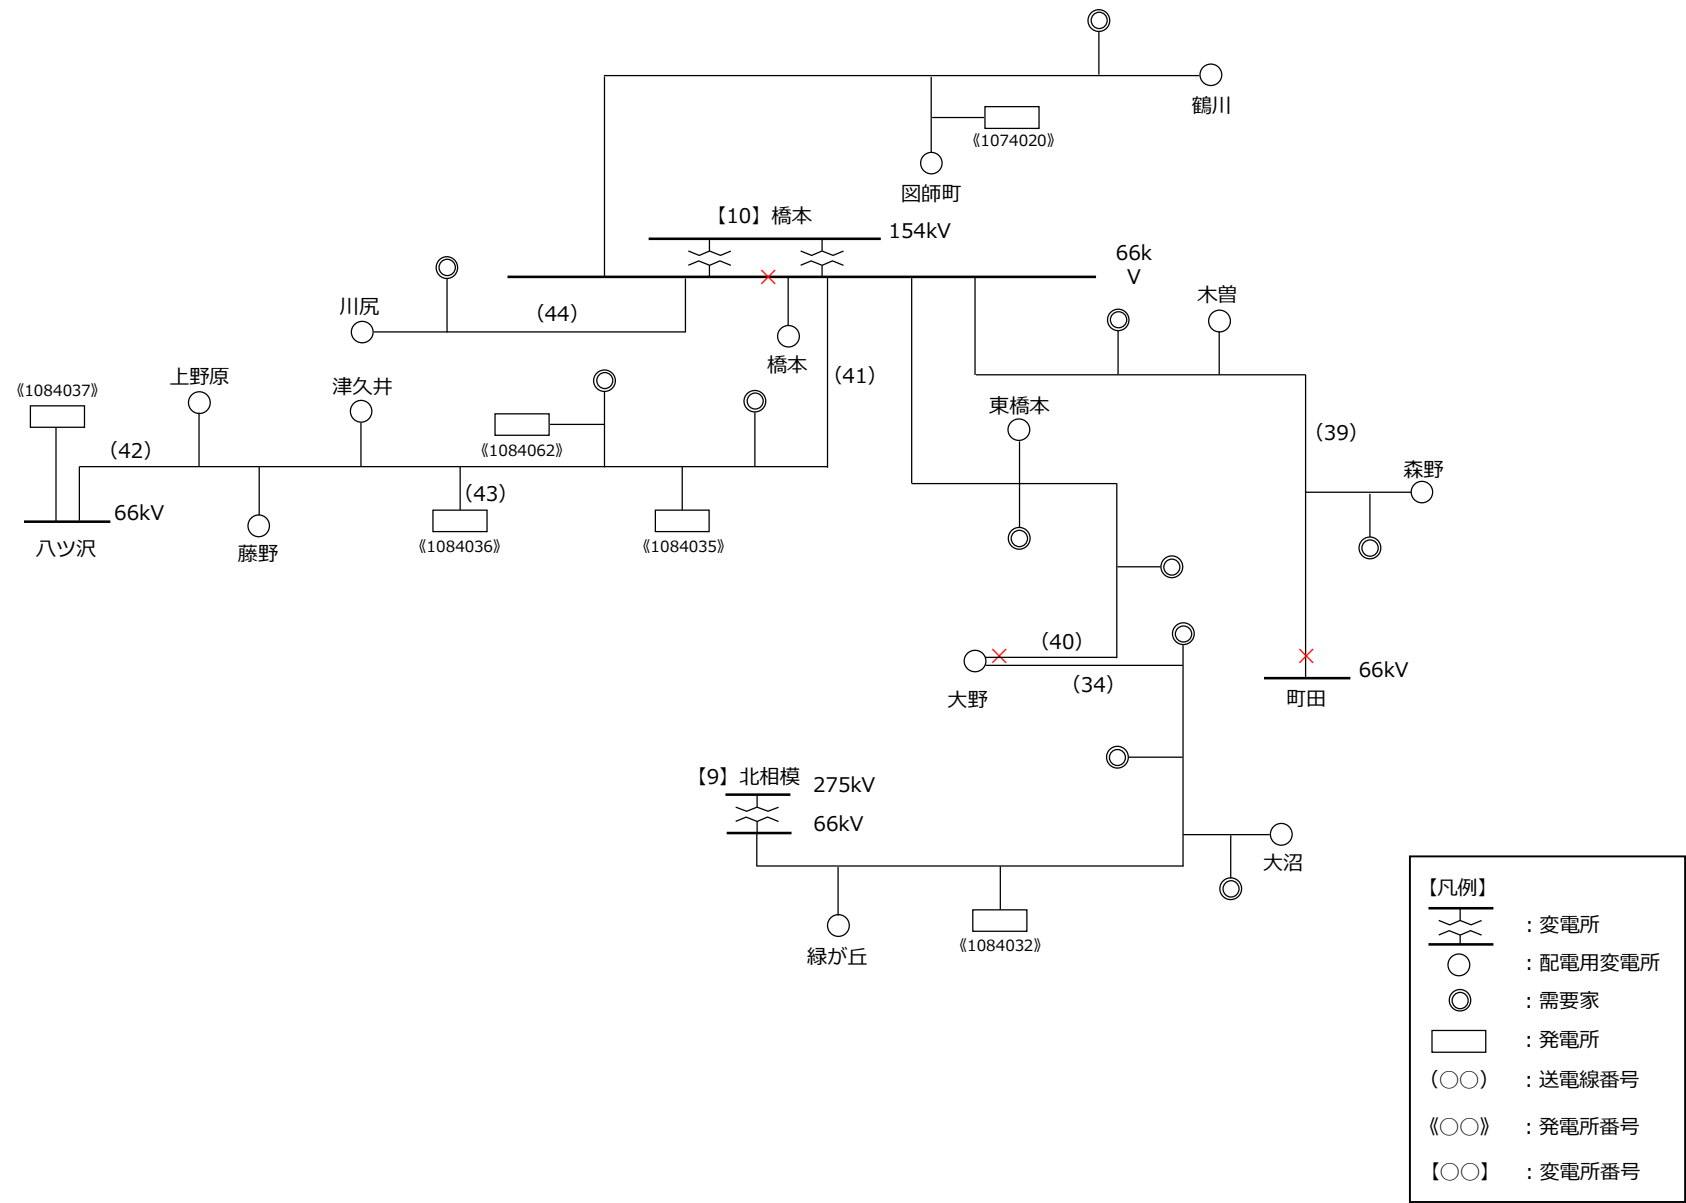


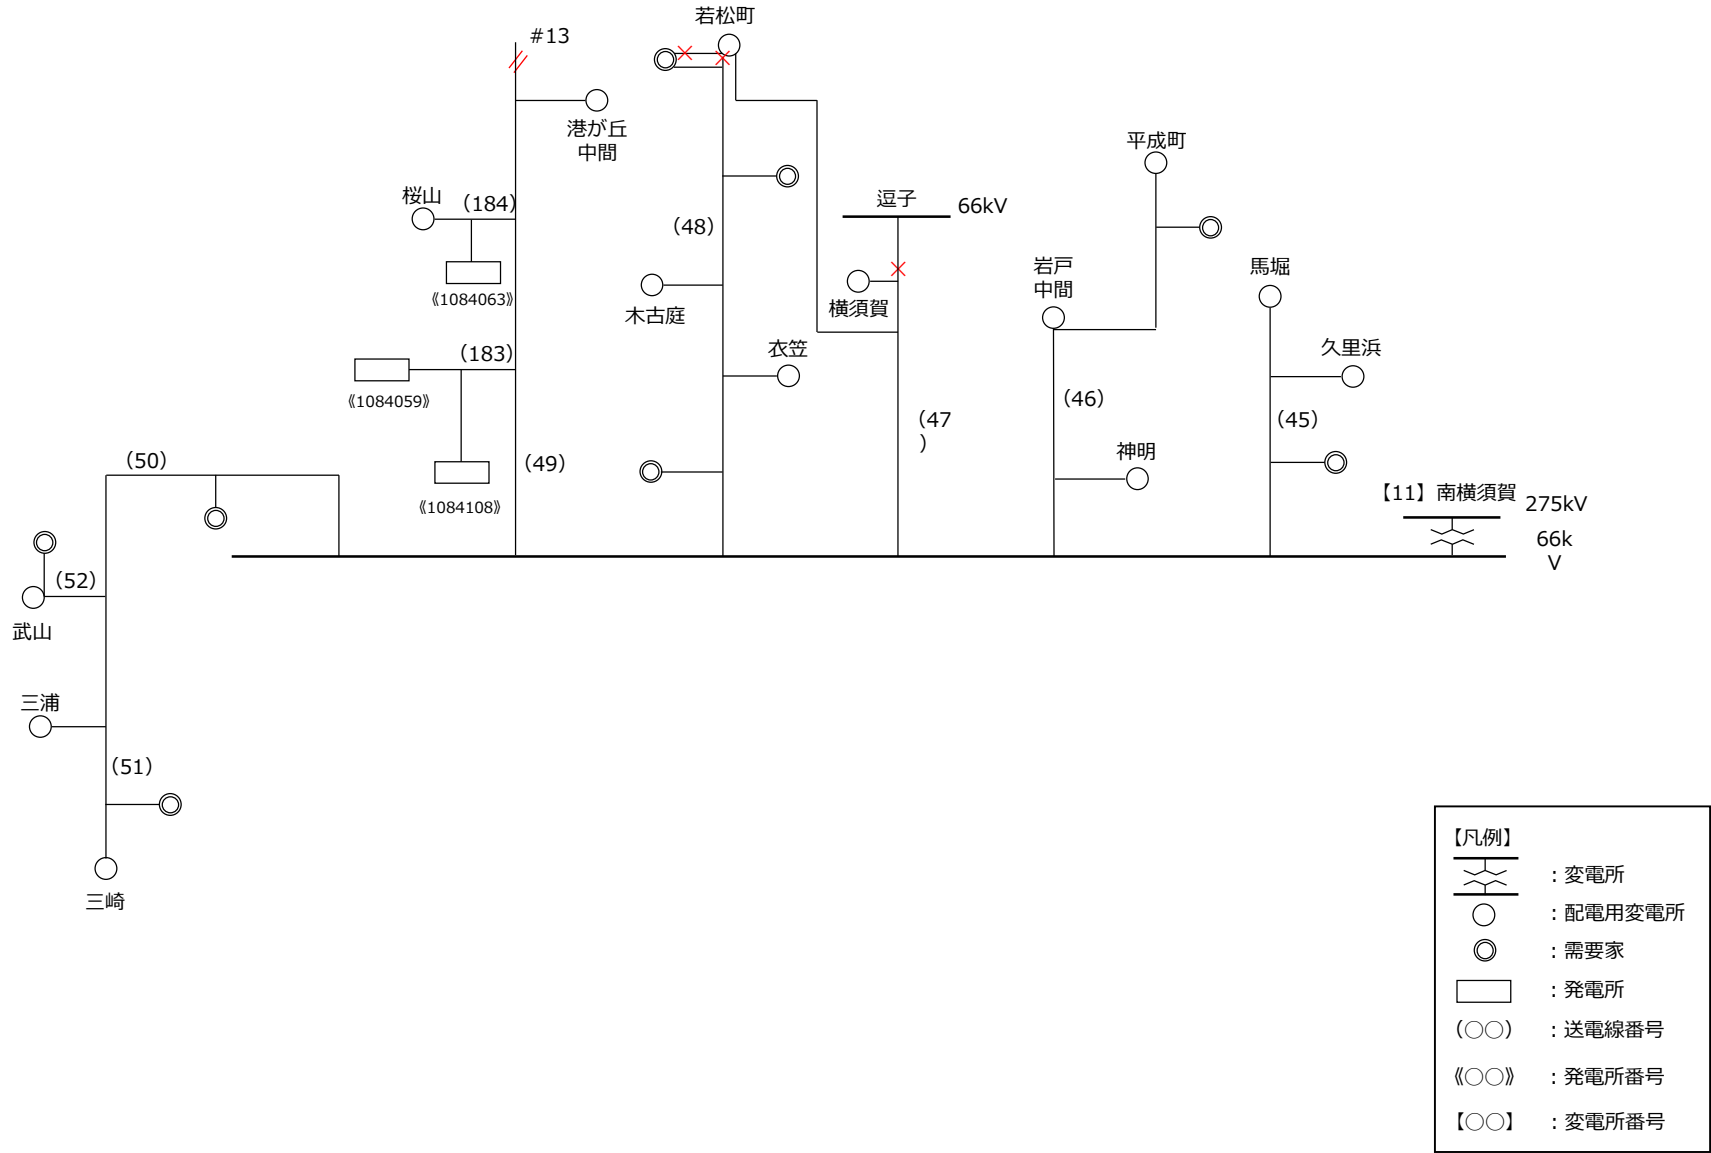

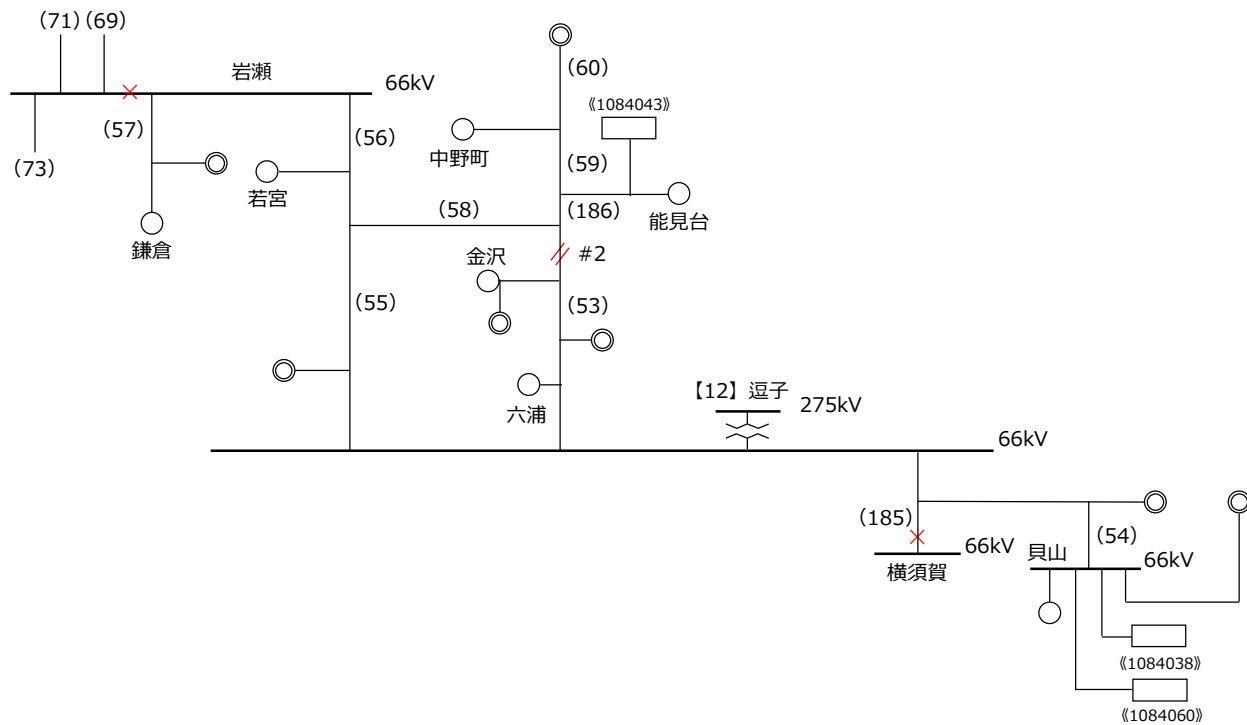



【凡例】


	: 変電所
	: 配電用変電所
	: 需要家
	: 発電所
	: 送電線番号
	: 発電所番号
	: 変電所番号

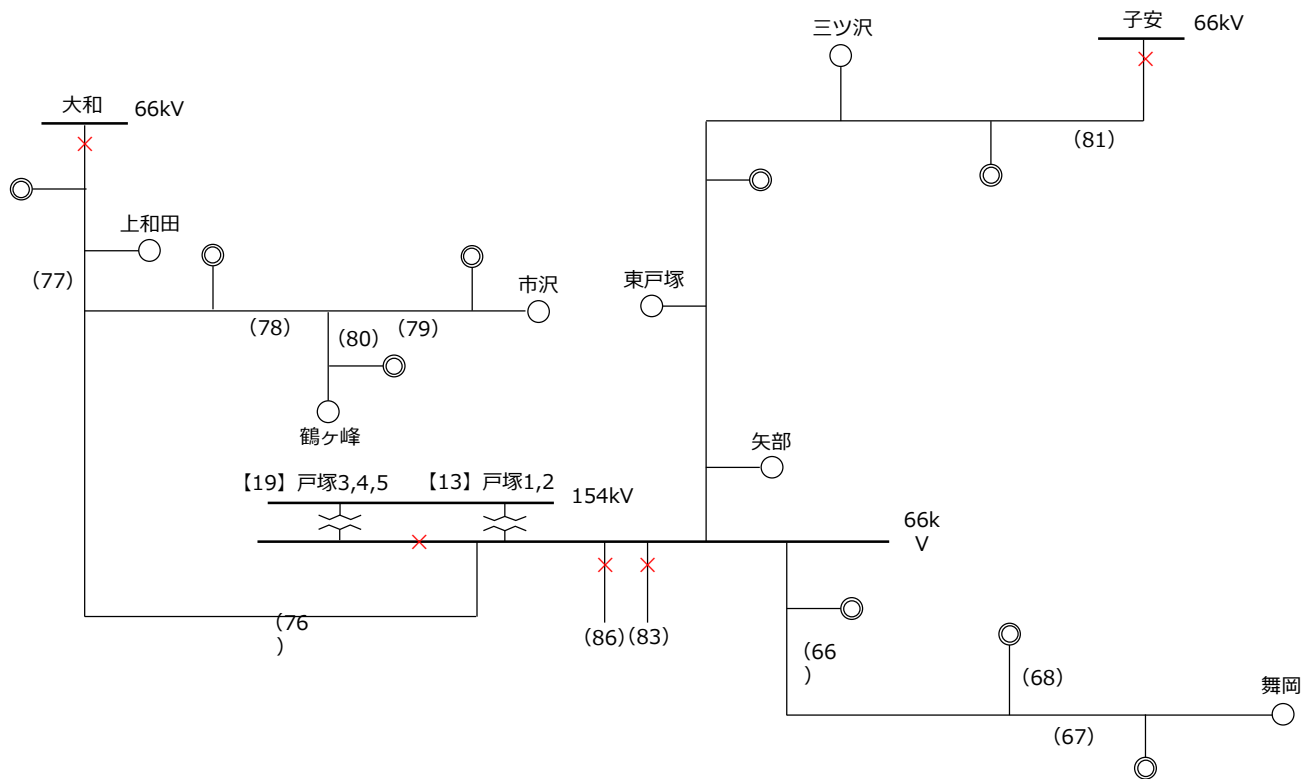



【凡例】	
	：変電所
	：配電用変電所
	：需要家
	：発電所
(○○)	：送電線番号
《○○》	：発電所番号
【○○】	：変電所番号

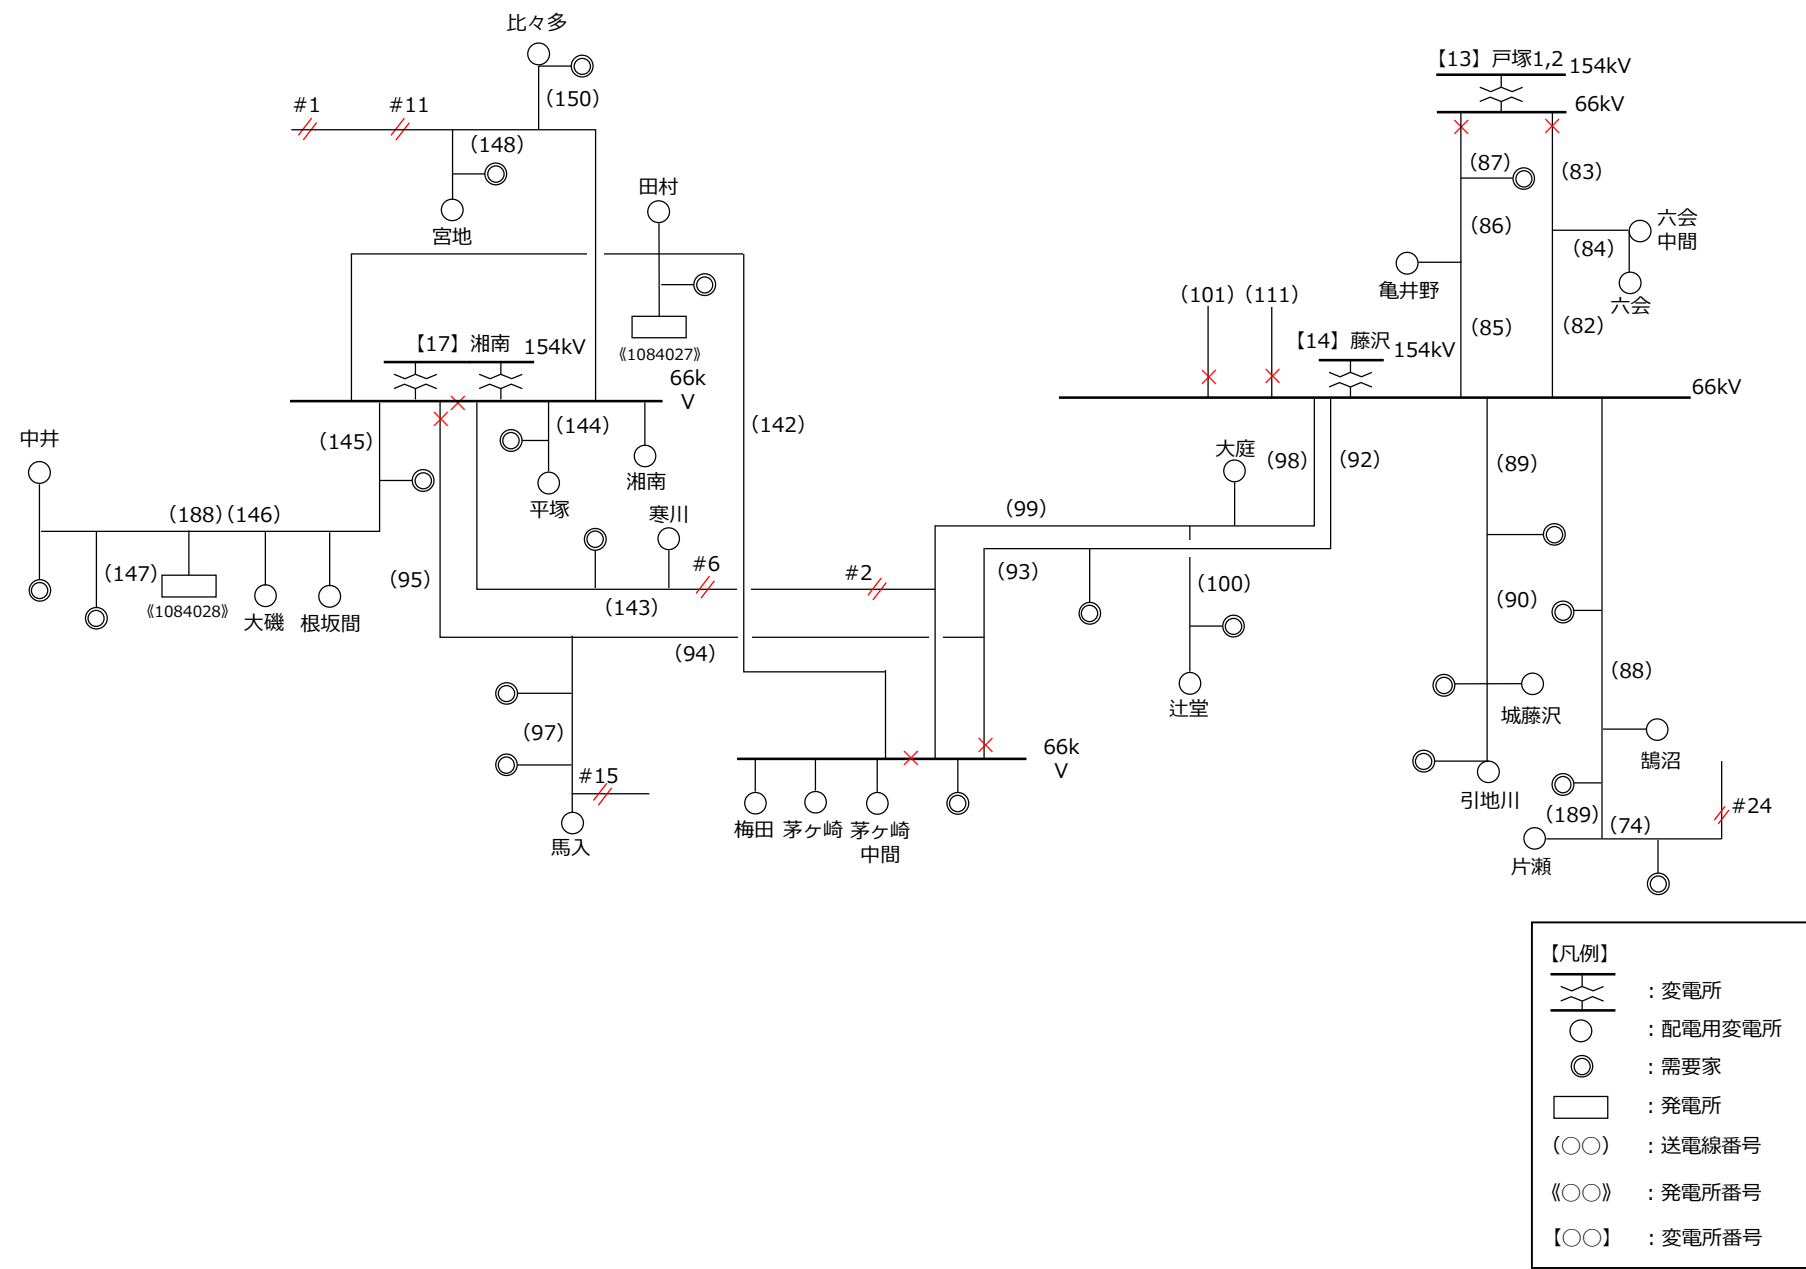

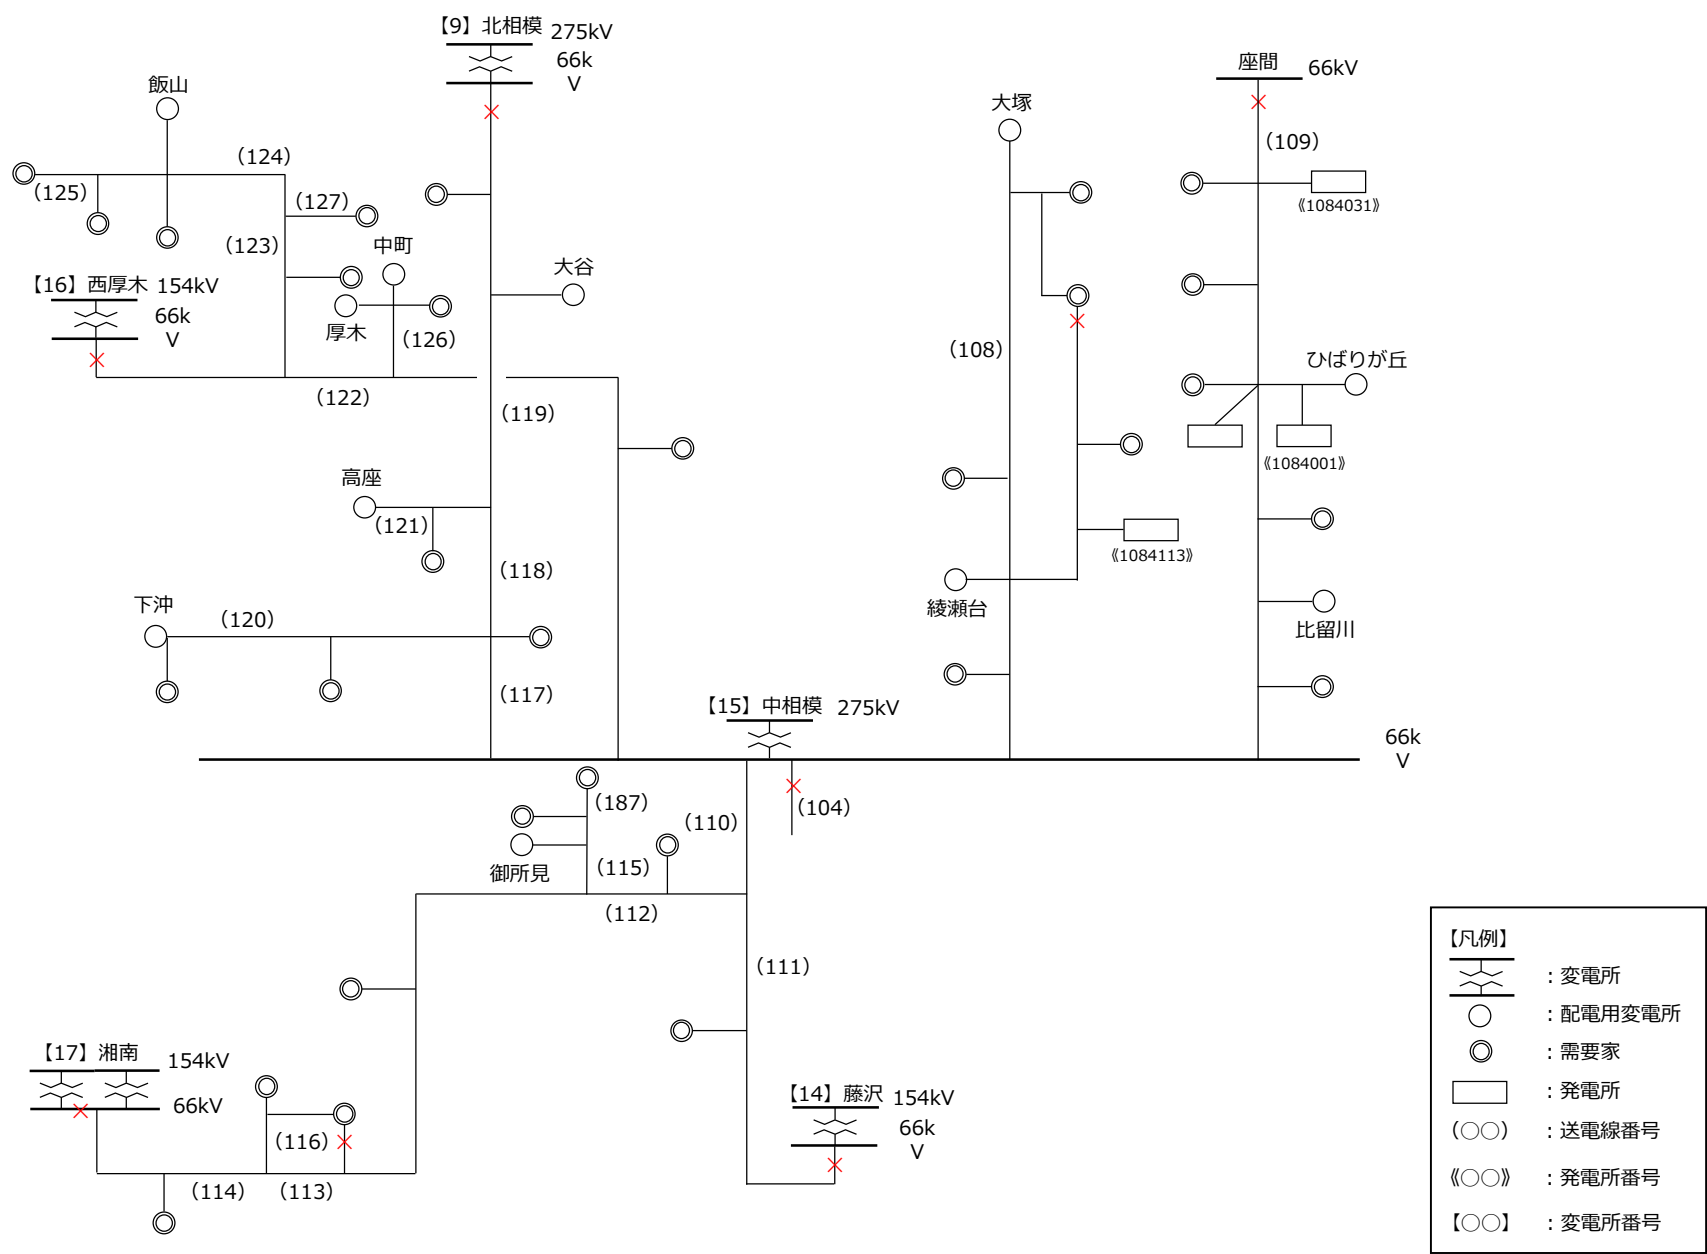

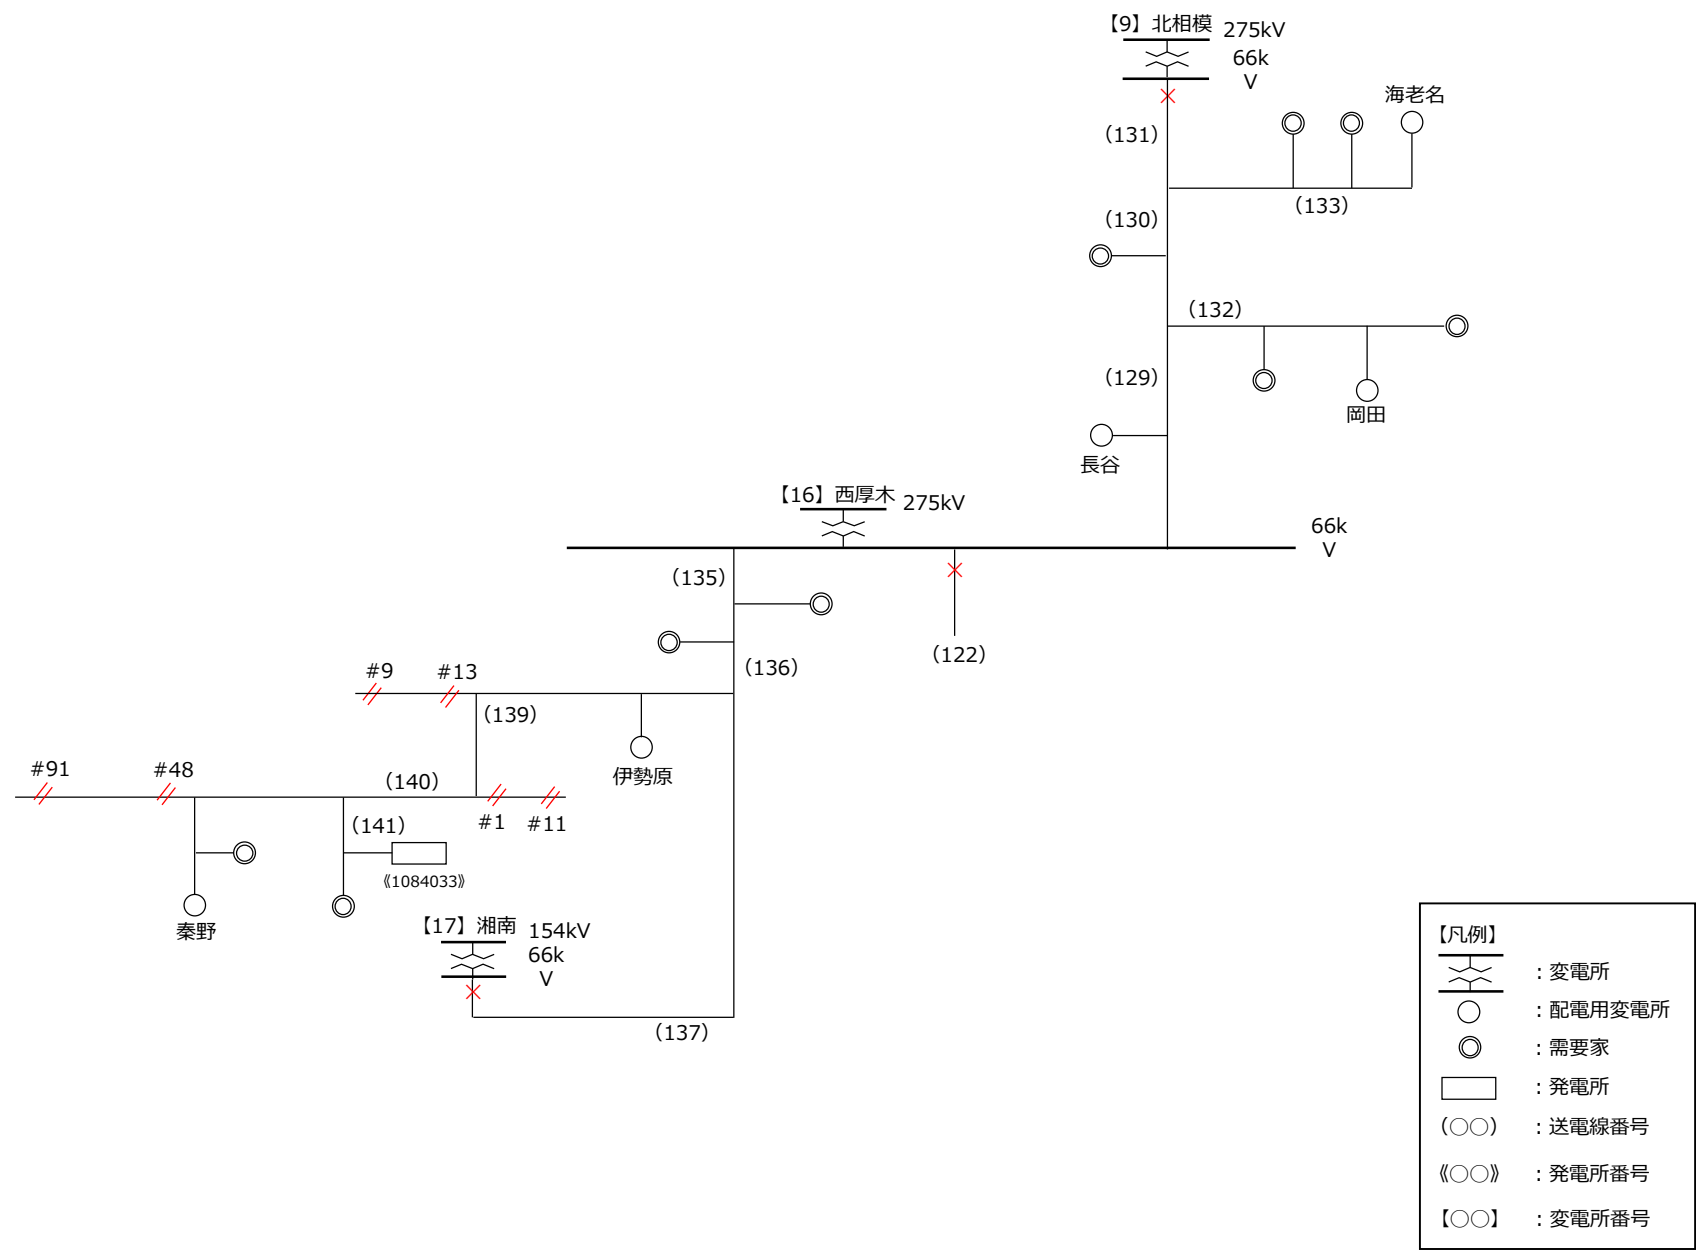

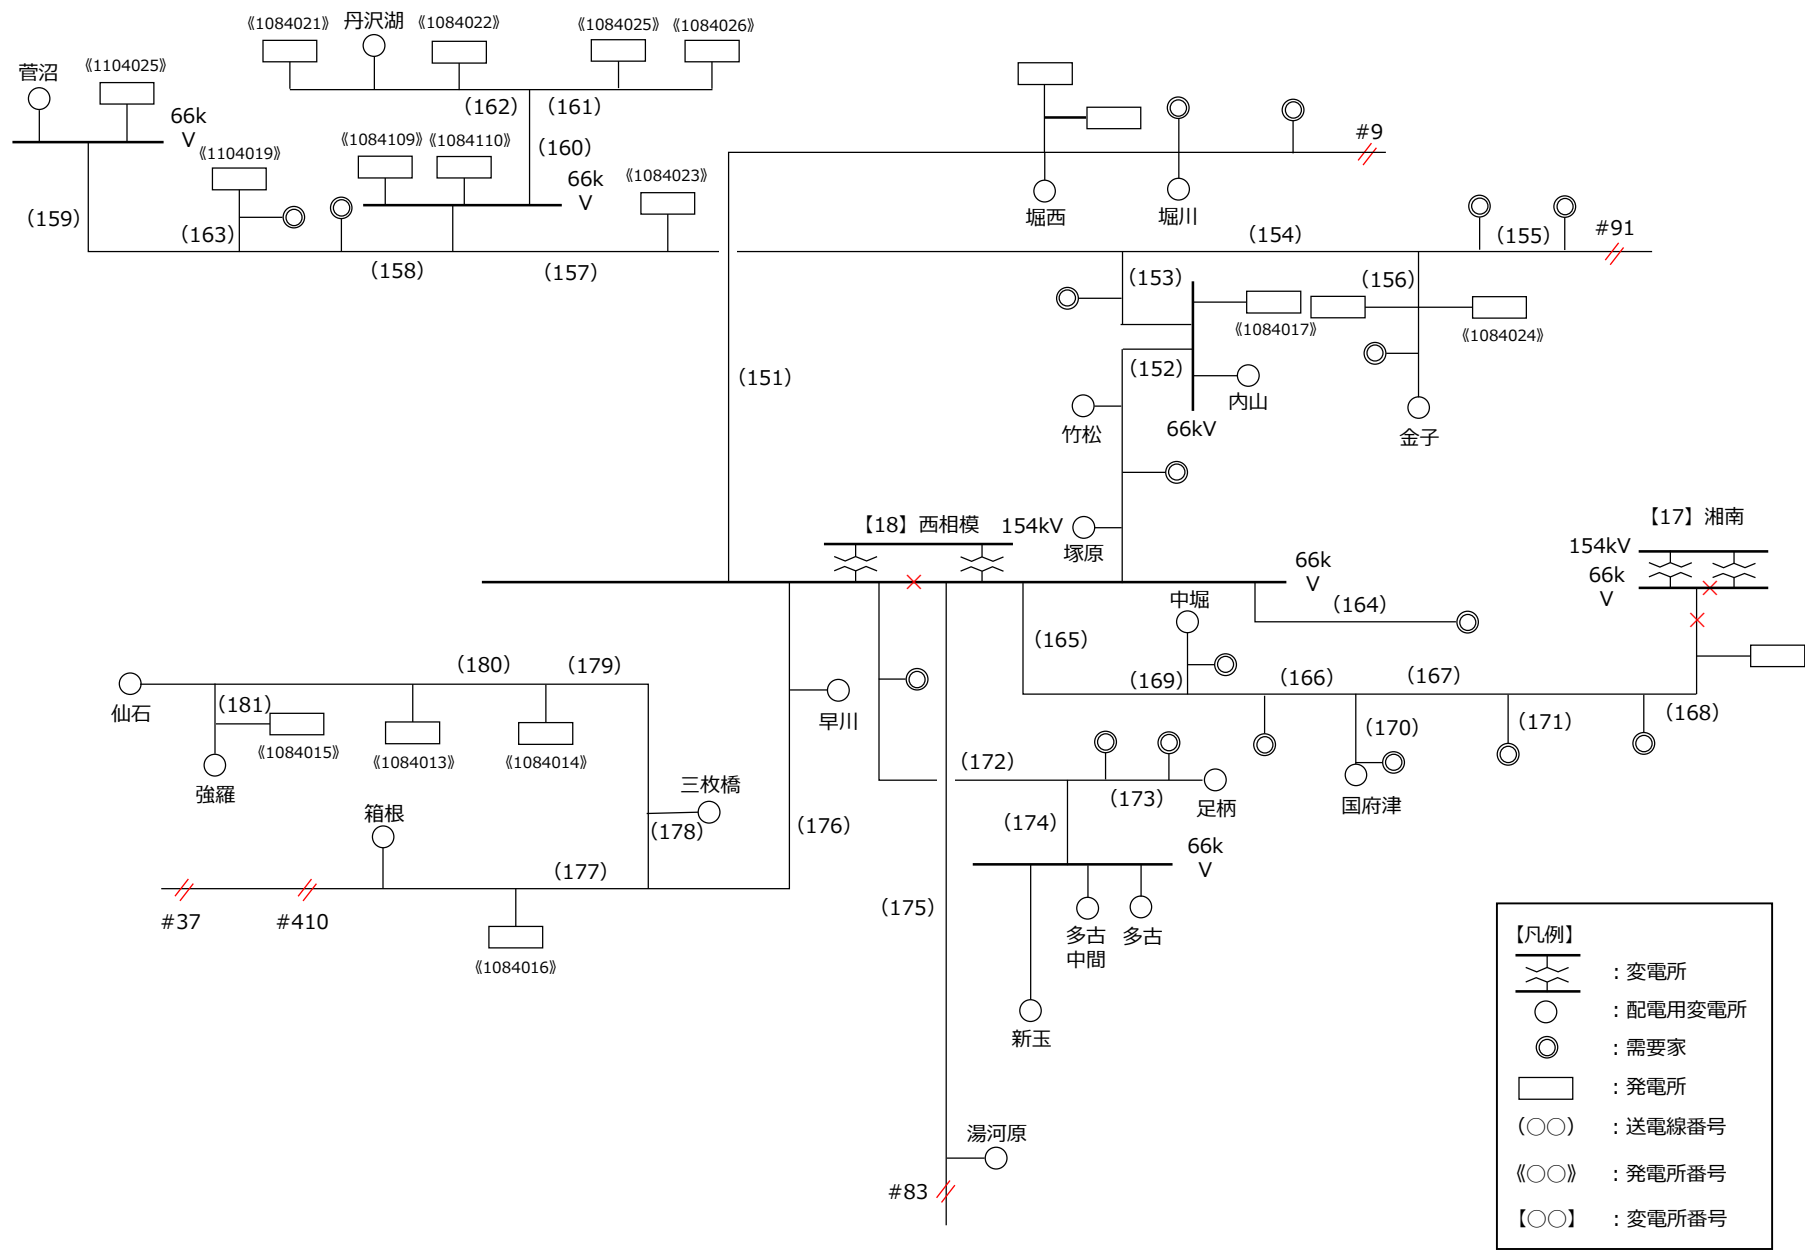

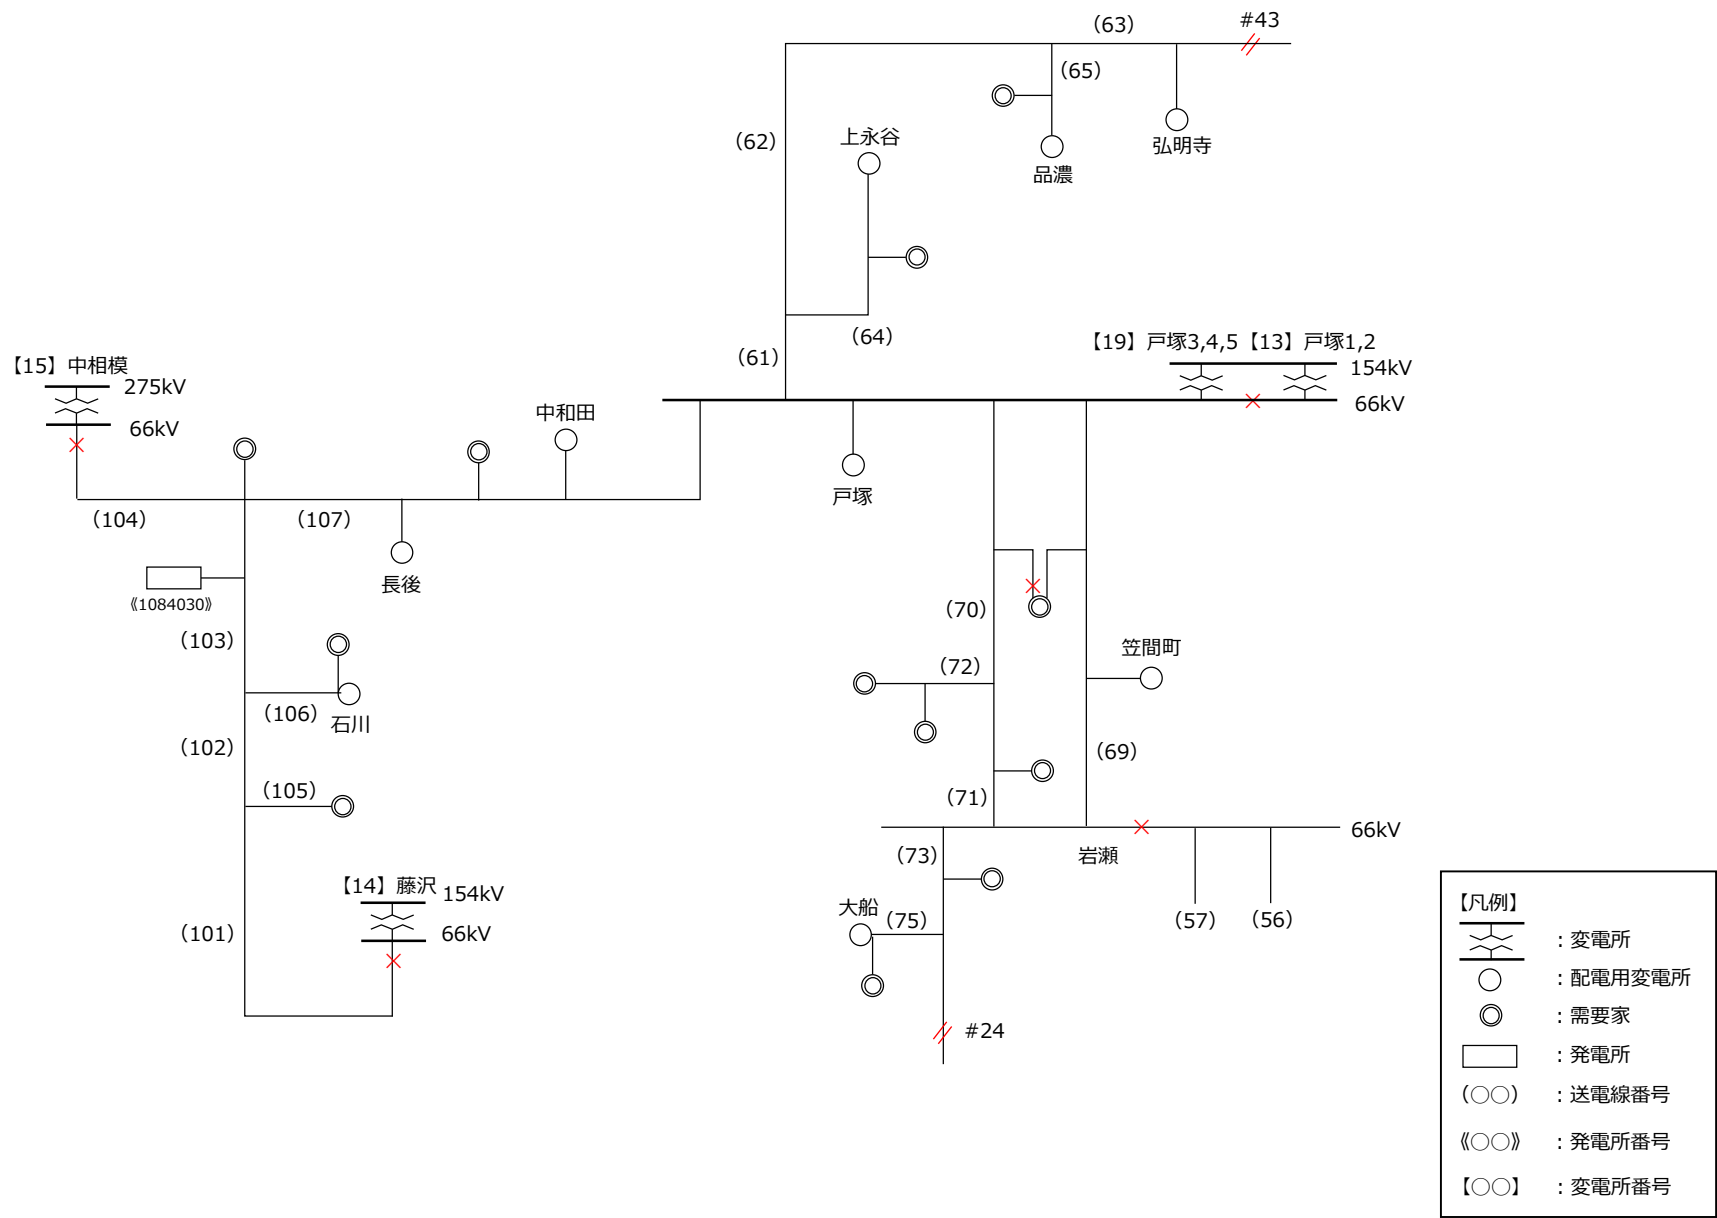

送電線予想潮流等一覧表の留意事項について

- (1) 予想潮流、空容量と平常時出力制御の可能性は目安であり、系統接続の前には、接続検討のお申込みによる詳細検討が必要となります。
その結果、予想潮流もしくは空容量と平常時出力制御の可能性が変更となる場合があります。
- (2) 原則として熱容量に基づく運用容量値と平常時出力制御の可能性を記載しております。
その他の要因(電圧や系統安定度など)で連系制約が発生する場合があります。
- (3) N-1電制適用可否欄には、熱容量制約の解消を目的とした当該設備へのN-1電制の適用可否の目安を記載しております。
なお、N-1電制は費用便益評価により設置判断されるため、N-1電制適用可能性ありでも設置されとは限りません。
また、適用不可の場合の理由は以下の通りです。
 - #1 基幹系ループ系統のため
 - #2 1回線送電線のため
 - #3 安定度制約のため(制約が確認できているもの)
 - #4 配電系統のため
- (4) N-1電制適用可能量欄には、熱容量制約の解消のため当該設備にN-1電制を適用した場合の適用可能量(上位系考慮なし)の目安を記載しております。系統接続の前には、接続検討のお申込みによる詳細検討が必要となります。その結果、適用可能量が変更となる場合があります。
- (5) 平常時出力制御の可能性がある設備欄は、平常時出力制御が発生する可能性について、想定潮流の合理化の考え方*に基づいた将来の発電機出力・電力需要から想定し、該当設備を記載しております。
* https://www.occto.or.jp/access/oshirase/2017/180330_souteichoryu_gourika_shiryoku.html
- (6) 社会的に影響を与えることが懸念される重要施設への供給系統に関する情報や、電力供給契約が特定できるような第三者情報などについては、公開しておりません。
- (7) 個々の電源の運転状況や需要者の電力使用状況が推測可能な電源線や専用線等であり、設備容量、運用容量、N-1電制可否、N-1電制可能量を非公開とする設備は、当該項目を「-」にしています。
- (8) 送電線名に発電所名、需要者名等が含まれている場合には、送電線名を「送電線」としております。
- (9) 平常時出力制御の可能性の有無に関わらず、ノンファーム型接続適用電源となります。(低圧10kW未満の電源を除く。)
- (10) 既設電源アクセス線に新規電源が連系する際、系統増強が必要になる場合があります。
詳細については、系統アクセス検討の中でお示しします。
※電力広域的運営推進機関が公表している「系統の接続および利用ルールについて～ノンファーム接続～」でも、新規電源連系時のアクセス線等の取扱いが整理されています。
* <https://www.occto.or.jp/grid/business/setsuzoku.html#non-firm>

変電所予想潮流等一覧表の留意事項について

- (1) 予想潮流、空容量と平常時出力制御の可能性は目安であり、系統接続の前には、接続検討のお申込みによる詳細検討が必要となります。
その結果、予想潮流もしくは空容量と平常時出力制御の可能性が変更となる場合があります。
- (2) 原則として熱容量に基づく運用容量値と平常時出力制御の可能性を記載しております。
その他の要因(電圧や系統安定度など)で連系制約が発生する場合があります。
- (3) N-1電制適用可否欄には、熱容量制約の解消を目的とした当該設備へのN-1電制の適用可否の目安を記載しております。
なお、N-1電制は費用便益評価により設置判断されるため、N-1電制適用可能性ありでも設置されとは限りません。
また、適用不可の場合の理由は以下の通りです。
 - #1 基幹系ループ系統のため
 - #2 1バンク変電所(分割運用等含む)のため
 - #3 配電系統のため
 - #4 安定度制約のため(制約が確認できているもの)
- (4) N-1電制適用可能量欄には、熱容量制約の解消のため当該設備にN-1電制を適用した場合の適用可能量(上位系考慮なし)の目安を記載しております。系統接続の前には、接続検討のお申込みによる詳細検討が必要となります。その結果、適用可能量が変更となる場合があります。
なお、高圧系統に接続される電源の場合、N-1電制は対象外となります。
- (5) 平常時出力制御の可能性のある設備欄は、平常時出力制御が発生する可能性について、想定潮流の合理化の考え方*に基づいた将来の発電機出力・電力需要から想定し、該当設備を記載しております。
* https://www.occto.or.jp/access/oshirase/2017/180330_souteichoryu_gourika_shiryoku.html
- (6) 社会的に影響を与えることが懸念される重要施設への供給系統に関する情報や、電力供給契約が特定できるような第三者情報などについては、公開しておりません。
- (7) 個々の電源の運転状況や需要者の電力使用状況が推測可能な電源線や専用線等であり、設備容量、運用容量、N-1電制可否、N-1電制可能量を非公開とする設備は、当該項目を「-」にしています。
- (8) 平常時出力制御の可能性の有無に関わらず、ノンファーム型接続適用電源となります。(低圧10kW未満の電源を除く。)
- (9) 既設電源アクセス線に新規電源が連系する際、系統増強が必要になる場合があります。
詳細については、系統アクセス検討の中でお示しします。
※電力広域的運営推進機関が公表している「系統の接続および利用ルールについて～ノンファーム接続～」でも、新規電源連系時のアクセス線等の取扱いが整理されています。
* <https://www.occto.or.jp/grid/business/setsuzoku.html#non-firm>

変電所 No.	変電所名	電圧	台数	設備容量	運用	運用容量	潮流方向	予想 潮流 (MW)	空容量		N-1 電制 適用 可否	N-1 電制 適用 可能量 (MW)	平常時 出力 制御の 可能性	平常時出力制御の可能性がある設備		備考
		(kV)		(100%× 台数)	容量値 (MW)	当該設備			上位系等 考慮	当該 設備				上位系 設備		
		1次/2次		容量値 (MW)												
変神奈川県 154kV 1	東川崎	154/66	3	500	340	熱容量		-85	-	-	可	135	有り	-	基幹 275kV 129,基幹 275kV 127,基幹 275kV 126,基幹 275kV 125,基幹 500kV 52	
変神奈川県 154kV 2	塩浜	154/66	2	300	171	熱容量		-30	-	-	可	114	有り	-	神奈川県 154kV 3	
変神奈川県 154kV 3	南川崎	275/154	3	1,350	1,024	熱容量		-601	-	-	可	258	有り	-	基幹 275kV 105,基幹 275kV 100,変基幹 275kV 18-2	
変神奈川県 154kV 4	川崎	154/66	3	600	449	熱容量		101	-	-	可	121	有り	-	基幹 275kV 92,基幹 275kV 144	
変神奈川県 154kV 5	旭	154/66	3	600	451	熱容量		60	-	-	可	119	有り	-	基幹 275kV 100,変基幹 275kV 18-2	
変神奈川県 154kV 6	綱島	154/66	3	400	227	熱容量		75	-	-	可	153	有り	-	基幹 275kV 92,基幹 275kV 144	
変神奈川県 154kV 7	南武	154/66	4	750	606	熱容量		188	-	-	可	106	有り	-	基幹 275kV 92,基幹 275kV 144	
変神奈川県 154kV 8	港北	275/154	5	1,950	1,673	熱容量		-1,186	-	-	可	179	有り	-	基幹 275kV 92,基幹 275kV 144	
変神奈川県 154kV 9	西東京	275/154	4	1,350	800	熱容量		-472	-	-	可	482	-	-	-	
変神奈川県 154kV 10	橋本	154/66	5	1,000	872	熱容量		86	-	-	可	78	有り	-	基幹 275kV 92,基幹 275kV 144	
変神奈川県 154kV 11	横浜大黒	154/66	3	550	325	熱容量		62	-	-	可	197	有り	-	基幹 275kV 93,基幹 275kV 92,基幹 275kV 144	
変神奈川県 154kV 12	関内	154/66	3	450	337	熱容量		75	-	-	可	90	有り	-	基幹 275kV 100,変基幹 275kV 18-2	
変神奈川県 154kV 13	横浜根岸	154/66	2	400	228	熱容量		10	-	-	可	152	有り	-	神奈川県 154kV 10,基幹 275kV 100,変基幹 275kV 18-2	
変神奈川県 154kV 14	南横浜	154/66	3	500	339	熱容量		56	-	-	可	136	有り	-	基幹 275kV 100,変基幹 275kV 18-2	
変神奈川県 154kV 15	横浜	154/66	3	600	453	熱容量		65	-	-	可	117	有り	-	神奈川県 154kV 10,基幹 275kV 100,変基幹 275kV 18-2	
変神奈川県 154kV 16	戸塚1, 2	154/66	2	400	228	熱容量		91	-	-	可	152	有り	-	基幹 275kV 100,変基幹 275kV 18-2	
変神奈川県 154kV 17	京浜	275/154	4	1,800	1,488	熱容量		-1,347	-	-	可	222	有り	-	基幹 275kV 100,変基幹 275kV 18-2	
変神奈川県 154kV 18	藤沢	154/66	4	800	681	熱容量		151	-	-	可	79	-	-	-	
変神奈川県 154kV 19	西厚木	154/66	2	400	228	熱容量		66	-	-	可	152	-	-	-	
変神奈川県 154kV 20	湘南	154/66	4	750	607	熱容量		190	-	-	可	105	-	-	-	
変神奈川県 154kV 21	新泰野	500/154	3	2,250	1,704	熱容量		406	-	-	可	433	-	-	-	
変神奈川県 154kV 22	西相模	154/66	4	800	679	熱容量		-53	-	-	可	81	-	-	-	
変神奈川県 154kV 23	戸塚3, 4, 5	154/66	3	550	393	熱容量		121	-	-	可	129	有り	-	基幹 275kV 100,変基幹 275kV 18-2	
変神奈川県 66kV 1	東川崎	154/66	3	500	340	熱容量		-85	-	-	可	135	有り	-	基幹 275kV 129,基幹 275kV 127,基幹 275kV 126,基幹 275kV 125,基幹 500kV 52	
変神奈川県 66kV 2	塩浜	154/66	2	300	171	熱容量		-30	-	-	可	114	有り	-	神奈川県 154kV 3	
変神奈川県 66kV 3	川崎	154/66	3	600	449	熱容量		101	-	-	可	121	有り	-	基幹 275kV 92,基幹 275kV 144	
変神奈川県 66kV 4	旭	154/66	3	600	451	熱容量		60	-	-	可	119	有り	-	基幹 275kV 100,変基幹 275kV 18-2	
変神奈川県 66kV 5	綱島	154/66	3	400	227	熱容量		75	-	-	可	153	有り	-	基幹 275kV 92,基幹 275kV 144	
変神奈川県 66kV 6	南武	154/66	4	750	606	熱容量		188	-	-	可	106	有り	-	基幹 275kV 92,基幹 275kV 144	
変神奈川県 66kV 7	荏田	275/66	2	600	342	熱容量		82	-	-	可	228	有り	-	基幹 275kV 144	
変神奈川県 66kV 8	西横浜	275/66	2	600	342	熱容量		117	-	-	可	228	有り	-	基幹 275kV 100,変基幹 275kV 18-2	
変神奈川県 66kV 9	北相模	275/66	3	900	680	熱容量		123	-	-	可	175	-	-	-	
変神奈川県 66kV 10	橋本	154/66	5	1,000	872	熱容量		86	-	-	可	78	有り	-	基幹 275kV 92,基幹 275kV 144	
変神奈川県 66kV 11	南横須賀	275/66	3	800	447	熱容量		100	-	-	可	313	有り	-	基幹 275kV 101,基幹 275kV 103,基幹 275kV 98,基幹 275kV 118,基幹 275kV 117	
変神奈川県 66kV 12	逗子	275/66	2	600	342	熱容量		-182	-	-	可	228	有り	-	基幹 275kV 103,基幹 275kV 98,基幹 275kV 118,基幹 275kV 117	
変神奈川県 66kV 13	戸塚1, 2	154/66	2	400	228	熱容量		91	-	-	可	152	有り	-	基幹 275kV 100,変基幹 275kV 18-2	
変神奈川県 66kV 14	藤沢	154/66	4	800	681	熱容量		151	-	-	可	79	-	-	-	
変神奈川県 66kV 15	中相模	275/66	3	900	682	熱容量		142	-	-	可	173	有り	-	基幹 275kV 100,変基幹 275kV 18-2	
変神奈川県 66kV 16	西厚木	154/66	2	400	228	熱容量		66	-	-	可	152	-	-	-	
変神奈川県 66kV 17	湘南	154/66	4	750	607	熱容量		190	-	-	可	105	-	-	-	
変神奈川県 66kV 18	西相模	154/66	4	800	679	熱容量		-53	-	-	可	81	-	-	-	
変神奈川県 66kV 19	戸塚3, 4, 5	154/66	3	550	393	熱容量		121	-	-	可	129	有り	-	基幹 275kV 100,変基幹 275kV 18-2	

変電所 No.	変電所名	電圧 (kV) 1次/2次	設備容量 (100%× 台数)	運用 容量値 (MW)	運用容量 制約要因	潮流方向	予想 潮流 (MW)	空容量 (MW)		N-1 電制 適用 可否	N-1 電制 適用 可能量 (MW)	平常時 出力 制御の 可能性	平常時出力制御の可能性がある設備		備考
								当該設備	上位系等 考慮				当該 設備	上位系 設備	
変神奈川県 22kV 1	多摩川		1	42	42	熱容量	-	42	0	不可#3	-	有り	-	基幹 275kV 92,基幹 275kV 144	
変神奈川県 22kV 2	塩浜		1	42	42	熱容量	-	0	0	不可#3	-	有り	対象	神奈川県 154kV 3	
変神奈川県 22kV 3	東方		1	42	42	熱容量	-	0	0	不可#3	-	有り	対象	基幹 275kV 100,変基幹 275kV 18-2	
変神奈川県 22kV 4	川崎		2	85	51	熱容量	-	51	0	不可#3	-	有り	-	基幹 275kV 92,基幹 275kV 144	
変神奈川県 22kV 6	生麦		2	114	68	熱容量	-	64	0	不可#3	-	有り	-	神奈川県 154kV 10,基幹 275kV 100,変基幹 275kV 18-2	
変神奈川県 22kV 7	末広		2	85	51	熱容量	-	42	0	不可#3	-	有り	-	基幹 275kV 93,基幹 275kV 92,基幹 275kV 144	
変神奈川県 22kV 8	稲荷		2	57	34	熱容量	-	0	0	不可#3	-	有り	対象	神奈川県 66kV 4,神奈川県 154kV 3	
変神奈川県 22kV 9	横浜		3	171	136	熱容量	-	57	0	不可#3	-	有り	-	神奈川県 154kV 10,基幹 275kV 100,変基幹 275kV 18-2	
変神奈川県 22kV 10	関内		2	85	51	熱容量	-	51	0	不可#3	-	有り	-	基幹 275kV 100,変基幹 275kV 18-2	
変神奈川県 22kV 11	小港		2	114	68	熱容量	-	42	0	不可#3	-	有り	-	神奈川県 154kV 10,基幹 275kV 100,変基幹 275kV 18-2	
変神奈川県 22kV 12	富岡		1	19	19	熱容量	-	28	0	不可#3	-	有り	-	基幹 275kV 100,変基幹 275kV 18-2	
変神奈川県 22kV 13	六会		1	19	19	熱容量	-	19	19	不可#3	-	-	-	-	
変神奈川県 22kV 15	茅ヶ崎		2	71	34	熱容量	-	42	42	不可#3	-	-	-	-	
変神奈川県 22kV 16	多古		2	85	51	熱容量	-	42	42	不可#3	-	-	-	-	
変神奈川県 22kV 17	港が丘		1	28	28	熱容量	-	0	0	不可#3	-	有り	対象	基幹 275kV 101,基幹 275kV 103,基幹 275kV 118,基幹 275kV 117	
変神奈川県 22kV 18	岩戸		1	42	42	熱容量	-	0	0	不可#3	-	有り	対象	基幹 275kV 101,基幹 275kV 103,基幹 275kV 118,基幹 275kV 117	
変神奈川県 22kV 19	三枚橋		1	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	

変電所 No.	変電所名	電圧 (kV) 1次/2次	設備容量 (100%× 台数)	運用 容量値 (MW)	運用容量 制約要因	潮流方向	予想 潮流 (MW)	空容量 (MW)		N-1 電制 適用 可否	N-1 電制 適用 可能量 (MW)	平常時 出力 制御の 可能性	平常時出力制御の可能性のある設備		備考	
								当該設備	上位系等 考慮				当該 設備	上位系 設備		
変神奈川県 配電用変電所 190	衣笠		3	52	54	熱容量		-	14	0	不可#3	-	有り	-	基幹 275kV 101,基幹 275kV 103,基幹 275kV 118,基幹 275kV 117	
変神奈川県 配電用変電所 191	岩戸		3	47	49	熱容量		-	9	0	不可#3	-	有り	-	基幹 275kV 101,基幹 275kV 103,基幹 275kV 118,基幹 275kV 117	
変神奈川県 配電用変電所 192	神明		2	38	39	熱容量		-	19	0	不可#3	-	有り	-	基幹 275kV 101,基幹 275kV 103,基幹 275kV 118,基幹 275kV 117	
変神奈川県 配電用変電所 193	木古庭		2	38	39	熱容量		-	19	0	不可#3	-	有り	-	基幹 275kV 101,基幹 275kV 103,基幹 275kV 118,基幹 275kV 117	
変神奈川県 配電用変電所 194	武山		3	38	39	熱容量		-	9	0	不可#3	-	有り	-	基幹 275kV 101,基幹 275kV 103,基幹 275kV 118,基幹 275kV 117	
変神奈川県 配電用変電所 195	三浦		2	28	29	熱容量		-	9	0	不可#3	-	有り	-	基幹 275kV 101,基幹 275kV 103,基幹 275kV 118,基幹 275kV 117	
変神奈川県 配電用変電所 196	三崎		3	47	49	熱容量		-	9	0	不可#3	-	有り	-	基幹 275kV 101,基幹 275kV 103,基幹 275kV 118,基幹 275kV 117	
変神奈川県 配電用変電所 197	国府津		3	47	49	熱容量		-	14	14	不可#3	-	-	-	-	
変神奈川県 配電用変電所 198	中堀		2	38	39	熱容量		-	19	19	不可#3	-	-	-	-	
変神奈川県 配電用変電所 199	塚原		3	52	54	熱容量		-	14	14	不可#3	-	-	-	-	
変神奈川県 配電用変電所 200	足柄		2	19	19	熱容量		-	9	9	不可#3	-	-	-	-	
変神奈川県 配電用変電所 201	多古		3	57	59	熱容量		-	19	19	不可#3	-	-	-	-	
変神奈川県 配電用変電所 202	新玉		2	38	39	熱容量		-	19	19	不可#3	-	-	-	-	
変神奈川県 配電用変電所 203	早川		3	42	44	熱容量		-	9	9	不可#3	-	-	-	-	
変神奈川県 配電用変電所 204	三枚橋		2	19	19	熱容量		-	8	8	不可#3	-	-	-	-	
変神奈川県 配電用変電所 205	仙石		3	38	39	熱容量		-	9	9	不可#3	-	-	-	-	
変神奈川県 配電用変電所 206	強羅		2	38	39	熱容量		-	19	19	不可#3	-	-	-	-	
変神奈川県 配電用変電所 207	箱根		2	28	29	熱容量		-	9	9	不可#3	-	-	-	-	
変神奈川県 配電用変電所 208	湯河原		3	52	54	熱容量		-	14	14	不可#3	-	-	-	-	