


<別紙>違反事項

- ・当該現場で使用している足場について、請負人の労働者に使用させるにあたり、床材間の隙間が3cmを超え、また、高さ2m以上の作業床に物体落下防止措置を講じていないこと。

(現場写真)

【床材間(足場)の隙間状況】

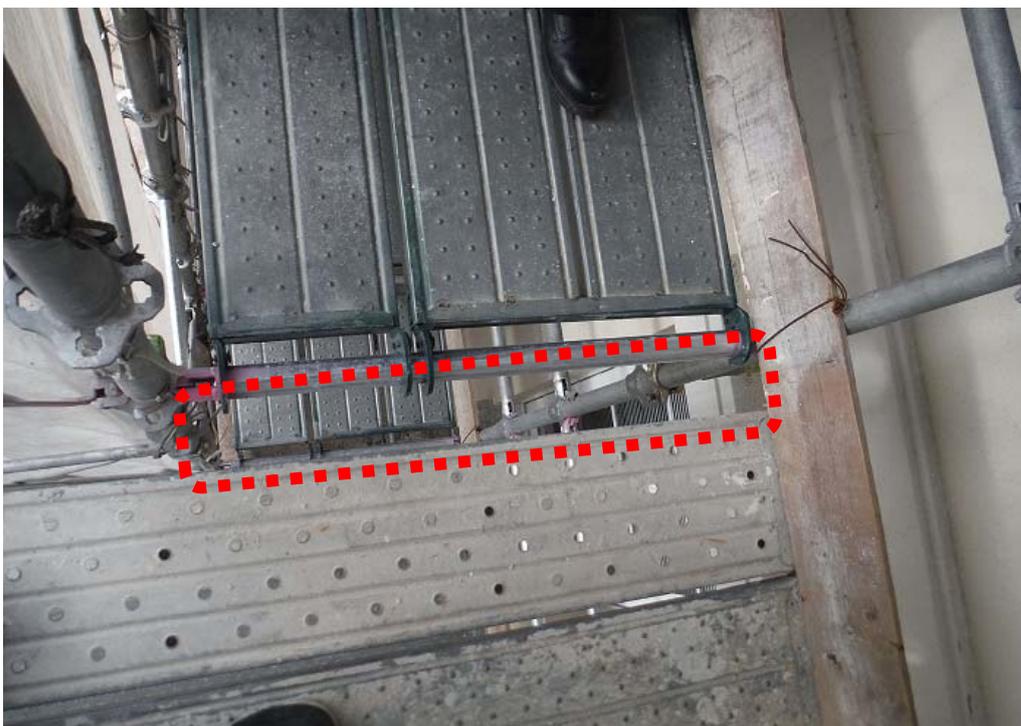

【物体落下防止措置未実施の状況】

